



SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DE LA SCYE – Eau Potable

2019

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE

Table des matières

EDITORIAL:	3
L'ESSENTIEL DE L'ANNEE	
LES CHIFFRES CLÉS DE CETTE ANNÉE	5
LES TEMPS FORTS DE CETTE ANNÉE	6
LE CONTRAT	
LA VIE DE VOTRE CONTRAT	8
Les avenants du contrat.....	8
PRESENTATION DE L'ENTREPRISE	
PRÉSENTATION DE L'ORGANISATION SAUR	10
PURE INNOVATION : NOS SOLUTIONS AU SERVICE DE L'EAU	11
LES REPRÉSENTANTS DU CONTRAT.....	14
LE PATRIMOINE DE SERVICE	
VOTRE PATRIMOINE	16
LE RÉSEAU.....	16
Répartition par matériau	16
Répartition par diamètre	16
LES COMPTEURS.....	17
LE SERVICE AUX USAGERS	
VOS BRANCHEMENTS	19
LES VOLUMES CONSOMMÉS.....	19
LA RELATION AVEC LES CLIENTS : LES RÉCLAMATIONS	19
BILAN DE L'ACTIVITE DE CETTE ANNÉE	
CAPACITÉ DE STOCKAGE	21
LE RENDEMENT DE RÉSEAU	21
L'INDICE LINÉAIRE DE PERTES (ILP).....	22
L'INDICE LINÉAIRE DE VOLUME NON COMPTÉ (ILVNC)	22
L'INDICE LINÉAIRE DE CONSOMMATION (ILC)	22
LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE	22
LA QUALITÉ DE L'EAU DISTRIBUÉE	
SYNTHÈSE QUALITATIVE DES EAUX DISTRIBUÉES ET TRAITÉES EN 2019	24
CONFORMITÉ DE L'EAU DISTRIBUÉE	24
LES INDICATEURS DE PERFORMANCE	
LES INDICATEURS DU MAIRE (IDM) ISSUS DU DECRET DU N° 2007-675 ET ARRETE DU 02 MAI 2007	26
LES INTERVENTIONS RÉALISÉES	
LES INTERVENTIONS D'EXPLOITATION.....	30
Mise en sécurité de nos réservoirs	30
L'Origine des fuites	30
LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE.....	31
LES PROPOSITIONS D'AMÉLIORATION	
LE CARE	
LE CARE	35
MÉTHODES ET ÉLÉMENTS DE CALCUL DU CARE	36

Modalités d'établissement du compte annuel du résultat de l'exploitation et composantes des rubriques	36
LE PATRIMOINE DE SERVICE
LE PATRIMOINE DE SERVICE	41
Les ouvrages de stockage	41
Installations de surpression	41
Le réseau	42
Les équipements de réseau	42
Les compteurs	43
LE SERVICE AUX USAGERS
LA GESTION CLIENTÈLE	45
LA FACTURE 120 M ³	50
NOTE DE CALCUL DE RÉVISION DU PRIX DE L'EAU ET FACTURES 120 M ³	54
BILAN DE L'ACTIVITE DE CETTE ANNÉE
LES VOLUMES D'EAU	61
LES INDICATEURS	64
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	68
LA QUALITÉ DE L'EAU DISTRIBUÉE
L'EAU DISTRIBUÉE	70
SYNTHÈSE	72
LES INDICATEURS DE PERFORMANCE
LISTE DES DONNÉES NÉCESSAIRE À L'ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DE SERVICE :	74
DÉTAIL DE L'INDICATEUR DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE	77
LES INTERVENTIONS RÉALISÉES
LES INTERVENTIONS D'EXPLOITATION	79
LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE	85
LES OPÉRATIONS DE RENOUVELLEMENT	86
ANNEXES COMPLÉMENTAIRES	90
PROBLÉMATIQUE CHLORURE DE VINYLE MONOMÈRE	90
TÉLÉGESTION DES INSTALLATIONS - ARRÊT DU RTC ET DU GSMDATA	91
1. Introduction	91
2. L'arrêt progressif de l'exploitation du RTC	91
3. L'arrêt progressif de l'exploitation du GSM data	92
4. Evolution et aménagement à prévoir	93
a. Nouveaux modes de communications	93
b. Cybersécurité	94
c. Aménagement à prévoir sur vos installations	94
LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES APPORTÉES PAR LE NOUVEL ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 20 NOVEMBRE 2017 RELATIF AU SUIVI EN SERVICE DES ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION	95
ATTESTATIONS D'ASSURANCES	97
Attestation Dommages aux Biens	97
Responsabilité civile	98
Attestation Responsabilité civile décennale obligatoire (bâtiment)	99
Attestation Tous risques chantiers	102
LE GLOSSAIRE
LES NOUVEAUX TEXTES RÉGLEMENTAIRES

EDITORIAL:



Dans un souci constant d'améliorer notre service et d'apporter à nos clients une information claire et concise, nous nous sommes attachés à vous proposer un Rapport Annuel du Délégué didactique et pédagogique d'une lecture agréable et efficace.

Tous les ans, nous vous remettons ce rapport qui reprend réglementairement tous les éléments techniques et financiers du service public de l'assainissement. De nombreux éléments sur la qualité du service assuré par nos soins pour le compte de votre collectivité sont présentés dans ce rapport.

Afin d'en faciliter la lecture, ce Rapport Annuel du Délégué est composé de 2 parties :

- Une partie synthétique reprenant les informations principales du contrat sur l'année écoulée
- Une partie annexe avec l'ensemble des données techniques détaillées, pour une information précise et complète

Cette version présente, en toute transparence, l'ensemble des actions de l'année qui façonnent au quotidien la mission de SAUR au service de la collectivité et de tous ses usagers.

Dans le cadre de son programme de transformation digitale, SAUR a, durant l'année 2018, déployé un nouvel outil de gestion patrimoniale lui permettant d'améliorer l'analyse des données d'exploitation et la maîtrise opérationnelle des contrats (équipement, intervention, production m3, obligation de renouvellement, analyses ...). SAUR a profité de ce déploiement pour améliorer la qualité de ses données à travers un processus de fiabilisation, nettoyage et requalification.

Parce que chaque territoire est unique, nous serons à votre écoute sur d'éventuelles améliorations que l'on pourra apporter à ce rapport.

En répondant ainsi à vos attentes, nos engagements et nos actions seront plus facilement mesurables et évalués dans le temps, afin que chacun puisse juger de notre sincérité et de nos performances en termes de qualité de service sur votre territoire. Bonne lecture !

Richard BOUZANQUET

Le Directeur Territorial Normandie



Etabli par le CPO : le 19/05/2020

Approuvé par la Direction Territoriale Normandie : le 19/05/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Affiché le

SLO

ID : 050-200067205-20201016-DEL2020_128-DE




1.

L'ESSENTIEL DE L'ANNEE

*Les temps forts et les chiffres
clés de l'année d'exercice*

LES CHIFFRES CLÉS DE CETTE ANNÉE

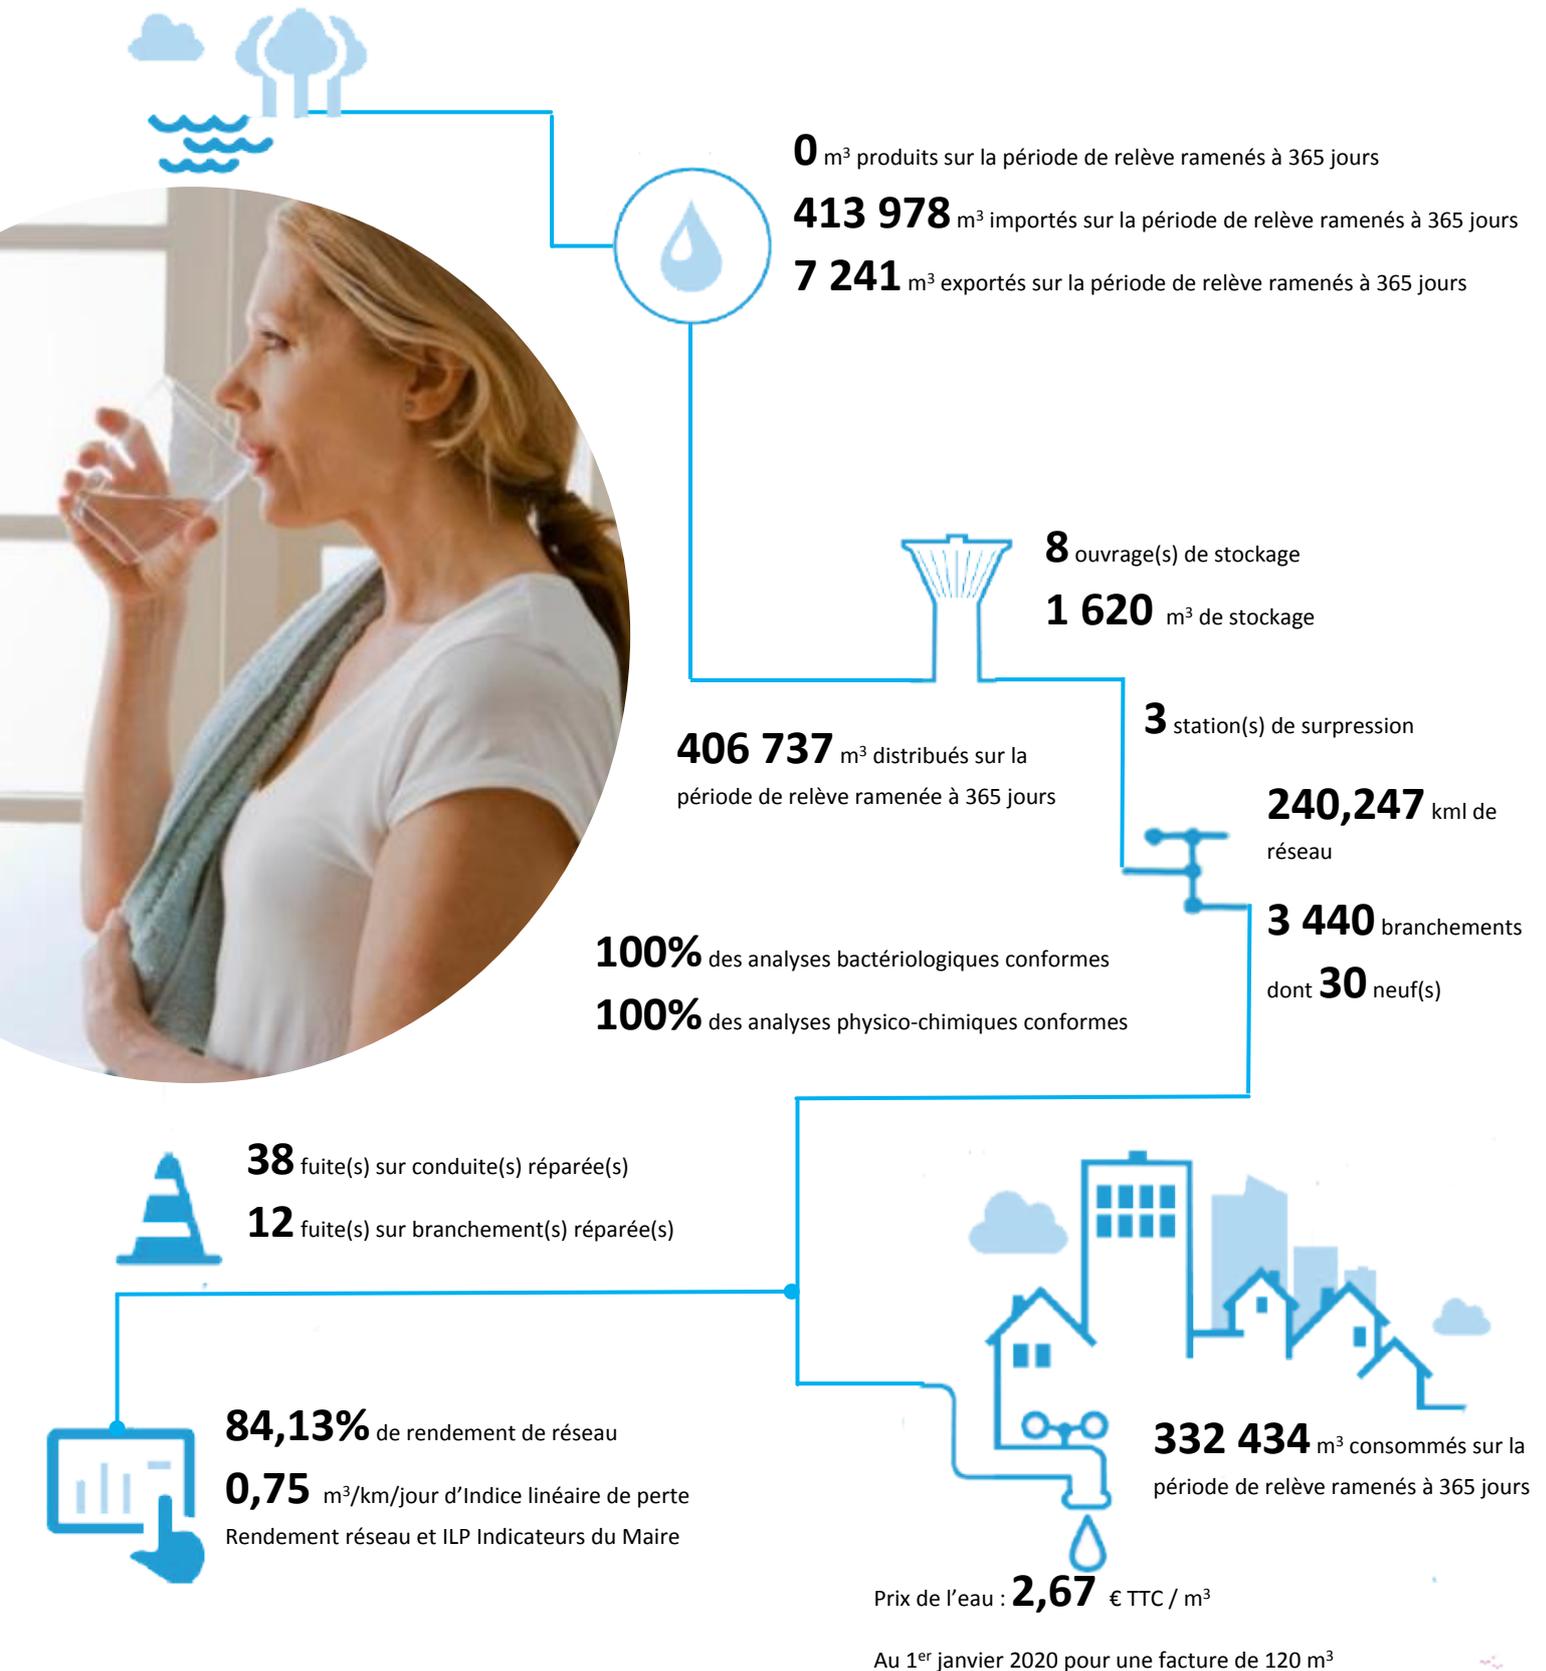

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Affiché le

 SLOW

ID : 050-200067205-20201016-DEL2020_128-DE

LES TEMPS FORTS DE CETTE ANNÉE

Augmentation des fuites sur canalisation d'eau potable (amiante ciment 60mm) sur le secteur de sortosville en beaumont, il devient urgent de renouveler cette partie et de la remettre en accotement

Renouvellement et déplacement de la canalisation pvc 75mm par une canalisation pvc de 90mm sur une longueur de 250ML avec la reprise de 10 branchements sur la commune de la haye d'ectot (travaux financés par le maitre d'ouvrage)

Entretiens des espaces verts

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Affiché le

SLOW

ID : 050-200067205-20201016-DEL2020_128-DE



2.

LE CONTRAT

Le respect des obligations contractuelles, notre principale préoccupation

LA VIE DE VOTRE CONTRAT

Le service de l'eau potable du contrat SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DE LA SCYE est délégué à SAUR dans le cadre d'un(e) Délégation de service public. Le contrat, signé à la date du 1 juillet 2013, arrivera à échéance le 30 juin 2023.

Les avenants du contrat

AVENANT N° 1	
Objet	Prévention des dommages causés aux réseaux lors de travaux - CSD
Visa de la préfecture	04/12/2015
Date d'application	04/12/2015

AVENANT N° 2	
Objet	Modification tarifaire – transfert du contrat – Loi Brottes
Visa de la préfecture	01/01/2018
Date d'application	01/01/2018

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Affiché le

Saur

ID : 050-200067205-20201016-DEL2020_128-DE

LA PROXIMITÉ

Écouter et agir
en conséquence

LA SOLIDARITÉ

Se rendre disponible
et faire primer le collectif

LA TRANSPARENCE

Partager l'information
et travailler en confiance

LE SENS DU SERVICE

Se montrer réactif
et toujours à l'écoute du client

LA RESPONSABILITÉ

Agir et assumer
ses décisions

LE PRAGMATISME

Apporter des solutions
simples et efficaces



LA PROXIMITÉ

ÉCOUTER ET DÉCIDER EN CONSÉQUENCE

LA SOLIDARITÉ

SE RENDRE DISPONIBLE ET FAIRE PRIMER LE COLLECTIF

LA TRANSPARENCE

PARTAGER L'INFORMATION ET TRAVAILLER EN CONFIANCE

LE SENS DU SERVICE

SE MONTRER RÉACTIF ET TOUJOURS À L'ÉCOUTE DU CLIENT

LA RESPONSABILITÉ

AGIR ET ASSUMER SES DÉCISIONS

LE PRAGMATISME

APPORTER DES SOLUTIONS SIMPLES ET EFFICACES

3.



SAUR, LES VALEURS FORTES FONT LES GRANDES ÉQUIPES.

PRESENTATION DE
L'ENTREPRISE

*SAUR, une organisation et
une méthode éprouvée*

À MARNE-LA-VALLÉE

PRÉSENTATION DE L'ORGANISATION SAUR

La société SAUR, une entreprise décentralisée proche des territoires, assure une couverture nationale grâce à **6 Directions Opérationnelles (DIROP)**, **8 Centres de Pilotage Opérationnel (CPO)** et **20 Directions Régionales (DR)** (dont 2 dans les DOM) composées de **60 AGENCES** qui ont en charge la bonne exécution des contrats.

L'implantation de ces directions régionales et agences assure une proximité et une réactivité au service de ses clients collectivités et consommateurs.

En appui de la **Direction Régionale**, la **Direction Opérationnelle** et le **Centre de Pilotage Opérationnel** regroupe l'ensemble des services pour mettre en œuvre notre stratégie et répondre pleinement aux besoins de votre territoire.

NOTRE STRATÉGIE

- Une méthodologie approuvée
- Une organisation et des outils innovants
- Des équipes et des compétences locales mobilisées 24h/24

NOTRE CPO EST LE DISPOSITIF CENTRALISÉ DE SUPERVISION ET DE PILOTAGE EN TEMPS RÉEL DE L'EXPLOITATION



Le Centre de Pilotage Opérationnel est une véritable « tour de contrôle » qui rassemble des experts, techniciens et spécialistes dans des domaines aussi variés que les processus de traitement, l'hydraulique, la maintenance, la cartographie. Grâce à l'information, issue d'une multitude de capteurs innovants et Hi-Tech qui suivent votre patrimoine 24h/24, votre service de l'eau devient intelligent et interactif.

Des experts métiers permettent de garantir une gestion optimale de vos installations et mettent leurs compétences votre service en intégrant les enjeux spécifiques à votre territoire.

Des spécialistes traitent, analysent et véhiculent en temps réel des milliers de données, directement issues du terrain, en vue d'en assurer la traçabilité et l'analyse pour vous accompagner au mieux dans la maîtrise de la politique de l'eau de votre territoire.

Le CPO, garant d'une liaison permanente entre experts, ordonnanceurs et équipes de terrain, permet de suivre en temps réel et d'analyser les éléments du réseau grâce aux remontées d'information des différents capteurs.

Le CPO met à votre disposition le meilleur de la technologie en vous faisant bénéficier des dernières avancées en matière de R&D et d'innovation.

Cette organisation et notre stratégie nous permettent de proposer un service adapté aux besoins spécifiques de chaque collectivité pour répondre aux exigences des territoires en offrant à tous l'excellence d'une même qualité de service à un prix maîtrisé.



PURE INNOVATION : NOS SOLUTIONS AU SERVICE DE L'EAU

LE MEILLEUR DES TECHNOLOGIES AU SERVICE DE VOTRE COLLECTIVITÉ ET DE L'INDUSTRIE.

Le développement de technologies intelligentes dans le domaine de l'eau est un axe clé de notre politique d'innovation.

SAUR innove en partenariat avec des sociétés spécialisées, afin de relever les défis de demain : gestion de la ressource, gestion du patrimoine, sécurisation de la ressource et de la distribution et suivi permanent de la qualité de l'eau.

Grâce à ce partenariat, nous améliorons durablement notre performance opérationnelle sur tous les territoires et nous créons de nouveaux services pour mieux préserver la ressource en eau, le patrimoine et l'environnement afin de répondre aux 4 grands enjeux de la politique de l'eau.

➔ 4 enjeux : des solutions innovantes




ENJEU 1 GESTION, SURVEILLANCE ACTIVE ET PRÉSERVATION DE LA RESSOURCE - EMI

① MAÎTRISER ET SURVEILLER VOTRE RESSOURCE EN EAU


Les données issues des ouvrages de production (puits, forage) et d'observation (piézomètre) vous sont mises à disposition sous **EMI** ou « Interface de gestion des données environnementales » (courbe de niveau, courbe enveloppe, suivi du biseau salé...).

EMI permet :


- De gérer **en continu et de sécuriser** la ressource en connaissant parfaitement ses aspects qualitatifs et quantitatifs et leur évolution dans le temps ;
- De mieux **anticiper** les risques de sécheresse et de dégradation de la ressource ;
- De **pérenniser** la ressource et d'optimiser son exploitation (vérification du débit spécifique, rabattement...).

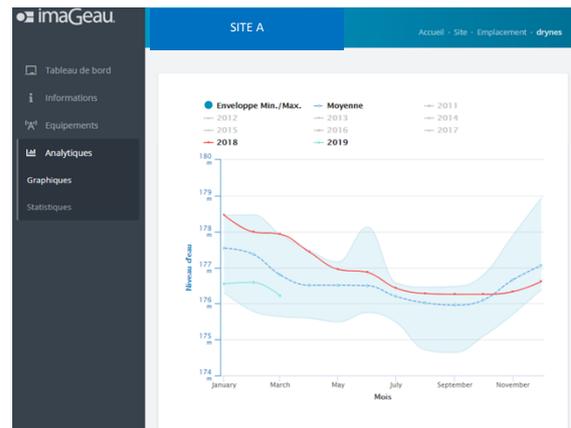

Exemple de suivi du risque sécheresse (courbe enveloppe)

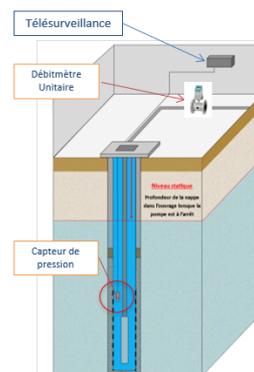

AquaStandard – Control ou Sécurité

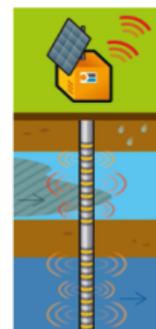

Aqua 3D

② AMÉLIORER LA PERFORMANCE DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE EN DÉTECTANT LES FUITES PLUS RAPIDEMENT


EAR® (Ecoute Active de Réseaux) permet :

- d'assurer une localisation précise des fuites et de les réparer au plus vite
- une écoute acoustique fiable en continu des réseaux.



ENIGMA3M® permet :


- des écoutes acoustiques **géolocalisées**
- des **corrélations systématiques de nuit** pour déterminer l'emplacement précis des fuites

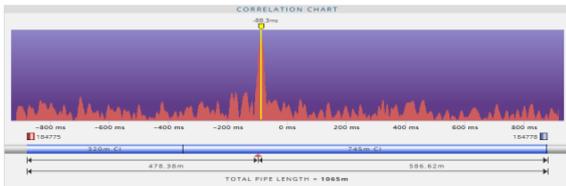

③ PRÉSERVER VOTRE PATRIMOINE ET LIMITER LES VOLUMES DE PERTE PAR UNE SURVEILLANCE EN CONTINUE DES PHÉNOMÈNES TRANSITOIRES

CELLO4S® permet :

- de suivre en continu les **phénomènes transitoires** et l'évolution des **pressions** dans les conduites
- proposer des solutions pour limiter les **à-coups hydrauliques** qui fragilisent le réseau

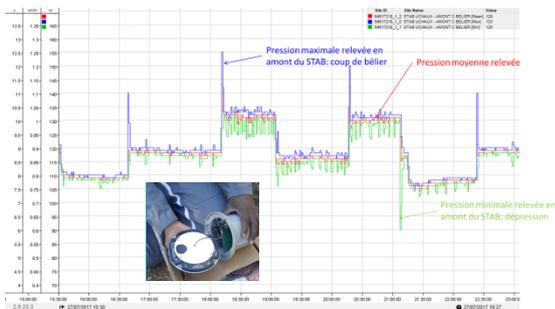

ENJEU 2 SÉCURISATION ET SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'EAU


④ AMÉLIORER EN TEMPS RÉEL LA PERFORMANCE ET LA FIABILITÉ DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU

Intellitect® (sondes multiparamètres) permet :

- D'assurer la détection rapide d'anomalies ou de zones de défaillances critiques ;
- D'anticiper les dysfonctionnements ;
- De sécuriser 24h/24 la distribution d'eau aux abonnés ;
- D'obtenir une meilleure maîtrise de la qualité de l'eau et de son évolution dans les réseaux.



Réseau « sentinelle » : sécurisation de l'eau distribuée aux abonnés

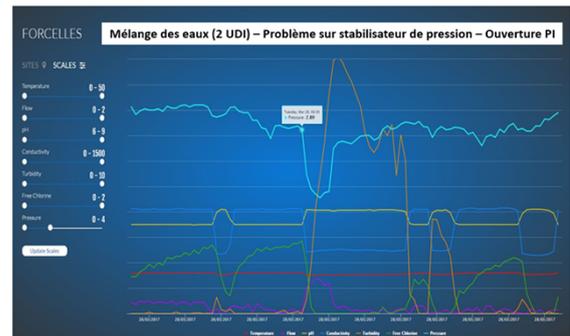

Exemple de suivi d'évènement en réseau de distribution

⑤ GARANTIR LA SÉCURITÉ SANITAIRE DE L'EAU : R&D


Les procédés de la R&D de SAUR :

- **Le CarboPlus©** permet d'éliminer un très large spectre de micropolluants dans l'eau (dont les métabolites de pesticides) et des résidus médicamenteux à un coût maîtrisé.



Le CarboPlus© est l'outil le plus adapté pour éliminer les sous-produits de dégradation de pesticides ou métabolites (Métolachlore ESA et OXA, Alachlore ESA). Ces molécules considérées comme « pertinentes » par l'ANSES vont faire l'objet d'un suivi et d'une limite de qualité dans les eaux distribuées à 0.1 µ/l. Elles sont très présentes dans les eaux de surface ou souterraines qui nous servent à la production d'eau potable.

- Le Calcyle© est une solution visant à **réduire significativement la dureté de l'eau**. Ce traitement permet de protéger le réseau de distribution et de diminuer la gêne occasionnée par des eaux trop dures chez le consommateur.

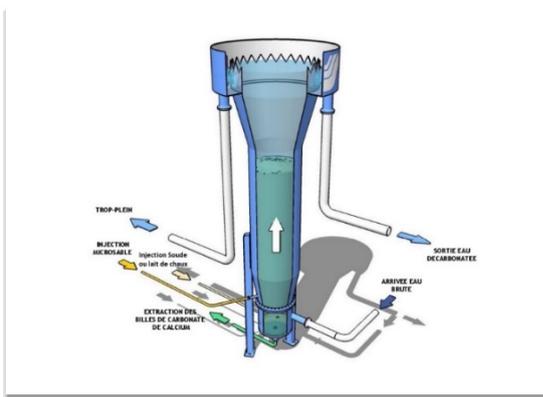

ENJEU 3 MAITRISE DE LA CONSOMMATION ET NOUVEAUX SERVICES AUX ABONNES

⑥ MIEUX INFORMER LES CLIENTS GRÂCE À UNE TÉLÉRELÈVE RÉELLEMENT INTÉR-OPÉRABLE

Grâce au suivi fin de la consommation des compteurs d'eau, la **Télérelève** permet :

- Aux consommateurs particuliers : de suivre au quotidien leurs consommations d'eau et d'être alerté en cas de consommation anormale.
- Aux consommateurs professionnels : de grouper leurs compteurs sur un même espace de suivi et de disposer d'un accompagnement personnalisé à la réduction de leur consommation par des bilans horaires.
- A la collectivité : au travers d'un portail dédié, de garder la maîtrise de son parc de télérelève en toute transparence, de suivre plus finement l'évolution des rendements de réseaux sectorisés et de maîtriser les consommations de ses compteurs communaux.



**PURE INNOVATION :
NOS SOLUTIONS AU SERVICE
DE L'EAU**

LES REPRÉSENTANTS DU CONTRAT

AGENCE MANCHE-ORNE-BESSIN

Richard BOUZANQUET

Directeur régional
NORMANDIE



GRENTHEVILLE
06 08 87 08 09
richard.bouzanquet@saur.com

Nicolas TOUZET

Chef d'agence
MANCHE-ORNE-BESSIN



COUTANCES
06 82 89 76 12
nicolas.touzet@saur.com



Cédric SANSON

Chef de secteur
SAINT-LÔ / BESSIN



SAINT-CLAIR SUR ELLE
06 72 72 58 29
cedric.sanson@saur.com

Anne-Sophie FERET

Chef de secteur
ORNE



GACE
06 65 53 01 09
anne-sophie.feret@saur.com

Mickael GOSSELIN

Chef de secteur
SUD MANCHE



COUTANCES
06 72 72 60 25
mickael.gosselin@saur.com

Patrick BURNEL

Chef de secteur
COTENTIN



BRICQUEBEC
06 70 64 60 15
patrick.burnel@saur.com

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Affiché le

SLO

ID : 050-200067205-20201016-DEL2020_128-DE



LE PATRIMOINE DE SERVICE


*Votre patrimoine sous
surveillance*

VOTRE PATRIMOINE

SYNTHÈSE DE VOTRE PATRIMOINE	
Station(s) de surpression	3
Ouvrage(s) de stockage	8
Volume de stockage (m ³)	1 620
Linéaire de conduites (kml)	240,247



Répartition par diamètre

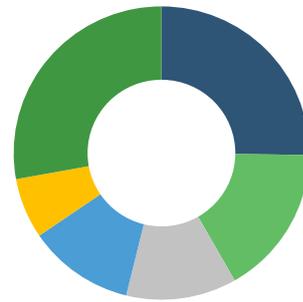

■ 50 ■ 75 ■ 40 ■ 90 ■ 63 ■ Autres


Diamètre	Valeur (%)
50	25,2
75	16,54
40	12,1
90	11,64
63	6,66
Autres	27,85

LE RÉSEAU

Le réseau de distribution se compose de conduites de transport (également appelées feeders) d'un diamètre en général supérieur à 300 mm et de conduites de distribution.

Dans les graphiques de répartition du linéaire par diamètre et matériaux, seules les 5 premières catégories sont affichées.

Répartition par matériau




■ Pvc ■ Amiante ciment
 ■ Fonte ■ Polyéthylène
 ■ Inconnu ■ Autres

Matériau	Valeur (%)
Pvc	83,98
Amiante ciment	11,24
Fonte	3,97
Polyéthylène	0,57
Inconnu	0,24

LES COMPTEURS

🕒 Il y a au total 3 443 compteurs. 404 compteurs ont été renouvelés sur l'année 2019.

Répartition par âge et par diamètre

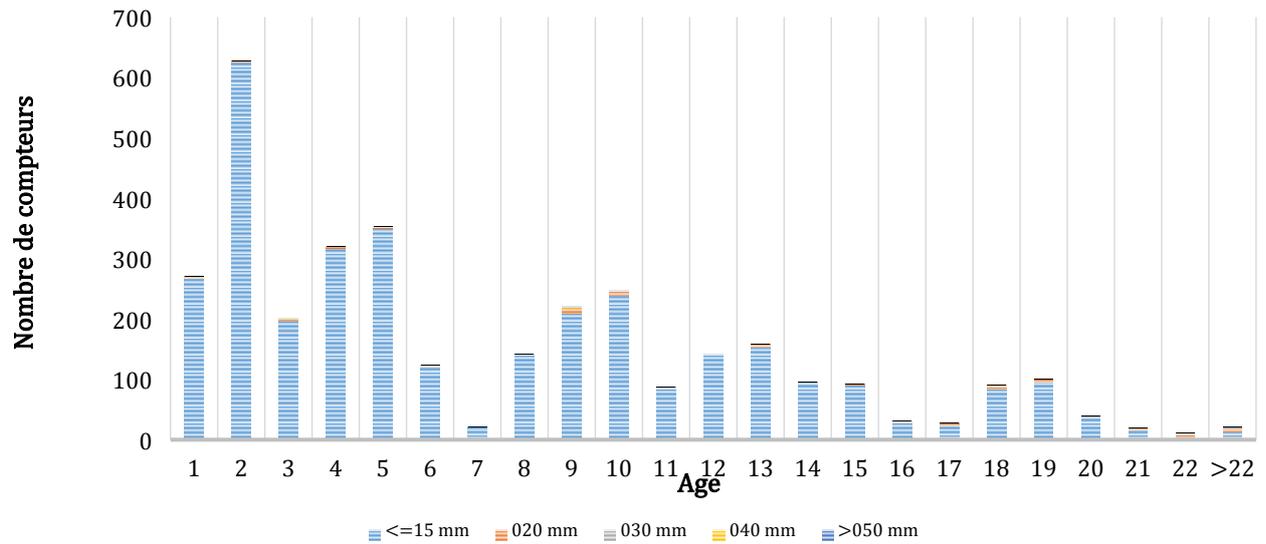

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Affiché le

SLO

ID : 050-200067205-20201016-DEL2020_128-DE



5.

LE SERVICE AUX USAGERS

*Leur satisfaction au cœur de
nos préoccupations*

VOS BRANCHEMENTS

Pour mieux comprendre :

Le Branchement : Ensemble de canalisations et d'équipements reliant la partie publique du réseau de distribution d'eau à un réseau de distribution privé d'un client. Les équipements installés comprennent au minimum un robinet d'arrêt d'eau et un compteur.

Le Compteur : Equipement faisant partie intégrante du branchement et qui permet de comptabiliser le volume consommé par le branchement.

Le Client : Personne physique ou morale consommant de l'eau et ayant au moins un contrat-client le liant avec le service de distribution de l'eau.

Cas général :

1 Client = 1 Branchement = 1 Compteur

Cas particuliers :

1 Client = 1 Branchement = 2 Compteurs

⇒ Compteur domestique

⇒ Compteur arrosage

1 Client = n Branchements = x compteur

⇒ Mairie = 1 Compteur

⇒ Salle des fêtes = 1 Compteur

⇒ Piscine = 2 Compteurs

	2018	2019
Nombre de branchements	3 412	3 440

Ce chiffre prend en compte les branchements en service (actifs, en cours de modification, en cours de résiliation ou en attente de mise en service).

LES VOLUMES CONSOMMÉS

Volume consommé : Conformément au décret de décembre 2013, les volumes au niveau de la synthèse sont ramenés sur 365 jours. Les volumes en annexes sont ceux relevés au niveau des compteurs clients durant la période de relève (362j) afin d'être le plus représentatif par rapport à la relève réelle des compteurs.

Le volume d'eau potable consommé par les clients du périmètre de votre contrat n'inclut pas les Ventes d'Eau en Gros et / ou les volumes exportés.

→ Volume consommé hors VEG = Volume relevé + Volume estimé des clients*

Volume facturé : Volume consommé, mise à jour des corrections administratives éventuelles (dégrèvements, réajustements, annulations et réémissions de factures, ...).

ATTENTION → Volume consommé hors VEG ≠ volume facturé


Le présent rapport fait apparaître le volume consommé. Le décompte de gestion fait apparaître le volume facturé.

	2018	2019
Volume consommé hors VEG (m ³)	301 336	332 434



LA RELATION AVEC LES CLIENTS : LES RÉCLAMATIONS

Motifs de réclamations	2018	2019
Facturation encaissement	2	2
Produit	5	10
Qualite de service	3	3

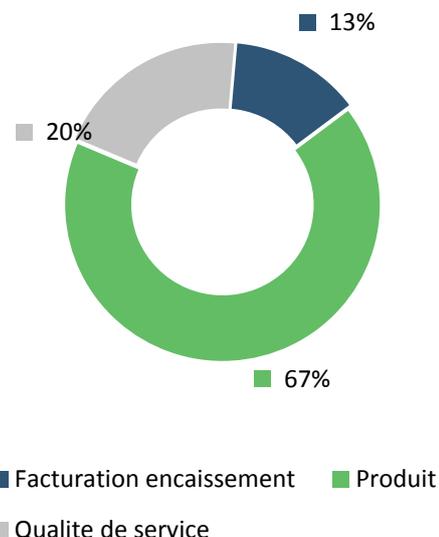

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Affiché le

SLO

ID : 050-200067205-20201016-DEL2020_128-DE



6.

BILAN DE L'ACTIVITE DE CETTE ANNÉE

Un regard sur notre activité

Le volume produit est le volume issu des ouvrages du service et introduit dans le réseau de distribution.

Le volume importé est le volume d'eau en provenance d'un service d'eau extérieur.

Le volume exporté est le volume d'eau livré à un service d'eau extérieur.



Le volume mis en distribution correspond à la somme des volumes produits et importés, auxquels on retranche le volume exporté.

Le volume consommé autorisé est la somme du volume consommé hors VEG sur 365 jours, du volume sans comptage (essai de poteaux d'incendie, arrosage, ...) et du volume de service du réseau (purges, nettoyage de réservoirs, ...).

Les volumes présentés dans les sections ci-dessous sont extrapolés sur la période de relève de 362j et ramenés sur 365j afin de répondre aux exigences du décret.

Synthèse des volumes (m ³) transitant dans le réseau	2018	2019
Volumes produits	0	0
Volumes importés	403 451	413 978
Volumes exportés	8 180	7 241
Volumes mis en distribution	395 271	406 737
Volumes consommés	301 336	332 434

Volumes en m3

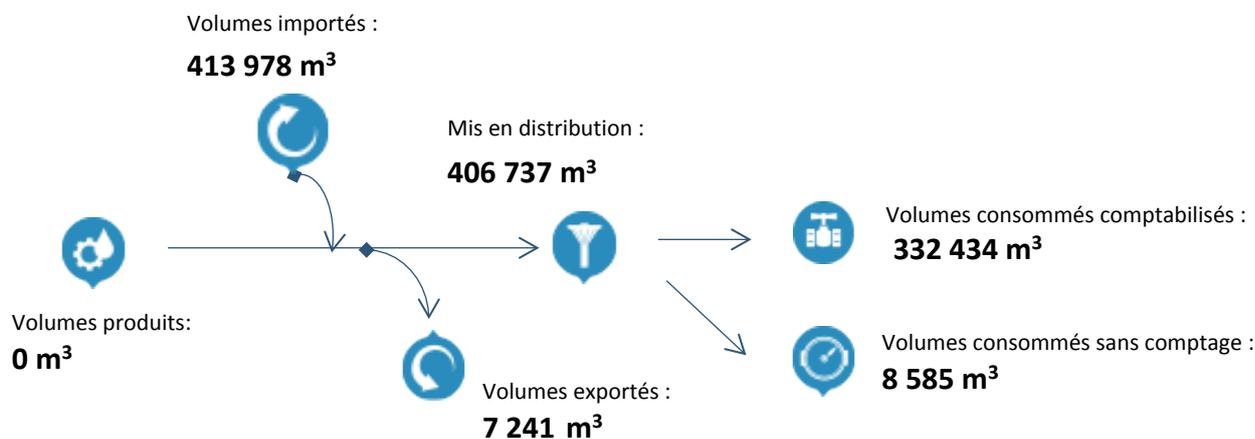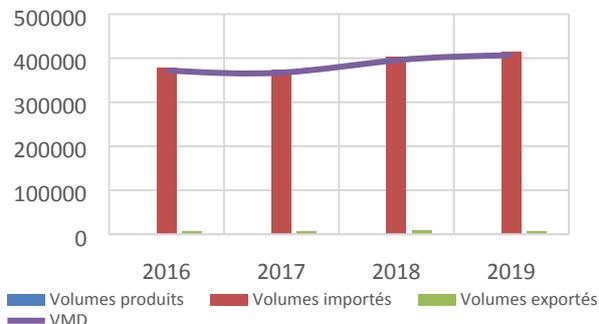

CAPACITÉ DE STOCKAGE

Synthèse des volumes mis en distribution	
Capacité de stockage (en m ³)*	1 620
Volume mis en distribution moyen/jour (en m ³)	1 114
Capacité d'autonomie (en j)	1,5

* Le calcul de l'autonomie ne prend pas en compte le volume des bâches d'eau brute.

LE RENDEMENT DE RÉSEAU

Le rendement d'un réseau compare les volumes d'eau introduits en amont et ceux consommés en aval par les usagers. La différence correspond aux volumes non comptabilisés dont les fuites de réseau.

	2018	2019
Rendement primaire (%)	76,2%	81,7%
Rendement IDM (%)	79,72%	84,13%

Le vieillissement du réseau est l'un des principaux facteurs de dégradation du réseau : une politique de **gestion patrimoniale adaptée** permet d'optimiser les performances de vos réseaux.


L'INDICE LINÉAIRE DE PERTES (ILP)

L'Indice Linéaire de Pertes (ILP) indique le volume perdu par jour et par kilomètre de réseau.

Il permet de mieux traduire la performance du réseau selon sa nature.

	2018	2019
Indice linéaire de pertes (en m ³ /km/j)	0,93	0,75

Cet indicateur permet de connaître par km de réseau la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas consommés sur le périmètre du service.

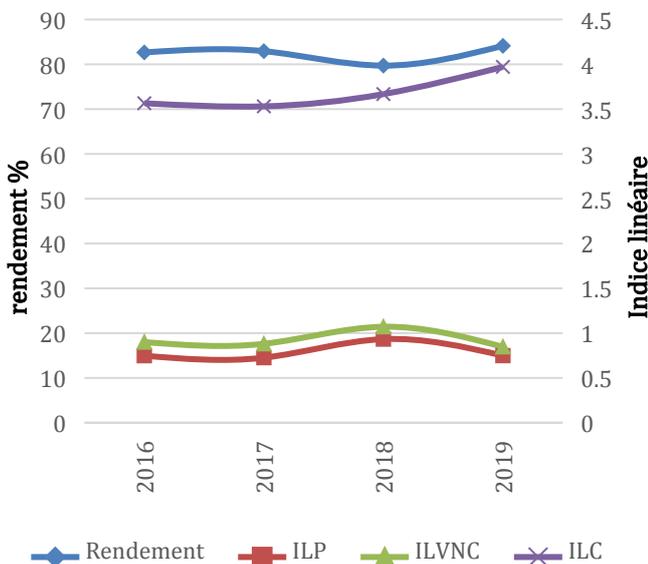

L'INDICE LINÉAIRE DE VOLUME NON COMPTÉ (ILVNC)

L'Indice Linéaire de volume non compté (ILVNC) indique le ratio de volume non compté par jour, par kilomètre de réseau.

	2018	2019
Indice linéaire des volumes non comptés (en m ³ /km/j)	1,07	0,85

Cet indicateur permet de connaître par km de réseau la part des volumes mis en distribution qui ne font pas l'objet d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution sont le reflet du déploiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l'efficacité de la gestion du réseau.

L'INDICE LINÉAIRE DE CONSOMMATION (ILC)

L'Indice Linéaire de consommation (ILC) indique le ratio de volume consommé par jour, par km.

	2018	2019
Indice linéaire de consommation (m ³ /km/jour)	3,67	3,97

Ce ratio est utilisé pour évaluer la conformité du rendement de réseau. Il est également utilisé pour mesurer les écarts entre services dans le comparateur inter services.

LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Le tableau ci-après présente les consommations d'énergie sur l'ensemble du contrat au cours de l'exercice :

(Les consommations présentées ci-après sont basées sur la facturation du distributeur d'énergie)

	2018	2019
Consommation en KWh	59 115	139 091

Face au défi environnemental et climatique et à la nécessité absolue de réduire drastiquement les émissions humaines de CO₂, de nombreuses entreprises françaises se sont engagées dans la transition énergétique.

Dans ce cadre, SAUR a mis en place un plan d'action afin d'optimiser ses consommations d'énergie. Des améliorations des conditions d'exploitation sont apportées et un suivi de l'évolution des consommations d'électricité est réalisé tous les mois sur l'ensemble du parc, afin de détecter d'éventuelles dérives



Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Affiché le



ID : 050-200067205-20201016-DEL2020_128-DE



LA QUALITÉ DE L'EAU DISTRIBUÉE

*La qualité de l'eau, notre
priorité*

L'eau potable est une denrée alimentaire, c'est pourquoi elle fait l'objet d'un suivi régulier et rigoureux. SAUR œuvre chaque jour afin de vous délivrer, en toutes circonstances, de l'eau de grande qualité.

Le code de la santé publique (CSP, articles L1321-1 à 10 et R1321-1 à 63) précise les dispositions à respecter par la personne publique responsable de la production et de la distribution des eaux.

Ce chapitre présente les résultats de conformité de l'eau par rapport à la réglementation, en distinguant les paramètres bactériologiques et physico-chimiques.


Par ailleurs, il vous est présenté en annexe la problématique du CVM (Chlorure de Vinyle Monomère), rappelant le contexte réglementaire et les actions à réaliser en cas de non-conformités. SAUR vous accompagnera dans la gestion de cette problématique le cas échéant.

SYNTHÈSE QUALITATIVE DES EAUX DISTRIBUÉES ET TRAITÉES EN 2019

Taux de conformité	2018	2019
Prélèvements réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire bactériologique	100%	100%
Prélèvements réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire physico-chimique	89,7%	100%

Nombre total de non conformités	2018	2019
Bactériologiques	0	0
Physico-chimiques	0	0

Le détail des non-conformités est présenté en annexe.

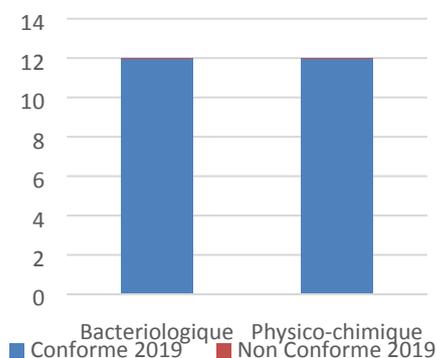

Nombre d'analyses conformes et non-conformes tout type de point compris


CONFORMITÉ DE L'EAU DISTRIBUÉE

Les eaux distribuées sont les eaux disponibles chez les clients après passage dans le réseau de distribution.

Taux de conformité	2018	2019
Prélèvements réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire bactériologique	100%	100%
Prélèvements réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire physico-chimique	100%	100%

Nombre total de non-conformité eau distribuée	2018	2019
Bactériologiques	0	0
Physico-chimiques	0	0

Le détail des non-conformités est présenté en annexe.

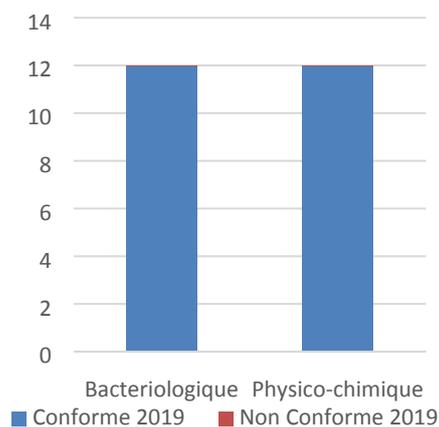

Nombre d'analyses conformes et non conformes au point Eau distribuée



Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Affiché le

SLO

ID : 050-200067205-20201016-DEL2020_128-DE



8.

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE

Garantir la performance de votre réseau

LES INDICATEURS DU MAIRE (IDM) ISSUS DU DECRET DU N° 2007-675 ET ARRETE DU 02 MAI 2007

Les indicateurs descriptifs du service de l'année 2019

QUALITE DE L'EAU		
P101.1 : Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	P102.1 : Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico chimiques.	Somme des volumes consommés et des volumes vendus en gros (m ³)
100%	100%	339 675
Pourcentage ou nombre de prélèvements aux fins d'analyses microbiologiques, réalisés par l'ARS dans le cadre du Contrôle Sanitaire, ou par l'opérateur dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue en partie au Contrôle Sanitaire, en application de l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution jugé conforme selon la réglementation en vigueur.	Pourcentage ou nombre de prélèvements aux fins d'analyses physico-chimiques, réalisés par l'ARS dans le cadre du Contrôle Sanitaire, ou par l'opérateur dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue en partie au Contrôle Sanitaire, en application de l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution jugé conforme selon la réglementation en vigueur	Ramenés sur 365 jours

PERFORMANCE DE RESEAU			
P104.3 : Rendement du réseau de distribution (%)	Somme des volumes produits et des volumes importés (m ³)	P108.3 : Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	Volume prélevé dans le milieu naturel
84,13%	413 978	-	-
Rendement = (Volume consommé autorisé + volume vendu en gros) / (volume produit + volume acheté en gros)X100. Volume consommé autorisé = Volume comptabilisé + volume consommateurs sans comptage + volume de service du réseau	Données de consolidation	Niveau d'avancement (exprimé en %) de la démarche administrative et opérationnelle de protection du ou des points de prélèvement dans le milieu naturel d'où provient l'eau potable distribuée	Données de consolidation

PERFORMANCE DE RESEAU

P107.2 : Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (%)	Longueur cumulée du linéaire de canalisation renouvelé au cours des années N-4 à N (km)	Longueur du réseau de desserte au 31/12 (km)	P103.2 : Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable
0	0	240,247	105
Rapport du linéaire de réseau (hors branchement) renouvelé les 5 dernières années sur la longueur totale du réseau de desserte.	Données de consolidation	Données de consolidation	Indice de 0 à 120 attribué selon la qualité des informations disponibles sur le réseau. Il est obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B, C, voir tableau détail joint en fin de chapitre.


PERFORMANCE DE RESEAU			
P106.3 : Indice linéaire des pertes en réseau (m ³ /km/j)	P105.3 : Indice linéaire des volumes non comptés (m ³ /km/j)	P110.3 : Indice linéaire de consommation	Linéaire de réseau de desserte (km)
0,75	0,85	3,97	240,247
Indice = (volume mis en distribution – volume consommé autorisé) / longueur du réseau de desserte / 365j. Les pertes sont constituées d'une part des pertes apparentes (volume détourné, défaut de comptage, ...) et d'autres part des pertes réelles (fuites sur conduites, sur réseau, au réservoir, ...).	(Volume mis en distribution – volume comptabilisé) / longueur de réseau de desserte / 365j Volume mis en distribution = Production + volume acheté en gros – volume vendu en gros	Indice = (Volume consommé autorisé + V exporté) / longueur de réseau de desserte / 365 j	Données de consolidation

SERVICE A L'USAGER			
D102.0 : Prix TTC du service d'eau potable au m ³ pour 120 m ³ au 01/01/N+1 (€)	D102.0 : Prix TTC du service d'eau potable au m ³ pour 120 m ³ au 01/01/N (€)	D101.0 : Estimation du nombre d'habitants desservis par le service public d'eau potable	D151.0 Délai maximal d'ouverture des branchements eau potable pour les nouveaux abonnés défini par le service (jours)
2,67	2,64	4 657	2
		Données de consolidation. Sont considérées le nombre de personnes desservies par le service, y compris les résidents saisonniers.	Temps d'attente maximum auquel s'est engagé l'opérateur du service pour la fourniture de l'eau aux nouveaux abonnés dotés d'un branchement fonctionnel

SERVICE A L'USAGER	
P151.1 : Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées pour 1 000 abonnés	P152.1 : Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés
8,43	98,12
Nombre de coupures d'eau liées au fonctionnement du réseau public dont les abonnés concernés n'ont pas été informés à l'avance	Pourcentage du nombre d'ouvertures de branchements réalisées dans le délai auquel s'est engagé le service clientèle.

SERVICE A L'USAGER				
P154.0 : Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente, service de l'eau potable	Montant des impayés au 31/12/2019	Chiffre d'affaire TTC facturé N-1(hors travaux) (€)	P155.1 : Taux des réclamations du service de l'eau potable pour 1 000 abonnés	Nombre d'abonnés desservis
0,87	6920,54	799 443	0,29	3 440
Taux d'impayés au 31/12/ N sur les factures émises au titre de l'année N-1 (N étant l'année du RAD)	Données de consolidation.	Données de consolidation.	Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature, relatives au service de l'eau, à l'exception de celles qui sont relatives au niveau du prix.	Données de consolidation.

SOLIDARITE		
P109.0 : Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité de l'eau (€)	Montants en Euro des abandons de créances (€)	Volumes consommés y compris VEG (m ³)
0	0	339 675
	Données de consolidation.	Données de consolidation. Remis sur 365 jours

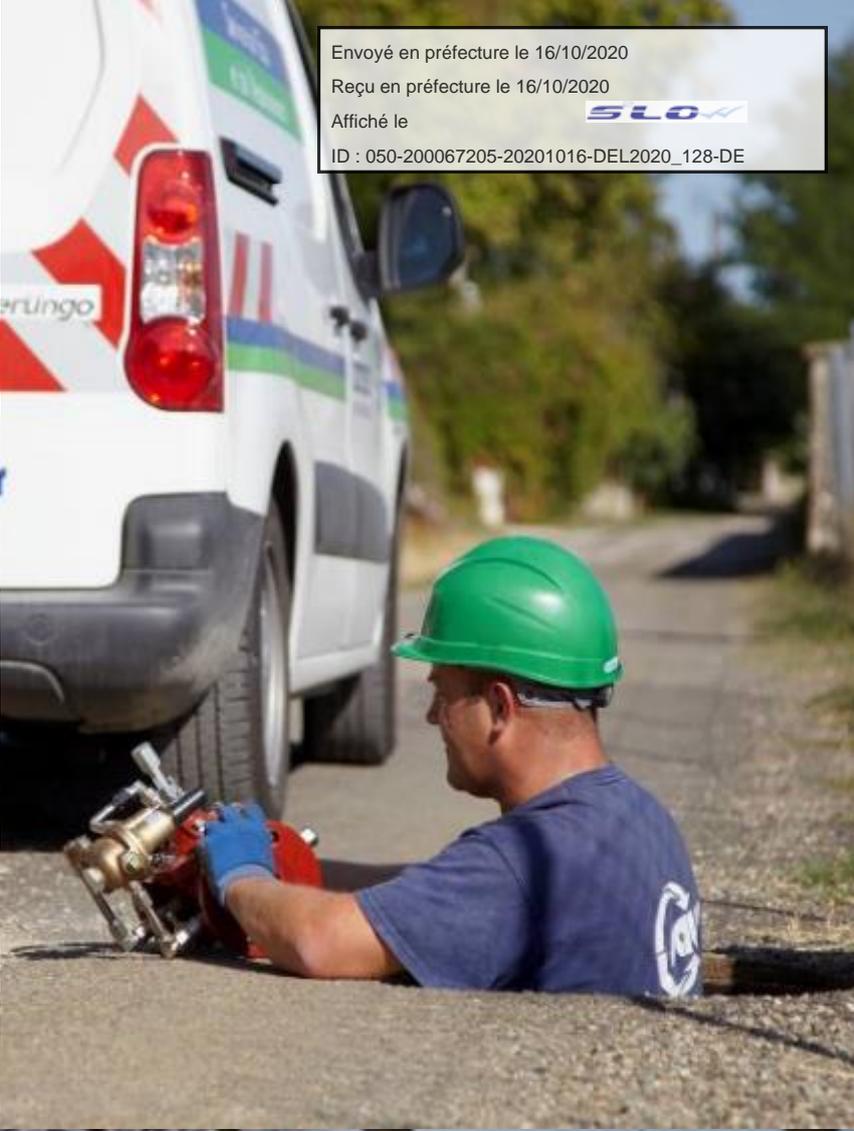

9.

LES INTERVENTIONS RÉALISÉES

Préserver et moderniser votre patrimoine

LES INTERVENTIONS D'EXPLOITATION

Tout au long de l'année, SAUR réalise des opérations sur les installations et le réseau de la collectivité afin d'assurer la bonne distribution de l'eau.

Synthèse du Nombre d'interventions par type	2018	2019
Nettoyage des réservoirs	9	7
Nombre de campagnes de recherche de fuites	9	27
Linéaire inspecté (ml)	27 010	97 440
Nombre de fuites trouvées	18	11
Réparation fuites/casses sur conduite	38	38
Réparation fuites/casses sur branchement	16	12
Interventions d'entretien	76	74

Mise en sécurité de nos réservoirs

Lors d'une intervention de lavage de réservoir sur tour dans la Manche, nous avons malheureusement eu à déplorer l'accident mortel d'un de nos agents. Des mesures conservatoires ont été prises immédiatement afin de supprimer ce risque et SAUR a mobilisé ses experts en Prévention des Risques dans un groupe de travail national pour réévaluer nos procédures d'intervention en hauteur et définir les préconisations de sécurisation des réservoirs.

Sur ces bases, il s'avère que l'accessibilité de ces ouvrages présente des carences possibles au regard des normes actuelles. Par conséquent, un état des lieux de tous les ouvrages de stockage vis-à-vis du risque de chute de hauteur sera réalisé.

Nous serons amenés à vous présenter les conclusions de ces diagnostics accompagnées quand cela s'avèrera nécessaire, de l'estimation des travaux de mise en sécurité (voies d'accès, protections collectives...). Nous sommes convaincus de l'importance que vous accordez à cette exigence de sécurité à déployer dans vos ouvrages.

L'Origine des fuites

Il peut s'agir par exemple de fissures de canalisation, de colliers de prise en charge défectueux ou de joints détériorés. L'instrumentation des réseaux via la pose de capteurs permanents ou temporaires reliés à la télégestion, permet d'affiner et d'accroître les techniques de corrélations acoustiques. Ces techniques permettent de détecter les fuites plus rapidement.


Le vieillissement du réseau est l'un des principaux facteurs de dégradation du réseau. Une politique de gestion patrimoniale adaptée permet d'optimiser les performances de vos réseaux.



LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE

Les opérations de maintenance permettent de maintenir ou de rétablir un groupe fonctionnel, équipement, matériel, dans un état donné ou de lui restituer des caractéristiques de fonctionnement spécifiées.

Nombre d'interventions de maintenance	2018	2019
Entretien niveau 2	9	8
Contrôles réglementaires	2	5

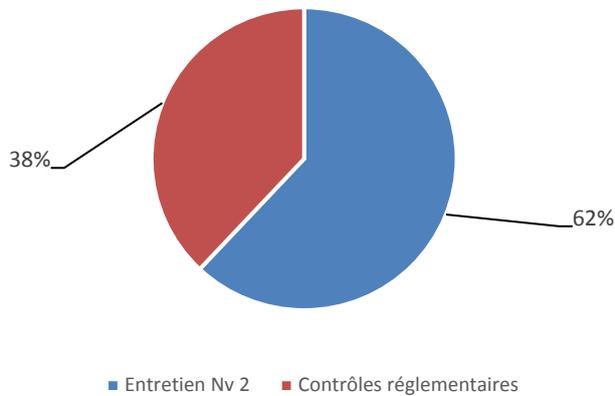

Les interventions de maintenance

Entretien niveau 1 : désigne les opérations de maintenance préventive et / ou corrective **simples** (réglages, remplacement de consommables, graissages ...).

Entretien niveau 2 : désigne les opérations de maintenance préventive et/ou corrective de **complexité moyenne** (réparations réalisées en ateliers spécialisés, remplacement d'équipements ou sous équipements). L'entretien 2ème niveau n'inclut pas les opérations de renouvellement dans le cadre du compte de renouvellement et/ou du programme de renouvellement

Ces interventions peuvent être soit de nature :

- Curative : opération faisant suite à un dysfonctionnement ou à une panne
- Préventive : opération réalisée lors du fonctionnement normal d'un équipement afin d'assurer la continuité de ses caractéristiques de marche et d'éviter l'occurrence d'une panne.

Type	2018	2019
Curatif	9	8
Préventif	-	-

Contrôles réglementaires : permettent de vérifier la conformité des installations et des équipements ci-dessous afin de garantir la sécurité du personnel :

- Installations électriques
- Systèmes de levage
- Ballons anti-béliers



Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Affiché le

SLO

ID : 050-200067205-20201016-DEL2020_128-DE



10.

**LES PROPOSITIONS
D'AMÉLIORATION**
*Améliorer votre
patrimoine, une priorité*



Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le
ID : 050-200067205-20201016-DEL2020_128-DE



Continuer le renouvellement des canalisations



Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Affiché le

SLOW

ID : 050-200067205-20201016-DEL2020_128-DE



11.

LE CARE

*Le compte rendu financier
sur l'année d'exercice*

SAUR
COMPTE ANNUEL DE RESULTAT DE L'EXPLOITATION
ANNEE 2019

29/04/2020

(en application du décret du 14 mars 2005)

GESTION DU SERVICE EAU POTABLE

Région **NORD IDF NORMANDIE**
 Centre **NORMANDIE OUEST**
 Département **MANCHE**
 Collectivité **CA LE COTENTIN (ex SCYE)-ep**

LIBELLE	En milliers d'Euros	Année 2018	Année 2019	Ecart en %
PRODUITS		788,1	835,8	6,1
Exploitation du service		528,0	564,0	
Collectivités et autres organismes publics		219,9	226,9	
Travaux attribués à titre exclusif		31,5	35,5	
Produits accessoires		8,7	9,4	
CHARGES		746,5	784,7	5,1
Personnel		113,8	117,8	
Energie électrique		10,0	13,8	
Achats d'eau		227,9	253,5	
Produits de traitement		0,6	0,5	
Sous-traitance, matières et fournitures		26,8	21,7	
Impôts locaux, taxes et redevances contractuelles (1)		6,4	6,7	
Autres dépenses d'exploitation		47,0	50,2	
- Télécommunications, poste et télégestion		3,1	3,0	
- Engins et véhicules		11,9	12,9	
- Informatique		22,3	22,4	
- Assurances		1,1	1,0	
- Locaux		6,0	5,9	
- Divers		2,6	5,0	
Contribution des services centraux et recherche		41,0	50,8	
Collectivités et autres organismes publics		219,9	226,9	
- Part collectivité		170,9	176,6	
- Autres organismes publics		49,0	50,3	
Charges relatives aux renouvellements		32,5	28,4	
- Pour garantie de continuité du service		5,6	2,5	
- Programme contractuel		4,2	3,9	
- Fonds contractuel		22,7	22,0	
Charges relatives investissements du domaine privé		11,7	10,8	
Pertes sur créances irrécouvrables & contentieux		9,1	3,7	
RESULTAT AVANT IMPOT		41,5	51,0	22,9
Impôt sur les Sociétés (calcul normatif)		14,2	17,5	
RESULTAT		27,3	33,6	22,9

(1) Si Impôts locaux, taxes et redevances contractuelles : y compris redevance domaniale: département,région, Etat et redevance d'occupation du domaine public de la collectivité.

Conforme à la circulaire FP2E du 31/01/2006
 Réf: 110-015003 -500600 -01 2019120

(2) Si Annuités emprunt collectivité prises en charge : comprennent: annuités d'emprunt, amortissements droits d'exploitation et charges financières contractuelles.

Validé le 29/04/2020

MÉTHODES ET ÉLÉMENTS DE CALCUL DU CARE

Le Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation (CARE) ci joint est établi en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 08/02/1995 qui dispose de l'obligation pour le délégataire de service public de publier un rapport annuel destiné à informer le délégant sur les comptes, la qualité de service et l'exécution du service public délégué.

Sa présentation est conforme aux dispositions de la circulaire n° 740 de la Fédération Professionnelle des Entreprises de l'Eau et tient compte des recommandations émises par le Comité "Secteur public" de l'Ordre des experts comptables dans ses deux ouvrages que sont "Le rapport annuel du délégataire de service public" et "L'eau et l'assainissement, déclinaison sectorielle du rapport annuel du délégataire de service public", collection "Maîtrise de la gestion locale".

A cette circulaire s'est ajoutée celle du 31/01/2006, en application du décret 2005-236 du 14/03/2005. Les chiffres de l'année en cours y sont indiqués, et à partir de l'exercice 2006, ceux de l'année précédente y seront rappelés. La variation constatée (en pourcentage) entre l'année en cours et l'année précédente sera alors systématiquement indiquée.

Cette annexe au Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation a pour objet d'expliquer les modalités d'établissement de la partie financière du rapport annuel et de ses composantes avec, en préambule, une présentation des différents niveaux d'organisation de -.

Modalités d'établissement du compte annuel du résultat de l'exploitation et composantes des rubriques

Le CARE regroupe, par nature, l'ensemble des produits et des charges imputables au contrat de délégation de service public permettant de déterminer l'économie du contrat.

1) **Produits** • la rubrique "Produits" comprend :

Exploitation du Service : le montant total, hors TVA, des produits d'exploitation (part fermière) se rapportant à l'exercice.

Collectivités et autres organismes publics : le montant total, hors TVA, des produits collectés pour le compte de la Collectivité ainsi que les diverses taxes et redevances perçues pour le compte des organismes publics.

Travaux attribués à titre exclusif : le montant total, hors TVA, des travaux réalisés dans le cadre du contrat, par application d'un bordereau de prix annexé à ce contrat.

Produits accessoires : les montants hors TVA facturés, conformément aux dispositions du contrat de délégation, aux clients abonnés au service, dans le cadre de prestations ponctuelles.

2) **Charges** • les charges relatives au contrat, reprises dans le CARE, conformément à la circulaire FP2E du 31 janvier 2006 peuvent être classifiées de la manière suivante :

- *des Charges directement affectées au contrat* : il s'agit essentiellement des charges du Secteur, ainsi que celles des services mutualisés du Territoire.

Elles comprennent :

- des charges directes faisant l'objet d'une comptabilisation immédiate sur le contrat,
- des charges réparties dont une quote-part est imputée au contrat en fonction de clés de répartition techniques, différentes selon la nature des charges afin de tenir compte de la clé économiquement la mieux adaptée (gestion technique, gestion clientèle, engins et véhicules...).

La gestion technique (ingénieurs et techniciens d'exploitation, chimistes, logiciels techniques, télégestion, cartographie...) est répartie sur chaque contrat en fonction du Chiffre d'Affaires du contrat par rapport au Chiffre d'Affaires du Territoire.

La gestion clientèle (frais de personnel du service clientèle, plateforme téléphonique, frais de facturation, frais d'affranchissement, frais de relance...) est imputée sur chaque contrat proportionnellement au nombre de clients du contrat.

Les frais « engins et véhicules » sont imputés sur chaque contrat du Territoire proportionnellement au coût de personnel d'exploitation du contrat par rapport au coût total du personnel d'exploitation du Territoire.

- des Charges réparties entre les contrats : ces charges sont réparties au prorata de la Valeur Ajoutée Analytique (VAA) du contrat. Il s'agit notamment :
 - o des « Frais de Territoire et de secteur » représentant des frais d'encadrement du contrat répartis par nature de charge,



- des "Frais de structure centraux" représentant la contribution du contrat aux services Centraux et à la Recherche et Développement.
- des Charges économiques calculées : il s'agit de charges (investissements réalisés par le délégataire) dont les paiements sont effectués à une périodicité différente de l'exercice. Afin de faire ressortir de façon régulière l'économie du contrat, ces charges sont lissées sur toute la durée de celui-ci.

3) Commentaire des rubriques de charges

1. Personnel :

Cette rubrique correspond au coût du personnel de la société, incluant les salaires et charges sociales et les frais annexes de personnel (frais de déplacement, vêtements de travail et de sécurité, plan d'épargne entreprise...) ainsi qu'au coût du personnel intérimaire intervenant sur le contrat.

L'imputation des frais de personnel d'exploitation est réalisée sur la base de fiches de pointage. Cela intègre également une quote-part d'encadrement, de personnel technique et clientèle.

Cette rubrique comprend également la « Participation légale des salariés aux résultats de l'entreprise ».

2. Énergie électrique :

Cette rubrique comprend la fourniture d'énergie électrique exclusivement dédiée au fonctionnement des installations du service.

3. Achats d'Eau :

Cette rubrique comprend les Achats d'eau en gros auprès de tiers ou auprès d'autres contrats gérés par l'entreprise effectués exclusivement pour la fourniture d'eau potable dans le cadre du contrat.

4. Produits de traitement :

Cette rubrique comprend exclusivement les produits entrant dans le process de production.

5. Analyses :

Cette rubrique comprend les analyses réglementaires ARS et celles réalisées par le Délégataire dans le cadre de son autocontrôle.

6. Sous-traitance, Matières et Fournitures :

Cette rubrique comprend :

Sous-traitance : les prestations de sous-traitance comprennent les interventions d'entreprises extérieures (terrassment, hydrocurage, espaces verts, cartographie ...) ainsi que des prestations réalisées par des services communs de l'entreprise telles que des prestations d'hydrocurage, de lavage de réservoir, de recherche de fuites par corrélation acoustique.

Matières et Fournitures : ce poste comprend :

- les charges relatives au remplacement de compteurs qui ne sont pas la propriété de l'entreprise ;
- la location de courte durée de matériel sans chauffeur ;
- les fournitures nécessaires à l'entretien et à la réparation du réseau ;
- les fournitures nécessaires à l'entretien du matériel électromécanique ;
- le matériel de sécurité ;
- les consommables divers.

7. Impôts locaux, taxes et redevances contractuelles :

Cette rubrique comprend :

- la contribution économique territoriale (CET) ;
- La contribution sociale de solidarité ;
- la taxe foncière ;
- les redevances d'occupation du domaine public.

8. Autres dépenses d'exploitation :

- "Télécommunications, poste et télégestion" : ce poste comprend les frais de lignes téléphoniques dont ceux relatifs à la télésurveillance ainsi que les dépenses d'affranchissement (hors facturation).
- "Engins et véhicules" : les charges relatives aux matériels composant cette section sont les suivantes : location longue durée des véhicules, consommation de carburant, entretien et réparations, assurances.
- Le total des charges de la section "Engins et véhicules" fait l'objet d'une imputation sur chacun des contrats du Territoire proportionnellement au coût de personnel d'exploitation du contrat par rapport au coût total du personnel d'exploitation du Territoire.
- "Informatique" : ce poste comprend les frais liés au matériel et logiciels des personnels intervenant sur le contrat. Il comprend également les frais liés aux logiciels métier, nécessaires à la réalisation du contrat ainsi que les frais de facturation :
 - SAPHIR, logiciel de gestion de la relation clientèle ;
 - MIRE et ses différents modules : suivi de la production, suivi de la qualité, suivi de la force motrice ;
 - J@DE, logiciel de gestion et des achats ;
 - eSigis, logiciel de cartographie ;
 - GEREMI, logiciel de télésurveillance.
- "Assurances" : ce poste comprend :
 - la prime d'assurance responsabilité civile relative au contrat. Cette assurance a pour objet de garantir les tiers des dommages matériels, corporels et incorporels dont la responsabilité incomberait au délégataire ;
 - Les primes dommages ouvrages ;
 - Les autres primes particulières d'assurance s'il y a lieu ;
 - Les franchises appliquées en cas de sinistre.
- "Locaux" : ce poste comprend les charges relatives à l'utilisation des locaux.
- "Divers" : autres charges.

9. Frais de contrôle :

Ces frais concernent le contrôle contractuel du service, lorsque sa charge incombe au délégataire.

10. Contribution aux Services Centraux et Recherche :

Une quote-part de frais de structures nationale et régionale, telle que décrite au chapitre 1, est imputée sur chaque contrat.

11. Collectivités et autres organismes publics :

Ce poste comprend :

- la part communale ou intercommunale ;
- les taxes (TVA) ;
- les redevances (Agence de l'eau, voies navigables de France, etc).

12. Charges relatives aux Renouvellements :

« Garantie pour continuité de service » : cette rubrique correspond à la situation (renouvellement dit "fonctionnel") dans laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses risques et périls l'ensemble des dépenses d'entretien, de réparation et de renouvellement des ouvrages nécessaires à la continuité du service. Le délégataire se doit de les assumer à ses frais sans que cela puisse donner lieu à un ajustement (en plus ou en moins) de sa rémunération contractuelle. Il s'agit de la somme de la dotation de renouvellement non programmé et des charges réelles d'entretien électromécanique actualisées chaque année suivant la formule de révision tarifaire du contrat.

"Programme contractuel de renouvellement" : cette rubrique correspond aux engagements contractuels du délégataire, sur un programme prédéterminé de travaux. Il s'agit généralement d'un lissage économique sur la durée du contrat.

"Compte (ou Fonds contractuel) de renouvellement" : le délégataire est tenu de prélever régulièrement sur ses produits un certain montant et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d'un suivi pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les obligations des deux parties. Dans la mesure où l'obligation du délégataire au titre d'un exercice donné est strictement égale à la dotation au compte (ou fonds contractuel), c'est le montant de cette dotation qui doit alors figurer sur le CARE.

Pour un même contrat, plusieurs de ces notions peuvent exister.

13. Charges relatives aux Investissements :

Elles comprennent les différents types d'obligations existant dans le contrat :

- Programme contractuel d'investissements ;



- Fonds contractuel d'investissements ;
- Annuité d'emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire ;
- Investissements incorporels.

Les montants engagés par le délégataire au titre des investissements réalisés sur le contrat font l'objet d'un amortissement financier présenté sur le CARE sous forme d'une annuité constante.

Les charges relatives au remboursement d'annuités d'emprunts contractés par la collectivité et que le délégataire s'est engagé contractuellement à rembourser font l'objet d'un calcul actuariel consistant à ramener chaque annuité en investissement début de période et à définir le montant de l'annuité constante sur toute la durée du contrat permettant d'obtenir une Valeur Actuelle Nette (VAN) égale à zéro.

14. Charges relatives aux Investissements du domaine privé :

Le montant de cette rubrique comprend l'amortissement du matériel, des engins et véhicules, du gros outillage, et des compteurs propriété de l'entreprise affectés au contrat ainsi que les frais financiers relatifs au financement de ces immobilisations calculés sur la base de la valeur nette comptable moyenne de celles-ci.

15. Perte sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement :

Ce poste comprend :

- les annulations de créances incluant notamment celles au titre du Fonds de Solidarité Logement (FSL Eau)
- les provisions pour créances douteuses
- les frais d'actes et de contentieux.

4) Résultat avant Impôt

Il s'agit de la différence entre les produits et les charges.

5) Impôt sur les sociétés

Cet impôt ne s'applique que pour les contrats ayant un Résultat avant Impôt bénéficiaire. Le taux d'impôt sur les sociétés appliqué au résultat des contrats est de 33.33%.

6) Résultat

Il s'agit du Résultat restant après éventuel Impôt sur les Sociétés.

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Affiché le

SLO

ID : 050-200067205-20201016-DEL2020_128-DE



12.

LE PATRIMOINE DE SERVICE

Votre patrimoine sous surveillance

LE PATRIMOINE DE SERVICE

Les ouvrages de stockage

Châteaux d'eau et réservoirs :

Libellé	Capacité stockage	Cote trop plein	Cote radier	Cote sol	Télésurveillance	Commune
Réservoir du Vrétot	250 m ³	136,7	0	112	Oui	LE VRETOT
Réservoir de Saint Jean de la Rivière	300 m ³	104,6	0	101	Oui	SAINT-JEAN-DE-LA-RIVIERE

Bâches de reprise et bâches de surpression :

Nom de la bache	Capacité stockage	Télésurveillance	Commune	Type
Bâche reprise du Vrétot	60 m ³	Oui	LE VRETOT	Bâche de surpression
Bâche n°1 de Saint Pierre d'Arthégglise	250 m ³	Oui	SAINT-PIERRE-D'ARTHEGLISE	Bâche de surpression
Bâche n°2 de Saint Pierre d'Arthégglise	250 m ³	Oui	SAINT-PIERRE-D'ARTHEGLISE	Bâche de surpression
Bâche de Sortosville n°1	250 m ³	Oui	SORTOSVILLE-EN-BEAUMONT	Bâche
Bâche de Sortosville n°2	250 m ³	Oui	SORTOSVILLE-EN-BEAUMONT	Bâche
Bâche surpression de Sortosville	10 m ³	Oui	SORTOSVILLE-EN-BEAUMONT	Bâche de surpression

Installations de surpression

Désignation	Commune	Année de mise en service	Débit nominal	Télésurveillance	Groupe électrogène	Description
Reprise et chloration du Vrétot	LE VRETOT	1961	10 m ³ /h	Oui	Non	-
Reprise de Saint Pierre d'Arthégglise	SAINT-PIERRE-D'ARTHEGLISE	1976	60 m ³ /h	Oui	Non	-
Surpression de Sortosville	SORTOSVILLE-EN-BEAUMONT	1961	20 m ³ /h	Oui	Non	-

Le réseau

Le réseau se constitue des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant, de manière générale gravitaire ou sous pression, l'eau potable issue des unités de potabilisation jusqu'aux points de raccordement des branchements des abonnés ou des appareils publics (bornes d'incendie, d'arrosage etc.) et jusqu'aux points de livraison d'eau en gros. Il est constitué d'équipements hydrauliques, de conduites de transport et de conduites de distribution mais ne comprend pas les branchements.

Matériau	Diamètre (mm)	Longueur (ml)
Amiante ciment	100	6970,31
Amiante ciment	150	7556,3
Amiante ciment	175	5655,15
Amiante ciment	200	582,97
Amiante ciment	60	3719,2
Amiante ciment	80	2511,72
Fonte	100	245,6
Fonte	125	170,24
Fonte	150	4016,93
Fonte	200	3652,53
Fonte	80	1456,03
Inconnu	0	228,96
Inconnu	100	17,49
Inconnu	125	39,3
Inconnu	200	223,6
Inconnu	80	62,36
Polyéthylène	0	69,16
Polyéthylène	32	388,29
Polyéthylène	40	319,66
Polyéthylène	50	601,2
Pvc	110	12165,3
Pvc	125	1432,56
Pvc	140	4801,14
Pvc	160	7147,85
Pvc	200	1146,63
Pvc	25	407,81
Pvc	32	2243,23
Pvc	40	28746,23
Pvc	50	59947,9
Pvc	63	16011,44
Pvc	75	39743,25
Pvc	90	27966,67
Total		240247,01

Les équipements de réseau

Type équipement	Nombre
Clapet	1
Compteur	21
Defense incendie	47
Plaque d'extrémité	6
Régulateur / Réducteur	10
Vanne / Robinet	578
Ventouse	237
Vidange / Purge	532

Les compteurs

Diamètre Age	<=15mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	>50mm	Total
1	267	3	0	0	0	0	0	270
2	626	1	0	0	0	0	0	627
3	196	2	0	2	1	0	1	202



4	317	3	0	0	0	0	0	320
5	350	3	0	0	0	0	0	353
6	122	0	0	0	1	0	0	123
7	22	0	0	0	0	0	0	22
8	141	0	0	0	0	0	0	141
9	209	9	0	0	1	0	2	221
10	239	7	0	1	0	0	1	248
11	88	0	0	0	0	0	0	88
12	141	0	0	0	0	0	1	142
13	153	5	0	0	0	0	0	158
14	95	0	0	0	0	0	0	95
15	90	3	0	0	0	0	0	93
16	29	1	0	0	1	0	0	31
17	25	3	0	0	0	0	0	28
18	84	6	0	0	0	0	0	90
19	96	5	0	0	0	0	0	101
20	37	0	0	2	0	0	0	39
21	16	3	0	0	0	0	0	19
22	5	5	0	1	0	0	0	11
>22	13	5	0	3	0	0	0	21
Total	3361	64	0	9	4	0	5	3443

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Affiché le

SLO

ID : 050-200067205-20201016-DEL2020_128-DE



13.

LE SERVICE AUX USAGERS

*Leur satisfaction au cœur de
nos préoccupations*

LA GESTION CLIENTÈLE

Les branchements par commune :

	2015	2016	2017	2018	2019	Evolution
BAUBIGNY	154	153	153	154	155	0,6%
BESNEVILLE	0	1	1	1	1	0%
FIERVILLE-LES-MINES	233	232	232	233	238	2,1%
LA HAYE-D'ECTOT	164	167	170	173	177	2,3%
LE MESNIL	105	109	110	109	110	0,9%
LE VALDECIE	91	91	93	93	92	-1,1%
LE VRETOT	355	356	359	357	359	0,6%
LES MOITIERS-D'ALLONNE	502	506	514	518	524	1,2%
LES PERQUES	96	97	96	95	95	0%
SAINT-GEORGES-DE-LA-RIVIERE	351	355	355	356	359	0,8%
SAINT-JACQUES-DE-NEHOU	335	336	337	336	340	1,2%
SAINT-JEAN-DE-LA-RIVIERE	417	417	420	424	423	-0,2%
SAINT-MAURICE-EN-COTENTIN	170	169	169	170	171	0,6%
SAINT-PIERRE-D'ARTHEGLISE	96	101	103	102	102	0%
SENOVILLE	104	103	104	105	106	1%
SORTOSVILLE-EN-BEAUMONT	186	182	185	186	188	1,1%
Total	3 359	3 375	3 401	3 412	3 440	0,82%

Les clients par commune :

	2015	2016	2017	2018	2019	Evolution
BAUBIGNY	149	149	149	150	151	0,7%
BESNEVILLE	0	1	1	1	1	0%
FIERVILLE-LES-MINES	229	228	229	230	233	1,3%
LA HAYE-D'ECTOT	157	161	164	167	171	2,4%
LE MESNIL	104	108	110	109	110	0,9%
LE VALDECIE	91	91	93	93	92	-1,1%
LE VRETOT	350	351	354	352	354	0,6%
LES MOITIERS-D'ALLONNE	493	492	502	506	509	0,6%
LES PERQUES	96	97	96	94	94	0%
SAINT-GEORGES-DE-LA-RIVIERE	350	354	354	354	357	0,8%
SAINT-JACQUES-DE-NEHOU	327	327	330	330	335	1,5%
SAINT-JEAN-DE-LA-RIVIERE	409	409	412	414	414	0%
SAINT-MAURICE-EN-COTENTIN	167	166	166	167	167	0%
SAINT-PIERRE-D'ARTHEGLISE	96	101	103	102	102	0%
SENOVILLE	104	103	104	104	105	1%
SORTOSVILLE-EN-BEAUMONT	185	180	183	184	186	1,1%
Total	3 307	3 318	3 350	3 357	3 381	0,71%

Les volumes par commune :

	2015	2016	2017	2018	2019	Evolution
BAUBIGNY	15 155	11 881	11 771	12 851	10 949	-14,8%
BESNEVILLE	0	96	98	90	115	27,8%
FIERVILLE-LES-MINES	14 623	14 974	15 388	14 423	16 209	12,4%
LA HAYE-D'ECTOT	10 745	12 864	10 002	11 226	11 999	6,9%
LE MESNIL	9 518	10 113	10 009	8 335	6 836	-18%
LE VALDECIE	5 638	5 973	6 674	7 039	6 269	-10,9%
LE VRETOT	30 962	32 176	31 313	32 270	33 695	4,4%
LES MOITIERS-D'ALLONNE	37 311	43 025	37 292	47 157	59 823	26,9%
LES PERQUES	6 656	6 923	7 872	7 374	12 428	68,5%
SAINT-GEORGES-DE-LA-RIVIERE	16 958	26 067	29 873	27 487	26 701	-2,9%
SAINT-JACQUES-DE-NEHOU	41 429	40 566	36 377	37 894	42 649	12,5%
SAINT-JEAN-DE-LA-RIVIERE	42 129	40 222	39 713	39 752	43 579	9,6%
SAINT-MAURICE-EN-COTENTIN	14 801	14 987	13 633	14 624	13 722	-6,2%
SAINT-PIERRE-D'ARTHEGLISE	7 907	8 626	9 151	10 185	13 518	32,7%
SENOVILLE	12 764	10 956	11 603	12 007	12 369	3%
SORTOSVILLE-EN-BEAUMONT	15 580	16 485	15 954	16 145	18 841	16,7%
Total	282 176	295 934	286 723	298 859	329 702	10,32%

Dans le calcul du rendement de réseau, en application du décret de décembre 2013, les volumes au niveau de la synthèse sont ramenés sur 365 jours. Cependant pour être le plus représentatif par rapport à la relève réelle des compteurs, les volumes présentés ci-dessus sont ceux relevés au niveau des compteurs clients durant la période de relève.


Les volumes par commune ramenés sur 365 jours :

	2015	2016	2017	2018	2019	Evolution
BAUBIGNY	14 790	11 784	11 901	12 958	11 040	-14,8%
BESNEVILLE	0	95	99	91	116	27,8%
FIERVILLE-LES-MINES	14 271	14 852	15 559	14 543	16 343	12,4%
LA HAYE-D'ECTOT	10 486	12 759	10 113	11 319	12 098	6,9%
LE MESNIL	9 289	10 031	10 120	8 404	6 893	-18%
LE VALDECIE	5 502	5 924	6 748	7 097	6 321	-10,9%
LE VRETOT	30 217	31 914	31 660	32 537	33 974	4,4%
LES MOITIERS-D'ALLONNE	36 413	42 674	37 705	47 548	60 319	26,9%
LES PERQUES	6 496	6 867	7 959	7 435	12 531	68,5%
SAINT-GEORGES-DE-LA-RIVIERE	16 550	25 854	30 204	27 715	26 922	-2,9%
SAINT-JACQUES-DE-NEHOU	40 432	40 235	36 780	38 208	43 002	12,5%
SAINT-JEAN-DE-LA-RIVIERE	41 115	39 894	40 153	40 081	43 940	9,6%
SAINT-MAURICE-EN-COTENTIN	14 445	14 865	13 784	14 745	13 836	-6,2%
SAINT-PIERRE-D'ARTHEGLISE	7 717	8 556	9 252	10 269	13 630	32,7%
SENOVILLE	12 457	10 867	11 732	12 107	12 472	3%
SORTOSVILLE-EN-BEAUMONT	15 205	16 351	16 131	16 279	18 997	16,7%
Total	275 386	293 521	289 900	301 336	332 434	10,32%

Caractéristiques des consommations hors VEG

Commune	Nb branchements sans consommation	Nb branchements avec consommation
BAUBIGNY	13	142
BESNEVILLE	0	1
FIERVILLE-LES-MINES	19	219
LA HAYE-D'ECTOT	8	169
LE MESNIL	10	100
LES MOITIERS-D'ALLONNE	38	486
LES PERQUES	9	86
SAINT-GEORGES-DE-LA-RIVIERE	15	344
SAINT-JACQUES-DE-NEHOU	24	316
SAINT-JEAN-DE-LA-RIVIERE	27	396
SAINT-MAURICE-EN-COTENTIN	5	166
SAINT-PIERRE-D'ARTHEGLISE	6	96
SENOVILLE	7	99
SORTOSVILLE-EN-BEAUMONT	15	173
LE VALDECIE	7	85
LE VRETOT	23	336
Total	226	3214

■ Nb branchements sans consommation
 ■ Nb branchements avec consommation

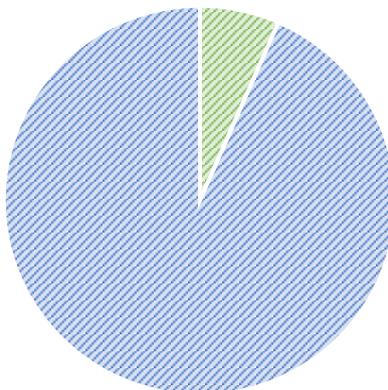

Les consommations par tranche

Les branchements par tranche

Commune	2019	Particuliers et autres		
		Dont < 200 m ³ / an (tranche 1)	Dont 200 < conso < 6000 m ³ /an (tranche 2)	Dont > 6000 m ³ /an (tranche 3)
BAUBIGNY	155	149	6	0
BESNEVILLE	1	1	0	0
FIERVILLE-LES-MINES	238	229	9	0
LA HAYE-D'ECTOT	177	170	7	0
LE MESNIL	110	106	4	0
LE VALDECIE	92	90	2	0
LE VRETOT	359	345	14	0
LES MOITIERS-D'ALLONNE	524	507	16	1
LES PERQUES	95	90	5	0
SAINT-GEORGES-DE-LA-RIVIERE	359	351	8	0
SAINT-JACQUES-DE-NEHO	340	313	27	0
SAINT-JEAN-DE-LA-RIVIERE	423	403	19	1
SAINT-MAURICE-EN-COTENTIN	171	163	8	0
SAINT-PIERRE-D'ARTHEGLISE	102	88	14	0
SENOVILLE	106	98	8	0
SORTOSVILLE-EN-BEAUMONT	188	177	11	0
Repartition (%)	-	95,35	4,59	0,06
Total	3 440	3 280	158	2

Les volumes consommés par tranche

Commune	2019	Particuliers et autres		
		Dont < 200 m ³ / an (tranche 1)	Dont 200 < conso < 6000 m ³ /an (tranche 2)	Dont > 6000 m ³ /an (tranche 3)
BAUBIGNY	10 949	6 173	4 776	0
BESNEVILLE	115	115	0	0
FIERVILLE-LES-MINES	16 209	13 167	3 042	0
LA HAYE-D'ECTOT	11 999	10 071	1 928	0
LE MESNIL	6 836	5 864	972	0
LE VALDECIE	6 269	5 362	907	0
LE VRETOT	33 695	21 012	12 683	0
LES MOITIERS-D'ALLONNE	59 823	26 646	11 929	21 248
LES PERQUES	12 428	4 926	7 502	0
SAINT-GEORGES-DE-LA-RIVIERE	26 701	12 803	13 898	0
SAINT-JACQUES-DE-NEHO	42 649	19 869	22 780	0
SAINT-JEAN-DE-LA-RIVIERE	43 579	17 735	18 667	7 177
SAINT-MAURICE-EN-COTENTIN	13 722	8 372	5 350	0
SAINT-PIERRE-D'ARTHEGLISE	13 518	4 598	8 920	0
SENOVILLE	12 369	5 320	7 049	0
SORTOSVILLE-EN-BEAUMONT	18 841	9 620	9 221	0
Total de la collectivité	329 702	171 653	129 624	28 425
Consommation moyenne par TYPE de branchement	95,84	52,33	820,41	14 212,5

Les consommations de plus de 6 000m³/an


Commune	Client	2018	2019	Evolution
---------	--------	------	------	-----------

Commune	Client	2018	2019	Evolution
LES MOITIERS-D'ALLONNE	GAEC DROUET	2 398	21 248	786,1%
SAINT-JEAN-DE-LA-RIVIERE	SAS STRIKE	6 676	7 177	7,5%
Total		9 074	28 425	213,26%


Spectre de consommations

Tranche	Volume Consommé	Nombre de branchements
moins de 50 m3	31934	1773
de 50 à 100 m3	70496	982
de 100 à 150 m3	48245	402
de 150 à 200 m3	20978	123
de 200 à 250 m3	9461	41
de 250 à 300 m3	7364	27
de 300 à 350 m3	4549	14
de 350 à 400 m3	3363	9
de 400 à 450 m3	1669	4
de 450 à 500 m3	1913	4
de 500 à 550 m3	3179	6
de 550 à 600 m3	4104	7
de 650 à 700 m3	1357	2
de 700 à 750 m3	1444	2
plus de 750 m3	119646	44

Répartition des consommations par tranche

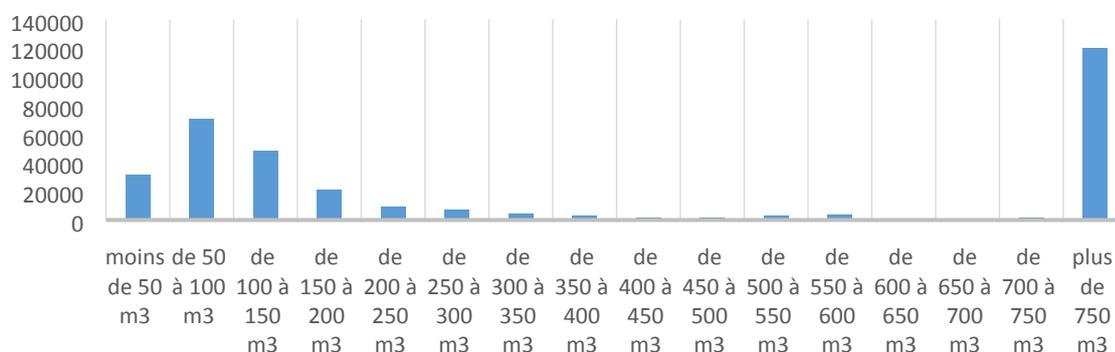

Répartition du nombre de branchement par tranche

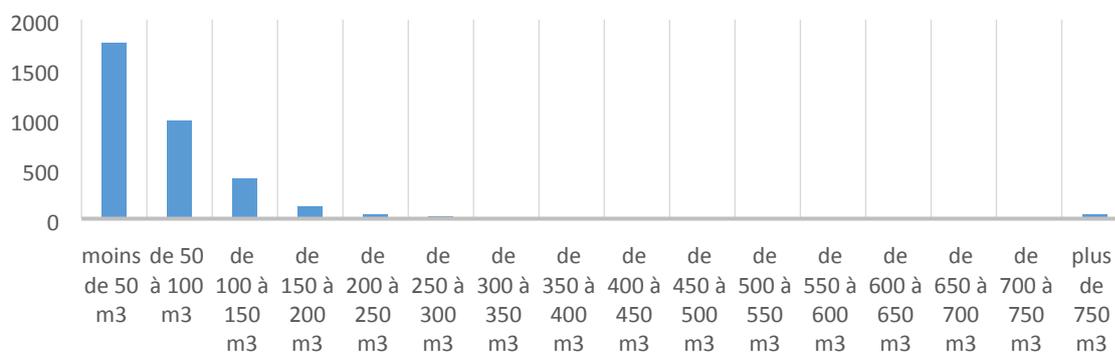

LA FACTURE 120 M³

Vos Contacts :

Accueil : 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY
à COUTANCES
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h

Téléphone : 02 50 72 40 00
du lundi au vendredi de 8h à 18h

Dépannage 24h/24 : 02 50 72 40 09

SPECIMEN
01 Janvier 2019

Référence à rappeler

Courrier : TSA 91165
92894 NANTERRE CEDEX 09

18

**DESTINATAIRE
DE LA FACTURE**

NOM DU CLIENT

Distribution de l'eau :

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LE COTENTIN

Ce document est une simulation de facture.

Cette simulation a été menée pour une consommation de 120 m³.

Abonnement TTC	107,15 €	
Consommation TTC	210,02 €	soit 0,0018 €/Litre
Total facture TTC	317,17 €	
	317,17 €	

SAUR SAS au capital de 101529000 € RCS Nanterre 339379984 Siège Social 11 Chemin de Bretagne 92130 ISSY LES MOULINEAUX TVA Intracommunautaire n° FR28339379984-NAF 3600
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion de votre dossier client. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d'un droit d'accès et le cas échéant d'un droit de rectification ou suppression des informations vous concernant en vous adressant à SAUR, 1 rue Antoine Lavoisier, Guyancourt. Toute information communiquée à SAUR dans le cadre d'un courrier ou par le site internet sera conservée.

A NE PAS PAYER

SPECIMEN

A NE PAS PAYER

BRANCHEMENT	COMPTEUR		Consommation m3	Information
	Numéro	Diamètre		
LES MOITIERS D ALLONNE	000109929-3	015 mm	120	Conso. simulée
TOTAL CONSOMMATION			120	

SPECIMEN		FACTURE N° Simulation	Tranche	Quantité	Prix / U	Consommation	Abonnement	TVA
Distribution de l'eau	274,23 € HT	289,32 € TTC	m3	m3	€ HT	€ HT	€ HT	%
Abonnement part Collectivité		Année 2019					31,58	5,50
Abonnement part SAUR		Année 2019					69,98	5,50
Consommation part Collectivité		Année 2019		120	0,2979	35,75		5,50
Consommation part SAUR		Année 2019		120	1,1410	136,92		5,50

Organismes publics		Tranche	Quantité	Prix / U	Consommation	Abonnement	TVA
26,40 € HT	27,85 € TTC	m3	m3	€ HT	€ HT	€ HT	%
Lutte contre la pollution (Agence de l'eau)	Année 2019		120	0,2200	26,40		5,50

Total Facture	317,17 € TTC
----------------------	---------------------

HT soumis à TVA : 300,63 €
TVA sur les débits : 16,54 €

ABONNEMENT

Montant indépendant de la consommation correspondant à la mise à disposition des services et destiné à couvrir des charges fixes.

CONSOMMATION

Volume en m³ enregistré par le compteur entre deux relevés. Lorsqu'il n'a pas été possible de relever le compteur, la consommation peut être estimée. La consommation eau constitue la base de calcul de la collecte et du traitement des eaux usées.

Conformément à l'article L 441-3 du Code de Commerce, il sera appliqué à tout professionnel en situation de retard de paiement une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

ORGANISMES PUBLICS

Les Agences De l'Eau sont des établissements publics de l'Etat et ont pour mission de lutter contre les pollutions, gérer les ressources en eau et préserver les milieux aquatiques.

La taxe intitulée **Voies navigables de France** concerne les communes qui prélèvent ou rejettent de l'eau dans une voie navigable.

Vos Contacts :

Accueil : 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY
à COUTANCES
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h

Téléphone : 02 50 72 40 00
du lundi au vendredi de 8h à 18h

Dépannage 24h/24 : 02 50 72 40 09

SPECIMEN
01 Janvier 2020

Référence à rappeler

Courrier : TSA 91165
92894 NANTERRE CEDEX 09

18

DESTINATAIRE
DE LA FACTURE

NOM DU CLIENT

Distribution de l'eau :

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LE COTENTIN - EX SYND LA SCYE

Ce document est une simulation de facture.

Cette simulation a été menée pour une consommation de 120 m3.

Abonnement TTC	108,37 €	
Consommation TTC	212,17 €	soit 0,0018 €/Litre
Total facture TTC	320,54 €	
		320,54 €

SAUR SAS au capital de 101523000 € RCS Nanterre 339379984 Siège Social 11 Chemin de Bretagne 92130 ISSY LES MOULINEAUX TVA Intracommunautaire n° FR28339379984-NAF 3600
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion de votre dossier client. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d'un droit d'accès et le cas échéant d'un droit de rectification ou suppression des informations vous concernant en vous adressant à SAUR, 1 rue Antoine Lavoisier, Guyancourt. Toute information communiquée à SAUR dans le cadre d'un courrier ou par le site internet sera conservée.

A NE PAS PAYER

SPECIMEN

A NE PAS PAYER

BRANCHEMENT	COMPTEUR		Consommation m3	Information
	Numéro	Diamètre		
LES MOITIERS D ALLONNE	000109929-3	015 mm	120	Conso. simulée
TOTAL CONSOMMATION			120	

SPECIMEN		FACTURE N° Simulation		Tranche	Quantité	Prix / U	Consommation	Abonnement	TVA
Distribution de l'eau	277,43 € HT	292,69 € TTC		m3	m3	€ HT	€ HT	€ HT	%
Abonnement part Collectivité		Année 2020						31,90	5,50
Abonnement part SAUR		Année 2020						70,82	5,50
Consommation part Collectivité		Année 2020			120	0,3009	36,11		5,50
Consommation part SAUR		Année 2020			120	1,1550	138,60		5,50

Organismes publics		Tranche	Quantité	Prix / U	Consommation	Abonnement	TVA
	26,40 € HT	27,85 € TTC	m3	m3	€ HT	€ HT	%
Lutte contre la pollution (Agence de l'eau)		Année 2020		120	0,2200	26,40	5,50

Total Facture	320,54 € TTC
----------------------	---------------------

HT soumis à TVA : 303,83 €
TVA sur les débits : 16,71 €

ABONNEMENT

Montant indépendant de la consommation correspondant à la mise à disposition des services et destiné à couvrir des charges fixes.

CONSOMMATION

Volume en m³ enregistré par le compteur entre deux relevés. Lorsqu'il n'a pas été possible de relever le compteur, la consommation peut être estimée. La consommation eau constitue la base de calcul de la collecte et du traitement des eaux usées.

ORGANISMES PUBLICS

Les Agences De l'Eau sont des établissements publics de l'Etat et ont pour mission de lutter contre les pollutions, gérer les ressources en eau et préserver les milieux aquatiques.

La taxe intitulée **Voies navigables de France** concerne les communes qui prélèvent ou rejettent de l'eau dans une voie navigable.

Conformément à l'article L. 441-3 du Code de Commerce, il sera appliqué à tout professionnel en situation de retard de paiement une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

NOTE DE CALCUL DE RÉVISION DU PRIX DE L'EAU ET FACTURES 120 M³

Note de calcul de révision du prix

SAUR		Date : 22/02/2020					
Partenaire : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LE COTENTIN - EX SYND LA SCYE		Type d'encaissement : Société					
Référence contrat : 500600/01		Type de contrat : Affrèmage					
10S Abonnement part SAUR							
Prix (HT) à compter du 01/01/2020		Redevance : Abonnement part SAUR FRANCE					
Devise : Euro		Date d'actualisation : 07/11/2019					
Prix révisé = [K-1,079697] * Prix de base / [N-1,046989]		K : 1,03124					
Détermination du coefficient résultant de la formule de variation des prix							
Formule de révision : $0,15 + 0,28 \times \text{ICHTEHC} / \text{ICHTEHC} + 0,01 \times 1653963 / 1653963 + 0,08 \times \text{TPI0a} / \text{TPI0a} + 0,09 \times \text{FSD2} / \text{FSD2} + 0,02 \times \text{AEG50062} / \text{AEG50062}$							
Avenant 1 K = $0,15 + 0,28 * \text{ICHTEHC} / \text{ICHTEHC} + 0,01 * 351106 / 351106 + 0,08 * \text{TPI0a} / \text{TPI0a} + 0,09 * \text{FSD2} / \text{FSD2} + 0,02 * \text{AEG1} / \text{AEG1} + 0,02 * \text{AEG2} / \text{AEG2}$							
Applications des indices : Valeur connue							
K intermédiaire : 1,079697							
Valeurs de base des paramètres utilisés		Valeurs actualisées au 01/11/2019					
Indice	Valeur de base	Date application	Date publication	Réf. publication	Durée	Racc.	Valeur actualisée
ICHTEHC	110,70000						120,56440
	1CHTE	01/06/2019	10/10/2019	SITE INTERNET INSEE		1,034	116,60000
1653963	121,30000						137,85072
	010534763	01/06/2019	25/10/2019	SITE INTERNET INSEE		1,1722	117,60000
FSD2	126,10000	01/09/2019	01/11/2019	MTPB 6055			131,00000
AEG5006	0,51000	01/11/2019	01/11/2019				0,57400
AEG50062	9,876,00000	01/11/2019	01/11/2019				10,000,00000
TPI0a	135,80000						141,25512
	TPI0a,2010	01/07/2019	25/10/2019	MTPB 6054		1,2701	111,20000

Détail du calcul du coefficient de variation

Résultat=	0,15+0,28xICHTEHC/ACHTEHC+0,01x1653963/1653963+0,08xTP10a/TP10a+0,09xESD2/ESD2+0,37xAEG5006/AEG5006+0,02xAEG50062/AEG50062
.	0,15
.	+ 0,28 x 120,5644 / 110,7
.	+ 0,01 x 137,85072 / 121,3
.	+ 0,08 x 141,23512 / 135,8
.	+ 0,09 x 131 / 126,1
.	+ 0,37 x 0,574 / 0,51
.	+ 0,02 x 10000 / 9876
.	0,150000000
.	+ 0,304950605
.	+ 0,011364445
.	+ 0,083201838
.	+ 0,093497224
.	+ 0,416431373
.	+ 0,020251114
.	=====
.	1,079696599

Neutralisateur : 1,046989

K définitif : 1,03124
 CRITERES TARIFAIRES

Niveau de branchement : (Branchement secondaire);(Autre)

Niveau de branchement Branchement secondaire

n.r. non assujéti à la redevance

Critère	Tranches			
	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé
Valeur	33,41	34,45		

Niveau de branchement Autre

n.r. non assujéti à la redevance

Critère	Tranches			
	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé
Valeur	68,67	70,82		



Date : 22/02/2020

SAUR

Partenaire : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LE COTENTIN - EX SYND LA SCYE

Référence contrat : 500600/01

Produit : Eau Potable	Type de contrat : A/Bermeage	Type d'encaissement : Société
Régularisation Abonnement Part Saur		
Redevance : Régul Abonnement 1er semestre 2004 - Régularisation Abonnement		
Devise : Euro		
Date d'actualisation : 15/04/2005		
K : 1,03124		
CRITERES TARIFAIRES		
Niveau de branchement : (Branchement secondaire)\;(Autre)		
Usage : (Equipements publiques et municipaux)\;(Autre)		

Niveau de branchement Branchement secondaire

n.r.= non assujéti à la redevance

Usage	Tranches					
	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé
Equipements publiques et municipaux	n.r.					
Autre	n.r.					

Niveau de branchement Autre

n.r.= non assujéti à la redevance

Usage	Tranches					
	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé
Equipements publiques et municipaux	n.r.					
Autre	n.r.					

Date : 22/02/2020

SAUR

Partenaire : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LE COTENTIN - EX SYND LA SCYE

Référence contrat : 500600/01

Produit : Eau Potable	Type de contrat : A/Bermeage	Type d'encaissement : Société
Dédution régularisation Abonnement Part Saur		
Redevance : Régul Abonnement 1er semestre 2004 - Régularisation Abonnement		
Devise : Euro		
Date d'actualisation : 15/04/2005		
K : 1,03124		
CRITERES TARIFAIRES		

Usage : (Equipements publics et municipaux);(Autre)	
Niveau de branchement : (Branchement secondaire);(Autre)	
Mode de paiement : (Périodique);(Autre)	

Usage Equipements publics et municipaux
Niveau de branchement Branchement secondaire

Mode de paiement	Tranches			
	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé
Périodique	n.r.			
Autre	n.r.			

n.r.= non assujéti à la redevance

Usage Equipements publics et municipaux
Niveau de branchement Autre

Mode de paiement	Tranches			
	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé
Périodique	n.r.			
Autre	n.r.			

n.r.= non assujéti à la redevance

Usage Autre
Niveau de branchement Branchement secondaire

Mode de paiement	Tranches			
	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé
Périodique	n.r.			
Autre	n.r.			

n.r.= non assujéti à la redevance

Usage Autre
Niveau de branchement Autre

Mode de paiement	Tranches			
	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé
Périodique	n.r.			
Autre	n.r.			

n.r.= non assujéti à la redevance

Date : 22/02/2020

Partenaire : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LE COTENTIN - EX SYND LA SCYE

Référence contrat : 500600/01

SAUR



Produit : Eau Potable	Type de contrat : Affrègement	Type d'encaissement : Société
10S Consommation part SAUR		
Redevance : Consommation part SAUR FRANCE		
Prix (HT) à compter du 01/01/2020	Date d'actualisation : 07/11/2019	K : 1,03124
Devise : Euro		
Prix révisé = [K=1,079697] * Prix de base / [N=1,046989]		

Détermination du coefficient résultant de la formule de variation des prix
 Formule de révision : $0,15 + 0,28 * ICHTEHC / ICHTEHC_0 + 0,01 * I653963 / I653963_0 + 0,08 * TPI0a / TPI0a_0 + 0,09 * FSD2 / FSD2_0 + 0,37 * AEG1 / AEG1_0 + 0,02 * AEG2 / AEG2_0$
 Avenant 1 K = $0,15 + 0,28 * ICHTEHC / ICHTEHC_0 + 0,01 * 351106 / 351106_0 + 0,08 * TPI0a2010 / TPI0a2010_0 + 0,09 * FSD2 / FSD2_0 + 0,37 * AEG1 / AEG1_0 + 0,02 * AEG2 / AEG2_0$
 Applications des indices : Valeur connue
 K intermédiaire : 1,079697

		Valeurs de base des paramètres utilisés						Valeurs actualisées au 01/11/2019				
Indice		Valeur de base	Date application	Date publication	Réf. publication	Durée	Racc.	Valeur actualisée				
ICHTEHC	COUT HORAIRE DU TRAVAIL - PRODUCTION DISTRIBUTION EAU hors CICE Substitué avec coeff. 1,034 par ICHTE	110,70000	01/06/2019	10/10/2019	SITE INTERNET INSEE		1,034	116,60000				
I653963	IP - ELECTRICITE TARIF BLEU PROFESSIONNEL HES CREUSIS BASE 2010 Substitué avec coeff. 1,1722 par 010534763	121,30000	01/06/2019	25/10/2019	SITE INTERNET INSEE		1,1722	137,85072				
FSD2	FRAIS ET SERVICES DIVERS (REMPLACEMENT PSDB, C,T)	126,10000	01/09/2019	01/11/2019	MTPB 6055			131,00000				
AEG5006	PRIX D'ACHAT DU M3 D'EAU AU SYND. COTE DES ISLES	0,51000	01/11/2019	01/11/2019				0,57400				
AEG50062	PRIX D'ACHAT D'EAU PART FIXE AU SYND. COTE DES ISLES	9 876,00000	01/11/2019	01/11/2019				10 000,00000				
TPI0a	CANALISATIONS, EGOUTS, ASS'T, ADDUCT EAU AVEC TUYAUX Substitué avec coeff. 1,2701 par TP 10/A2010	135,80000	01/07/2019	25/10/2019	MTPB 6054		1,2701	141,23512				
		TP10A2010	01/07/2019	25/10/2019	MTPB 6054		1,2701	111,20000				

Détail du calcul du coefficient de variation

Résultat=0,15+0,28x(CHTEHCACHTEHC)+0,01x1653963/1653963+0,08xTP10m/TP10m+0,09xFSID2/FSID2+0,37xAEG5006/AEG5006+0,02xEG50062/AEG50062	
+	0,15
+	0,28
+	0,01
+	0,08
+	0,09
+	0,37
+	0,02

	1,079696599

Neutralisateur : 1,046989

K définitif : 1,03124

CRITERES TARIFAIRES

Niveau de branchement : (Branchement secondaire),(Autre)

Tranche (m3/an) définies sur le critère Niveau de branchement

n.r.= non assujéti à la redevance	Tranches					
	I - Maximum		Tranches		Tranches	
Niveau de branchement	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé
Branchement secondaire	0,692	0,714	n.f.	n.f.	n.f.	n.f.
n.r.= non assujéti à la redevance						
Niveau de branchement	[1 - 500]		[501 - 2000]		[2001 - 4000]	
Autre	1,120	1,155	1,070	1,103	4001 - Maximum	4001 - Maximum
					Prix de base	Prix actualisé
					0,822	0,848
					0,692	0,714



Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Affiché le

SLO

ID : 050-200067205-20201016-DEL2020_128-DE



14.

BILAN DE L'ACTIVITE DE CETTE ANNÉE

Un regard sur notre activité

LES VOLUMES D'EAU


Les données présentées ci-dessous sont exprimées sur des années calendaires, comme l'indiquent les tableaux de détails mensuels.

Volume mis en distribution = Volume produit + Volume importé – Volume exporté

	2015	2016	2017	2018	2019	Evolution N/N-1
Volume importé	364 349	373 656	378 979	417 483	418 771	0,3%
Volume exporté	7 406	6 042	7 115	7 052	8 784	24,6%
Volume mis en distribution	356 943	367 614	371 864	410 431	409 987	-0,1%

	2015	2016	2017	2018	2019	Evolution N/N-1
Janvier	25 884	23 689	28 439	34 315	29 348	-14,5%
Février	24 030	25 301	27 545	26 930	30 752	14,2%
Mars	24 087	25 966	25 874	31 748	31 820	0,2%
Avril	31 211	32 124	33 144	29 157	37 082	27,2%
Mai	29 571	26 458	31 458	35 475	31 607	-10,9%
Juin	31 159	31 512	33 909	31 229	37 245	19,3%
Juillet	39 615	41 380	36 925	41 077	45 136	9,9%
Aout	40 803	39 732	42 515	49 191	39 515	-19,7%
Septembre	28 853	39 261	30 296	31 922	24 084	-24,6%
Octobre	26 447	33 322	28 904	36 216	44 061	21,7%
Novembre	26 281	20 849	29 677	31 526	28 030	-11,1%
Décembre	29 002	28 020	23 178	31 645	31 307	-1,1%
Total	356 943	367 614	371 864	410 431	409 987	-0,11%

Représentation graphique des volumes mensuels sur l'année de l'exercice

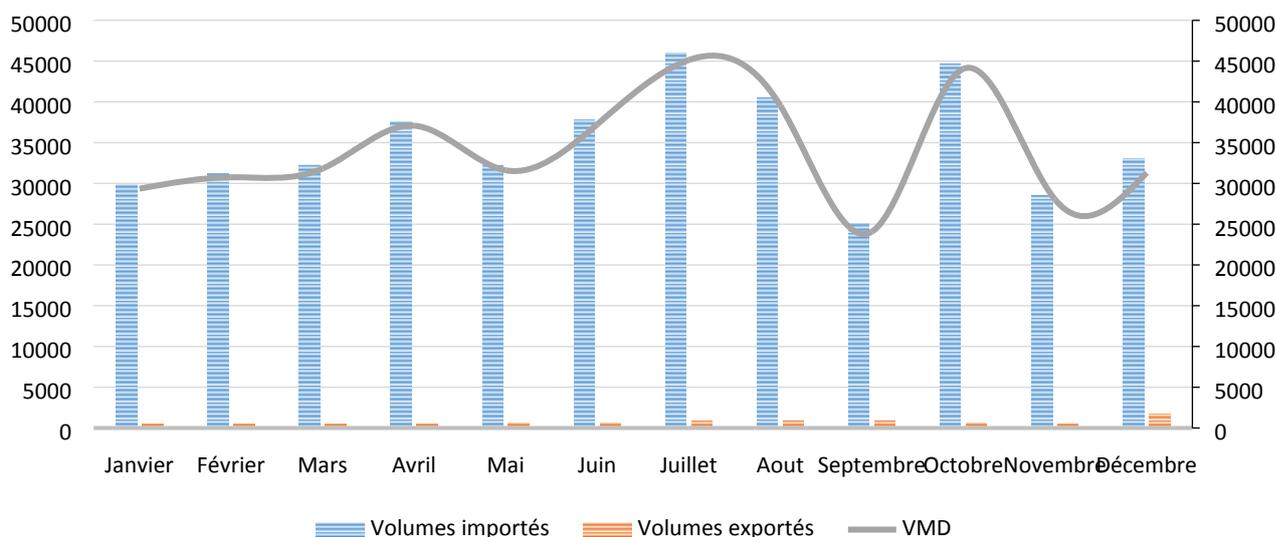

Pour le calcul des indicateurs ci-dessous, les volumes utilisés sont extrapolés sur la période de relève puis ramenés sur 365j afin de se conformer au décret n°2007-675 et arrêté du 2 mai 2007 des indicateurs du maire.

Les volumes importés mensuels par ressource

Volume acheté en gros à un autre service y compris à titre provisoire ou de secours. Le volume acheté en gros est le volume d'eau potable en provenance d'un service d'eau extérieur. Il est strictement égal au volume importé. Si la fourniture se fait dans le cadre d'une adhésion entre collectivités, le volume fourni doit être tout de même être comptabilisé comme importé.

Comptage AE103 à Thoville - Achat à Thoville

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2018	122	1 745	1 428	98	123	97	184	149	106	103	109	121	4 385
2019	110	108	111	116	97	102	138	174	137	108	80	144	1 425

Décarbonatation d'Olonde - Prod - Vente à la Scye St-Pierre

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2018	33 970	25 260	28 150	27 770	29 630	27 610	37 410	36 610	29 000	34 730	30 000	30 000	370 140
2019	29 280	29 370	30 000	33 830	29 000	33 000	35 010	31 510	24 000	42 720	27 360	31 880	376 960

Décarbonatation d'Olonde - Vente vers Saint Jean la Rivière 5006

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2018	1 120	826	2 580	1 744	6 255	3 977	4 370	13 052	3 486	1 948	1 800	1 800	42 958
2019	511	1 771	2 203	3 655	3 065	4 713	10 898	8 797	904	1 809	1 030	1 030	40 386

Les volumes exportés mensuels par ressource

Volume vendu en gros ou exporté à un autre service (hors industriel) y compris à titre provisoire ou de secours. Le volume exporté est le volume d'eau potable livré à un service d'eau extérieur. Si la fourniture se fait dans le cadre d'une adhésion entre collectivités, le volume fourni doit être tout de même être comptabilisé comme exporté et non comme volume comptabilisé à un abonné.

Les ventes d'eau aux industriels ne sont pas des ventes d'eau en gros, mais des ventes à des abonnés de type industriels.

Comptage VE101 à 5007 Portbail - Vente à 5007 Portbail

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2018	700	736	204	239	307	245	526	381	484	389	200	108	4 519
2019	379	338	357	380	433	430	729	633	650	495	380	538	5 742

Comptage VE102 à Barneville - Vente à Barneville - Gendarmerie

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2018	52	65	74	95	75	78	139	47	47	49	46	21	788
2019	39	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516	583

Comptage VE104 à Carteret - Vente à Carteret

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2018	145	100	132	121	151	132	222	192	139	127	137	147	1 745
2019	135	131	137	139	122	140	181	333	307	81	60	693	2 459


LES INDICATEURS

Le rendement IDM (Indicateur du maire)

$$\text{Rendement IDM} = \frac{V \text{ consommé autorisé} + V \text{ vendu en gros}}{V \text{ produit} + V \text{ acheté en gros}}$$

	2015	2016	2017	2018	2019	Evolution N/N-1
Volume produit	0	0	0	0	0	0%
Volume acheté en gros	361 691	378 463	373 553	403 451	413 978	2,6%
Volume vendu en gros	8 422	6 012	6 268	8 180	7 241	-11,5%
Volume consommé autorisé	288 561	306 816	303 550	313 435	341 019	8,8%
Rendement IDM (%)	82,11	82,66	82,94	79,72	84,13	5,5%

Rendement IDM (%)

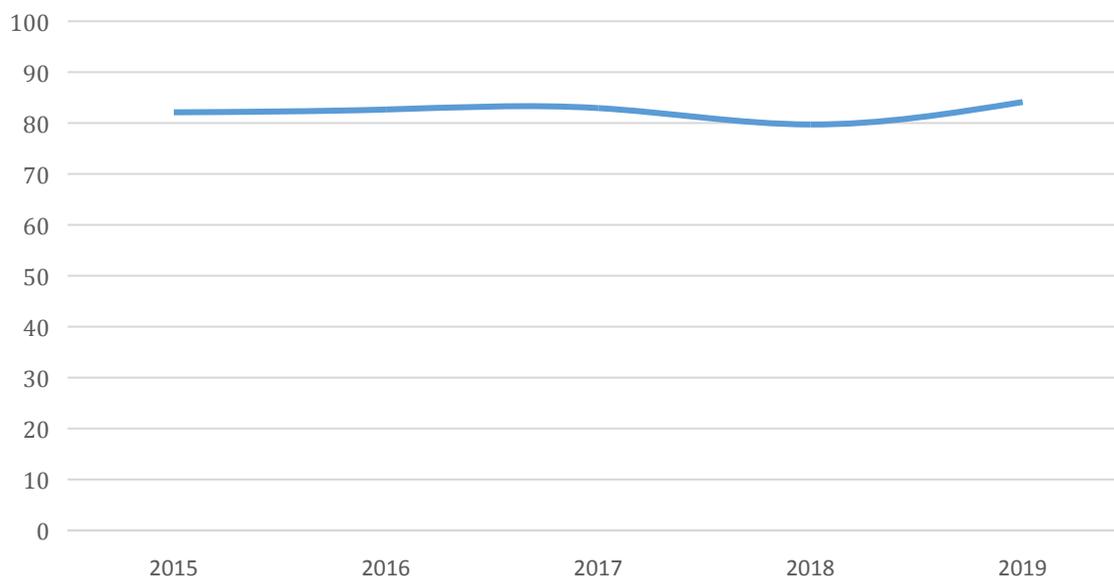

*On entend principalement par « volume consommateurs sans comptage », les volumes d'eau utilisés dans le cadre des manœuvres et essais des dispositifs de protection incendie.

Ils peuvent être complétés par les eaux de lavage des voiries, d'arrosage des espaces verts, celles des fontaines publiques, ou d'éventuelles chasses sur réseaux.

On entend par « volume de service du réseau », l'eau utilisée lors des nettoyages de réservoirs, des purges de réseaux, et par certains appareils de mesure en ligne.

La prise en compte de ces volumes dans le calcul du rendement de réseau est conforme à la réglementation.

Les estimations réalisées respectent les préconisations de l'Association Scientifique et Technique pour l'Eau et l'Environnement (ASTEE).

Pour cet exercice, les volumes pris en compte sont les suivants :


Désignation	M3 sur la période M3 sur 365 jours de relève	
Volume consommateurs sans comptage (m ³)	646	651
Volume de service du réseau (m ³)	7868	7933

Le rendement primaire

$$\text{Rendement primaire} = \frac{V_{\text{consommé}}}{\text{Volume mis en distribution}}$$

	2015	2016	2017	2018	2019	Evolution N/N-1
Volume produit	0	0	0	0	0	0%
Volume acheté en gros	361 691	378 463	373 553	403 451	413 978	2,6%
Volume vendu en gros	8 422	6 012	6 268	8 180	7 241	-11,5%
Volume mis en distribution	353 268	372 452	367 285	395 271	406 737	2,9%
Volume consommé	275 386	293 426	289 900	301 336	332 434	10,3%
Rendement primaire (%)	77,95	78,78	78,93	76,24	81,73	7,2%

Rendement primaire (%)

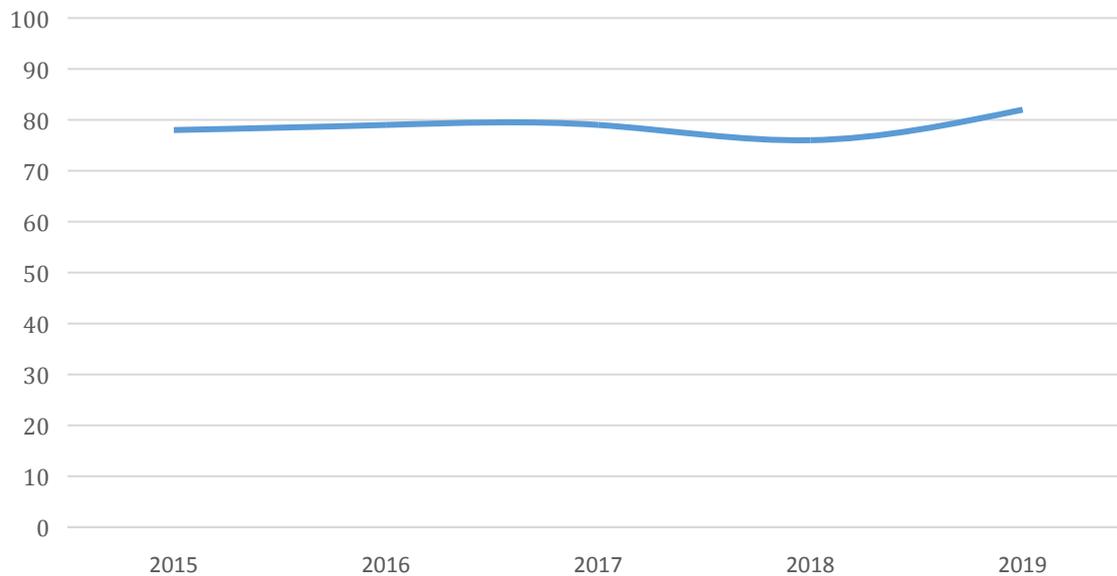


Indice Linéaire de pertes

$$\text{Indice linéaire de pertes (ILP)} = \frac{\text{Volume mis en distribution} - \text{Vconsommé autorisé}}{\text{Linéaire de réseau} * 365j}$$

	2015	2016	2017	2018	2019	Evolution N/N-1
Volume produit	0	0	0	0	0	0%
Volume acheté en gros	361 691	378 463	373 553	403 451	413 978	2,6%
Volume vendu en gros	8 422	6 012	6 268	8 180	7 241	-11,5%
Volume mis en distribution	353 268	372 452	367 285	395 271	406 737	2,9%
Volume consommé autorisé	288 561	306 816	303 550	313 435	341 019	8,8%
Linéaire du réseau	240	240	240	240	240	0%
Indice linéaire de pertes (en m3/km/j)	0,74	0,75	0,73	0,93	0,75	-19,7%

Indice linéaire de pertes (m3/km/jour)

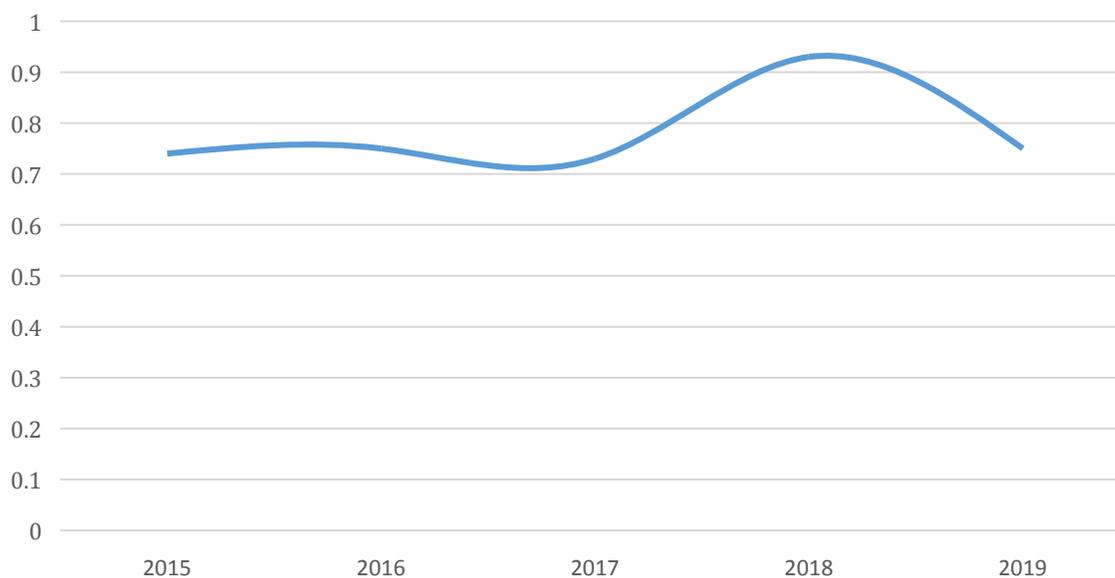


Indice Linéaire de volume non compté

$$\text{Indice linéaire de volume non compté (ILVNC)} = \frac{\text{Volume mis en distribution} - \text{Volume consommé}}{\text{Linéaire de réseau} * 365j}$$

	2015	2016	2017	2018	2019	Evolution N/N-1
Volume produit	0	0	0	0	0	0%
Volume acheté en gros	361 691	378 463	373 553	403 451	413 978	2,6%
Volume vendu en gros	8 422	6 012	6 268	8 180	7 241	-11,5%
Volume mis en distribution	353 268	372 452	367 285	395 271	406 737	2,9%
Volume consommé	275 386	293 426	289 900	301 336	332 434	10,3%
Linéaire du réseau	240	240	240	240	240	0%
Indice linéaire de volume non compté	0,89	0,9	0,88	1,07	0,85	-20,9%

Indice linéaire de volume non compté (m3/km/jour)

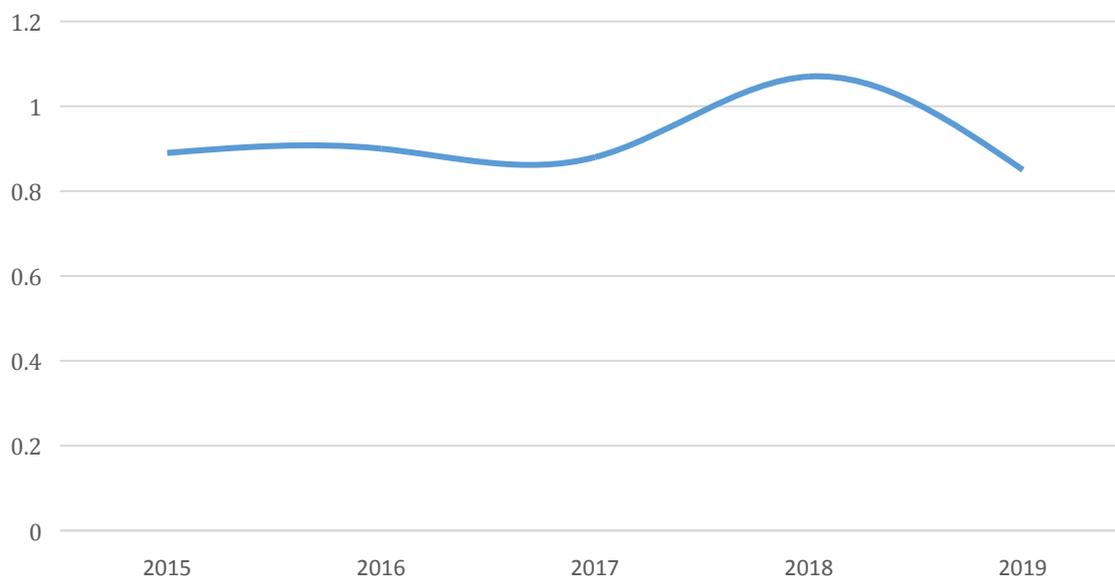


Indice Linéaire de consommation

$$\text{Indice linéaire de consommation (ILC)} = \frac{\text{Volume consommé autorisé} + \text{Volume exporté}}{\text{Linéaire de réseau} * 365j}$$

	2015	2016	2017	2018	2019	Evolution N/N-1
Volume produit	0	0	0	0	0	0%
Volume acheté en gros	361 691	378 463	373 553	403 451	413 978	2,6%
Volume vendu en gros	8 422	6 012	6 268	8 180	7 241	-11,5%
Volume mis en distribution	353 268	372 452	367 285	395 271	406 737	2,9%
Volume consommé autorisé	288 561	306 816	303 550	313 435	341 019	8,8%
Linéaire du réseau	240	240	240	240	240	0%
Indice linéaire de consommation (m3/km/j)	3,39	3,57	3,53	3,67	3,97	8,3%

Indice linéaire de consommation (m3/km/jour)

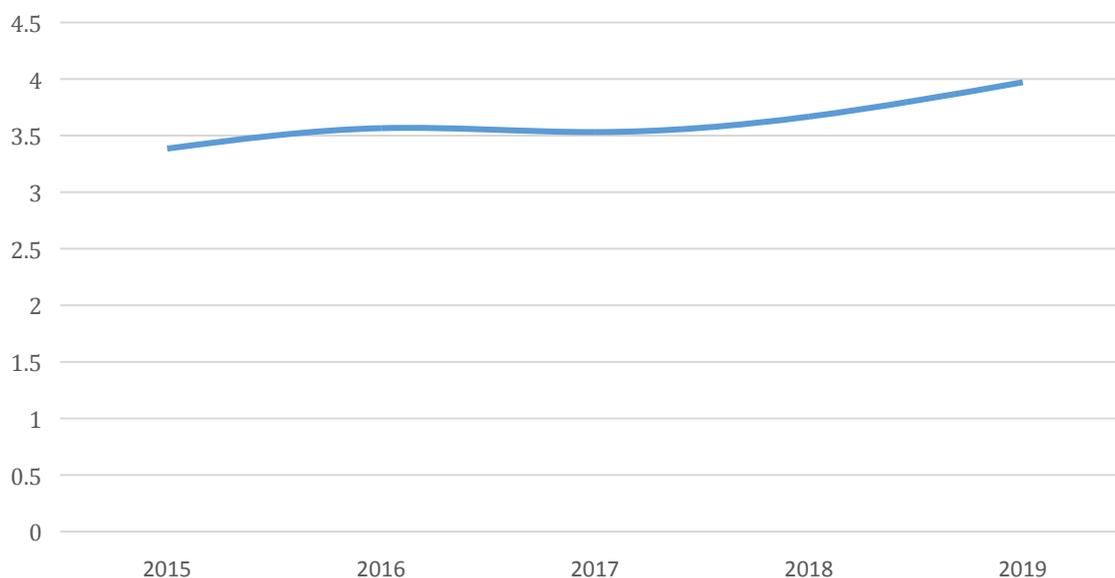

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

	2015	2016	2017	2018	2019
Reprise de Saint Pierre d'Arthégglise	28 305	27 464	62 360	22 520	102 933
Reprise et chloration du Vrétot	29 907	3 928	30 153	32 426	32 001
Réservoir de Saint Jean de la Rivière	- 185	91	96	104	39
Suppression de Sortosville	2 407	4 034	4 854	4 065	4 118
Total	60 434	35 517	97 463	59 115	139 091

Les consommations présentées ci-dessus sont basées sur la facturation du distributeur d'énergie

La variation de la consommation électrique sur la reprise de Saint Pierre d'Arthégglise s'explique par des estimations du fournisseur.

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Affiché le



ID : 050-200067205-20201016-DEL2020_128-DE



LA QUALITÉ DE L'EAU DISTRIBUÉE

*La qualité de l'eau, notre
priorité*

L'EAU DISTRIBUÉE

Synthèse des analyses sur l'eau distribuée

Nature de l'analyse	Nombre d'échantillons analysés (ARS)	Nombre d'échantillons conformes (ARS)	% Conformité (ARS)	Nombre d'échantillons analysés (Exploitant)	Nombre d'échantillons conformes (Exploitant)	% Conformité (Exploitant)
Bactériologique	12	12	100	0	0	0
Physico-chimique	12	12	100	0	0	0
Nombre total d'échantillons	12	12	100	0	0	0

Commentaire sur l'eau distribuée

L'eau distribuée sur le syndicat provient de l'usine de décarbonatation d'Olonde située à St Lô d'Ourville

L'analyse de dureté de l'eau du 28/11/2019 est élevée suite à une maintenance effectuée au niveau du silo de chaux ce qui ne permettait pas d'obtenir l'abattement de la dureté de l'eau.

Tous les résultats du contrôle sanitaire sont **conformes** à la norme en vigueur.


Une étude de suivi des CVM a été effectuée au Mont Frileux de St Jacques de Néhou.

Les résultats qui sont en dépassement n'ont pas été intégrés dans la statistique des non-conformités en 2019.


Suivi des paramètres spécifiques du contrat

RESEAU ST JEAN DE LA RIVIERE


Evolution des résultats du 01/01/2019 au 31/12/2019 pour le paramètre Dureté totale

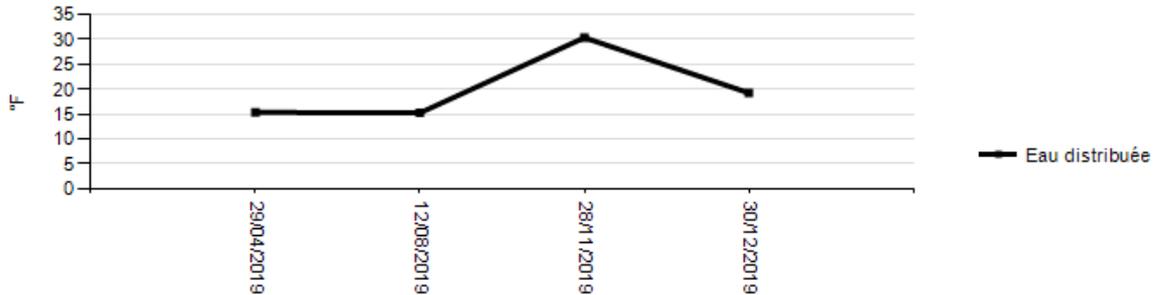

Evolution des résultats du 01/01/2019 au 31/12/2019 pour le paramètre Potentiel en Hydrogène (pH)

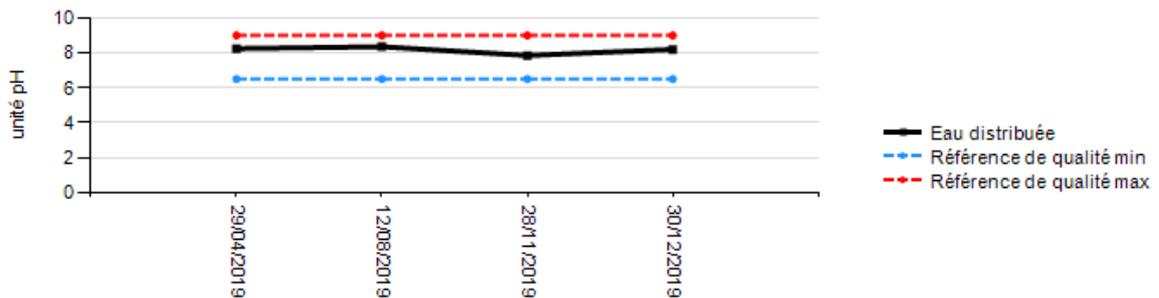

Evolution des résultats du 01/01/2019 au 31/12/2019 pour le paramètre Titre alcalimétrique complet (T.A.C.)

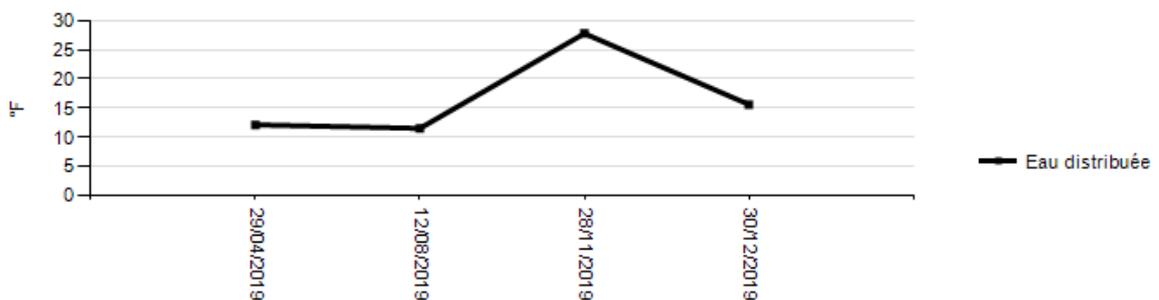

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Affiché le



ID : 050-200067205-20201016-DEL2020_128-DE

SYNTHÈSE

Tous les résultats du contrôle sanitaire sont conformes à la norme en vigueur.

Une étude de suivi des CVM a été effectuée au Mont Frileux de St jacques de Néhou.

Les résultats qui sont en dépassement n'ont pas été intégrés dans la statistique des non-conformités en 2019.

Le traitement de décarbonatation effectué à la station d'Olonde a permis de distribuer une eau de dureté moyenne de 16.5°F pour un ph moyen de 8.1 et TAC de 13.1°F.

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Affiché le

SLO

ID : 050-200067205-20201016-DEL2020_128-DE



16.

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE

Garantir la performance de votre réseau

LISTE DES DONNÉES NÉCESSAIRE À L'ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DE SERVICE :


Description du contrat			
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DE LA SCYE			
Délégation de service public			
début contrat : 1 juillet 2013 fin contrat : 30 juin 2023			
Caractéristiques techniques du service			
Libellé		2019	Commentaire
VP.059	Volume produit sur la période de relève ramené sur 365 jours	0	
VP.060	Volume importé sur la période de relève ramené sur 365 jours	413 978	
VP.061	Volume exporté sur la période de relève ramené sur 365 jours	7 241	
Données clientèles			
VP.232	Volume consommé (sur la période de relève ramené sur 365 jours)	332 434	
VP.221	Volume sans comptage	8 585	
VP.220	Volume de service	0	
	Volume consommé autorisé (sur la période de relève ramené sur 365 jours)	341 019	
VP.233	Volume consommé autorisé + Volume exporté	348 259	
VP.234	Volume produit + Volume importé	413 978	
VP.056	Nombre d'abonnés total	3 440	
P255.1	Nombre de branchements total	-	
D101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	4 657	
Indicateurs de performance			
P101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	100%	La donnée est fournie à titre indicatif. La valeur communiquée par l'ARS prévaut.
P101.1a	Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses microbiologiques.	12	
P101.1b	Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses microbiologiques non conformes	0	
P102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico chimiques	100%	La donnée est fournie à titre indicatif. La valeur communiquée par l'ARS prévaut.
P102.1a	Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-chimiques	12	
P102.1b	Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-chimiques non conformes	0	
P103.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux	105	
VP.193	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	0	
P104.3	Rendement de réseau de distribution	84,13%	
P105.3	Indice linéaire des volumes non comptés	0,85	
P106.3	Indice linéaire de pertes en réseau	0,75	
VP.224	Indice linéaire de consommation	3,97	

Patrimoine			
VP.077	Linéaire de réseau hors branchement (km)	240,247	
VP.140	Linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq dernières années (quel que soit le financeur) sous réserve des informations en notre possession	0	
VP.236	Existence d'un plan du réseau d'eau potable au 31/12	OUI	
VP.237	Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux	OUI	
VP.238	Existence d'un inventaire des réseaux	OUI	
VP.239	Pourcentage de linéaire de réseau eau potable avec diamètre / matériau renseigné au 31/12	99,73%	
VP.240	Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux	OUI	
VP.241	Pourcentage de linéaire de réseau eau potable avec âge renseigné au 31/12	99,68%	
VP.242	Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes du réseau d'eau potable	OUI	
VP.243	Existence et mise à jour annuelle d'un inventaire des pompes et équipements électromécaniques	OUI	
VP.244	Localisation des branchements du réseau d'eau potable	OUI	
VP.245	Un document mentionne pour chaque branchement les caractéristiques du ou des compteurs d'eau	OUI	
VP.246	Un document identifie les secteurs où ont été réalisées des recherches de pertes d'eau	OUI	
VP.247	Localisation et identification complète des interventions sur le réseau d'eau potable	OUI	
VP.248	Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations	NON	
VP.249	Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux portant sur au moins la moitié du linéaire de réseau	NON	
	Nombre d'ouvrage de stockage	8	
	Nombre de station de production	0	
Tarification de l'eau potable			
	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 au 1er janvier de l'année N	2,64	
D102.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 au 1er janvier de l'année N+1	2,67	
	Chiffre d'affaire TTC au titre de l'année N-1, au 31/12/N	799 443	

Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau			
VP.119	Somme des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité (TVA exclue)	-	
Données CCSPL			
P151.1	Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées / 1000 hab.	8,43	
P152.1	Taux de respect du délai d'ouverture en %	98,12	
D151.0	Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service	2	
VP.020	Nombre d'interruptions de service non programmées	29	
	Durée d'extinction de la dette de la collectivité		Cette donnée relève de la responsabilité de la collectivité
P154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente en %	0,87	
P155.1	Taux de réclamations / 1000 ab	0,29	
VP.003	Nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur	1	
VP.152	Nombre de réclamations écrites reçues par la collectivité		Cette donnée relève de la responsabilité de la collectivité

DÉTAIL DE L'INDICATEUR DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE

Libellé	Code SISPEA	Valeur	Note
PARTIE A			
Plan du réseau			
Existence d'un plan du réseau d'eau potable au 31/12	VP.236	OUI	10
Fréquence de mise à jour au moins annuelle des plans du réseau d'eau potable	VP.237	OUI	5
Total Partie A :			15
PARTIE B			
Inventaire avec mention de la catégorie de l'ouvrage			
Inventaire avec mention de la catégorie de l'ouvrage	VP.238	OUI	
Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux d'eau potable à partir d'une procédure formalisée pour les informations relatives aux tronçons de réseaux.	VP.240	OUI	
Informations structurelles	VP.239	99,73%	15
Linéaire de réseau eau potable avec diamètre / matériau renseigné au 31/12 (kml)		239,606	
Linéaire de réseau eau potable au 31/12 (kml)		240,247	
Connaissance de l'âge des canalisations	VP.241	99,68%	15
Linéaire de réseau eau potable avec période de pose renseignée au 31/12 (kml)		239,469	
Linéaire de réseau eau potable au 31/12 (kml)		240,247	
Total Partie B :			30
PARTIE C			
Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes du réseau d'eau potable	VP.242	OUI	10
Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des pompes et équipements électromécaniques	VP.243	OUI	10
Localisation des branchements du réseau d'eau potable	VP.244	OUI	10
Un document mentionne pour chaque branchement les caractéristiques du ou des compteurs d'eau	VP.245	OUI	10
Un document identifie les secteurs où ont été réalisées des recherches de pertes d'eau	VP.246	OUI	10
Localisation et identification complète des interventions sur le réseau d'eau potable	VP.247	OUI	10
Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations	VP.248		0
Existence d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations en eau potable		NON	
Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations en eau potable		NON	
Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux portant sur au moins la moitié du linéaire de réseaux.	VP.249	NON	0
Total Partie C :			60
VALEUR DE L'INDICE			105

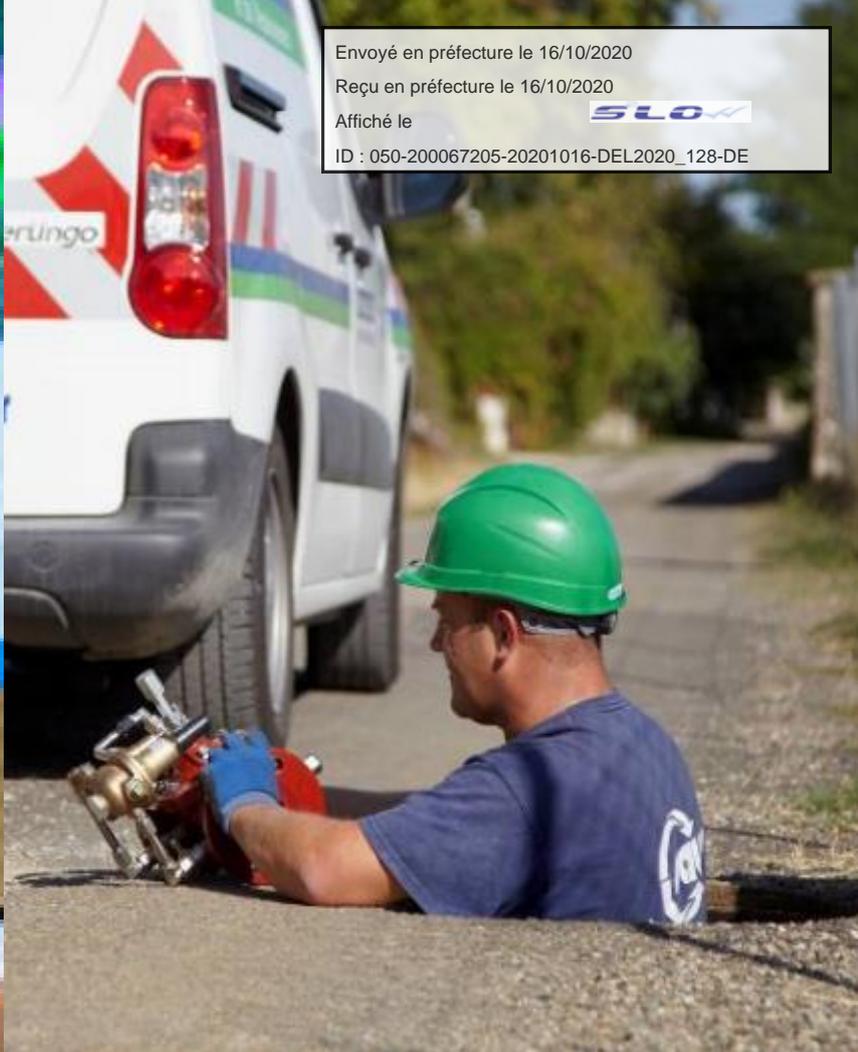

LES INTERVENTIONS RÉALISÉES

Préserver et moderniser votre patrimoine

LES INTERVENTIONS D'EXPLOITATION

Les nettoyages de réservoirs

Commune	Site	Ouvrage	Date de lavage
Le Vrétot	Reprise et chloration du Vrétot	Bâche reprise du Vrétot	21/01/19
Saint-Jean-de-la-Rivière	Réservoir de Saint Jean de la Rivière	Réservoir de Saint Jean de la Rivière	21/01/19
Saint-Pierre-d'Arthégglise	Reprise de Saint Pierre d'Arthégglise	Bâche n°1 de Saint Pierre d'Arthégglise	21/01/19
Saint-Pierre-d'Arthégglise	Reprise de Saint Pierre d'Arthégglise	Bâche n°2 de Saint Pierre d'Arthégglise	21/01/19
Sortosville-en-Beaumont	Bâches de Sortosville en Beaumont	Bâche de Sortosville n°1	21/01/19
Sortosville-en-Beaumont	Suppression de Sortosville	Bâche de Sortosville	21/01/19
Sortosville-en-Beaumont	Suppression de Sortosville	Bâche suppression de Sortosville	26/07/19

Les recherches de fuites

Commune	Date	Adresse	Linéaire inspecté (ml)	Nombre de fuites
Fierville-les-Mines	04/03/19	RC06 Réseau d'eau potable de Fierville les Mines	1000	0
La Haye-d'Ectot	05/03/19	RC02 Réseau d'eau potable de La Haye d'Ectot	4000	0
Le Valdécie	05/04/19	RC14 Réseau d'eau potable Le Valdecie	1000	0
Le Valdécie	05/04/19	RC14 Réseau d'eau potable Le Valdecie	7000	0
Le Valdécie	17/04/19	RC14 Réseau d'eau potable Le Valdecie	2000	0
Le Valdécie	07/05/19	RC14 Réseau d'eau potable Le Valdecie	100	1
Le Valdécie	14/06/19	RC14 Réseau d'eau potable Le Valdecie	8000	0
Le Vrétot	07/01/19	RC04 Réseau d'eau potable Le Vretot	2000	1
Le Vrétot	25/02/19	0609 Comptage CS010 La Trigalle Le Mesnil	1500	0
Le Vrétot	05/03/19	0608 Comptage CS009 La Trigalle Saint Maurice	1500	0
Le Vrétot	07/03/19	0609 Comptage CS010 La Trigalle Le Mesnil	5000	1
Le Vrétot	19/03/19	0609 Comptage CS010 La Trigalle Le Mesnil	4000	0
Le Vrétot	26/03/19	0609 Comptage CS010 La Trigalle Le Mesnil	6000	0
Le Vrétot	03/12/19	Randal - le Vretot (Le Vrétot),50260,Bricquebec-en-Cotentin	5100	1
Le Vrétot	10/12/19	Randal - le Vretot (Le Vrétot),50260,Bricquebec-en-Cotentin	10	1
Le Vrétot	12/12/19	Randal - le Vretot (Le Vrétot),50260,Bricquebec-en-Cotentin	6000	0
Le Vrétot	13/12/19	Randal - le Vretot (Le Vrétot),50260,Bricquebec-en-Cotentin	5000	0
Le Vrétot	18/12/19	Randal - le Vretot (Le Vrétot),50260,Bricquebec-en-Cotentin	3200	1
Le Vrétot	20/12/19	Le Moulin - le Vretot (Le Vrétot),50260,Bricquebec-en-Cotentin	10000	0
Saint-Georges-de-la-Rivière	15/02/19	RC08 Réseau d'eau potable de Saint Georges de la Rivière	500	2
Saint-Jacques-de-Néhou	27/06/19	RC15 Réseau d'eau potable de Saint Jacques de Néhou	0	0
Saint-Maurice-en-Cotentin	08/03/19	RC07 Réseau d'eau potable de Saint Maurice en Cotentin	6500	0
Saint-Maurice-en-Cotentin	15/03/19	RC07 Réseau d'eau potable de Saint Maurice en Cotentin	2000	0
Saint-Maurice-en-Cotentin	24/06/19	RC07 Réseau d'eau potable de Saint Maurice en Cotentin	6000	1
Saint-Maurice-en-Cotentin	30/07/19	RC07 Réseau d'eau potable de Saint Maurice en Cotentin	0	1

Sortosville-en-Beaumont	13/03/19	RC05 Réseau d'eau potable de Sortosville en Beaumont	10000	0
Sortosville-en-Beaumont	12/09/19	50577RE00002,Réseau communal de Sortosville-en-Beaumont - 5006000101	30	1

Synthèse des fuites/casses réparées sur conduites

Commune	Nombre de casse/fuites réparées
Baubigny	1
Fierville-les-Mines	2
Le Mesnil	1
Le Valdécie	2
Le Vrétot	4
Les Moitiers-d'Allonne	2
Les Perques	1
Saint-Georges-de-la-Rivière	3
Saint-Jacques-de-Néhou	7
Saint-Jean-de-la-Rivière	5
Saint-Maurice-en-Cotentin	4
Saint-Pierre-d'Arthéglise	1
Sénoville	1
Sortosville-en-Beaumont	4
Total	38

Détails des fuites/casses réparées sur conduites

Commune	Nature	Diamètre	Date	Adresse
Baubigny	Pvc	50	28/08/19	Le Manoir,50270,Baubigny
Fierville-les-Mines	Amiante ciment	60	28/03/19	D50
Fierville-les-Mines	Amiante ciment	175	10/04/19	12 LANDES (Hameau des)
Le Mesnil	Pvc	63	15/03/19	3 ORMEAUX (Allee des)
Le Valdécie	Pvc	75	10/05/19	D42
Le Valdécie	Pvc	50	06/08/19	1 Rue de la Haulle,50580,Fierville-les-Mines
Le Vrétot	Pvc	40	12/02/19	0 LA CROUTE
Le Vrétot	Pvc	75	26/02/19	0 EGLISE (Village de l')
Le Vrétot	Pvc	75	05/03/19	D131
Le Vrétot	Pvc	75	22/10/19	1 La Croix Morain,50260,Bricquebec-en-Cotentin
Les Moitiers-d'Allonne	Pvc	90	08/08/19	8 Rue du Haut Hameau,50270,Les Moitiers-d'Allonne
Les Moitiers-d'Allonne	Pvc	90	07/10/19	13 Lieu Dit le Meaudenaville de Bas,50270,Les Moitiers-d'Allonne
Les Perques	Pvc	75	07/10/19	1 La Gioterie,50260,Bricquebec-en-Cotentin
Saint-Georges-de-la-Rivière	Pvc	50	12/02/19	3 18 JUIN 44 (Rue du)
Saint-Georges-de-la-Rivière	Pvc	50	12/02/19	3 18 JUIN 44 (Rue du)
Saint-Georges-de-la-Rivière	Pvc	75	21/11/19	8 La Rue Marquand,50270,Saint-Jean-de-la-Rivière
Saint-Jacques-de-Néhou	Pvc	40	19/02/19	0 LA BRECHE AUX CHARRIERES
Saint-Jacques-de-Néhou	Pvc	75	26/02/19	0 FAUVEL (Hameau)
Saint-Jacques-de-Néhou	Pvc	40	05/03/19	0 LA VIEILLE ROQUELLE
Saint-Jacques-de-Néhou	Pvc	40	07/05/19	0 LA BELLE GARDE
Saint-Jacques-de-Néhou	Pvc	40	10/05/19	
Saint-Jacques-de-Néhou	Pvc	50	26/09/19	14 Route de Bricquebec,50580,Fierville-les-Mines
Saint-Jacques-de-	Pvc	50	27/09/19	7 Route du Hameau Canu,50390,Saint-

Néhou				Jacques-de-Néhou
Saint-Jean-de-la-Rivière	Pvc	75	28/02/19	10 FONTAINE (Hameau de la)
Saint-Jean-de-la-Rivière	Pvc	110	12/03/19	3 VASTEL (Chemin)
Saint-Jean-de-la-Rivière	Pvc	75	07/08/19	10 Hameau de la Fontaine,50270,Saint-Jean-de-la-Rivière
Saint-Jean-de-la-Rivière	Pvc	160	09/09/19	50490RE00003,Réseau communal de Saint-Jean-de-la-Rivière - 5006000101
Saint-Jean-de-la-Rivière	Pvc	110	20/09/19	1 La Piece du Moulin Regnier,50270,Saint-Jean-de-la-Rivière
Saint-Maurice-en-Cotentin	Pvc	75	19/02/19	4 GRANDE MARE (Residence de la)
Saint-Maurice-en-Cotentin	Amiante ciment	175	19/04/19	2 LES MIERES
Saint-Maurice-en-Cotentin	Amiante ciment	175	05/09/19	5 Les Mieres,50270,Saint-Maurice-en-Cotentin
Saint-Maurice-en-Cotentin	Pvc	75	26/09/19	2 La Croix Joigner,50270,Saint-Maurice-en-Cotentin
Saint-Pierre-d'Arthéglise	Pvc	50	03/07/19	13 ECUREUILS (Route des)
Sénoville	Amiante ciment	100	06/06/19	0 LE HAMEAU BOURGEOISE
Sortosville-en-Beaumont	Amiante ciment	60	24/03/19	HAMEAU LES COSTARDS
Sortosville-en-Beaumont	Amiante ciment	60	03/05/19	D902
Sortosville-en-Beaumont	Amiante ciment	200	29/07/19	50577RE00002,Réseau communal de Sortosville-en-Beaumont - 5006000101
Sortosville-en-Beaumont	Pvc	90	12/09/19	50577RE00002,Réseau communal de Sortosville-en-Beaumont - 5006000101

Synthèse des fuites/casses réparées sur branchements

Commune	Nombre de casse/fuites réparées
Baubigny	1
Le Vrétot	1
Les Moitiers-d'Allonne	4
Saint-Georges-de-la-Rivière	1
Saint-Jacques-de-Néhou	1
Saint-Jean-de-la-Rivière	1
Saint-Maurice-en-Cotentin	1
Sénoville	1
Sortosville-en-Beaumont	1
Total	12

Détails des fuites/casses réparées sur branchements

Commune	Date	Adresse
Baubigny	15/04/19	0 LA VALLEE DE BAUBIGNY
Le Vrétot	30/08/19	50646RE00002,Réseau communal de Le Vrétot - 5006000101
Les Moitiers-d'Allonne	16/03/19	LD HATTAINVILLE
Les Moitiers-d'Allonne	30/04/19	LD LE MEAUDENAVILLE DE HAUT
Les Moitiers-d'Allonne	19/07/19	21 Rue de Maudret,50270,Les Moitiers-d'Allonne
Les Moitiers-d'Allonne	19/07/19	21 Rue de Maudret,50270,Les Moitiers-d'Allonne
Saint-Georges-de-la-Rivière	18/04/19	29 LES CHARDONS BLEUS
Saint-Jacques-de-Néhou	15/11/19	2 Route de la Belle Garde,50390,Saint-Jacques-de-Néhou
Saint-Jean-de-la-Rivière	04/06/19	10 LA GIOTTERIE
Saint-Maurice-en-Cotentin	25/06/19	4 GRANDE MARE (Residence de la)
Sénoville	28/01/19	D131
Sortosville-en-Beaumont	02/05/19	D902

Synthèse des interventions d'entretien des équipements et accessoires sur le réseau

Commune	Nature	Nombre d'intervention d'entretien
Fierville-les-Mines	Manoeuvre de vannes	3
Fierville-les-Mines	Purge de réseau	3
La Haye-d'Ectot	Purge de réseau	1
Le Vrétot	Manoeuvre de vannes	3
Le Vrétot	Purge de réseau	1
Les Moitiers-d'Allonne	Manoeuvre de vannes	1
Les Moitiers-d'Allonne	Purge de réseau	2
Saint-Georges-de-la-Rivière	Manoeuvre de vannes	2
Saint-Jacques-de-Néhou	Manoeuvre de vannes	4
Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	41
Saint-Jean-de-la-Rivière	Manoeuvre de vannes	4
Saint-Jean-de-la-Rivière	Purge de réseau	1
Saint-Maurice-en-Cotentin	Manoeuvre de vannes	1
Saint-Pierre-d'Arthéglise	Manoeuvre de vannes	1
Sénoville	Manoeuvre de vannes	2
Sortosville-en-Beaumont	Manoeuvre de vannes	4
Total		74

Détail des interventions d'entretien des équipements et accessoires sur le réseau

Commune	Nature	Date	Adresse
Fierville-les-Mines	Manoeuvre de vannes	28/03/19	RC06 Réseau d'eau potable de Fierville les Mines
Fierville-les-Mines	Purge de réseau	09/04/19	D50
Fierville-les-Mines	Manoeuvre de vannes	09/04/19	RC06 Réseau d'eau potable de Fierville les Mines
Fierville-les-Mines	Manoeuvre de vannes	11/04/19	RC06 Réseau d'eau potable de Fierville les Mines
Fierville-les-Mines	Purge de réseau	12/04/19	RC06 Réseau d'eau potable de Fierville les Mines
Fierville-les-Mines	Purge de réseau	13/12/19	3 Rue des Etasses,50580,Fierville-les-Mines
La Haye-d'Ectot	Purge de réseau	04/10/19	50235RE00003,Réseau communal de La Haye-d'Ectot - 5006000101
Le Vrétot	Manoeuvre de vannes	07/01/19	RC04 Réseau d'eau potable Le Vretot
Le Vrétot	Manoeuvre de vannes	10/01/19	0020 Reprise & chloration du Vrétot
Le Vrétot	Manoeuvre de vannes	26/02/19	RC04 Réseau d'eau potable Le Vretot
Le Vrétot	Purge de réseau	19/12/19	50646RE00002,Réseau communal de Le Vrétot - 5006000101
Les Moitiers-d'Allonne	Purge de réseau	03/08/19	50332RE00002,Réseau communal de Les Moitiers-d'Allonne - 5006000101
Les Moitiers-d'Allonne	Manoeuvre de vannes	08/08/19	50332RE00002,Réseau communal de Les Moitiers-d'Allonne - 5006000101
Les Moitiers-d'Allonne	Purge de réseau	13/08/19	50332RE00002,Réseau communal de Les Moitiers-d'Allonne - 5006000101
Saint-Georges-de-la-Rivière	Manoeuvre de vannes	12/02/19	RC08 Réseau d'eau potable de Saint Georges de la Rivière
Saint-Georges-de-la-Rivière	Manoeuvre de vannes	10/04/19	RC08 Réseau d'eau potable de Saint Georges de la Rivière
Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	03/01/19	RC15 Réseau d'eau potable de Saint Jacques de Nehou
Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	09/01/19	RC15 Réseau d'eau potable de Saint Jacques de Nehou
Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	15/01/19	RC15 Réseau d'eau potable de Saint Jacques de Nehou
Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	21/01/19	RC15 Réseau d'eau potable de Saint Jacques de Nehou
Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	29/01/19	RC15 Réseau d'eau potable de Saint

Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	05/02/19	Jacques de Nehou RC15 Réseau d'eau potable de Saint Jacques de Nehou
Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	13/02/19	RC15 Réseau d'eau potable de Saint Jacques de Nehou
Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	18/02/19	RC15 Réseau d'eau potable de Saint Jacques de Nehou
Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	25/02/19	RC15 Réseau d'eau potable de Saint Jacques de Nehou
Saint-Jacques-de-Néhou	Manoeuvre de vannes	26/02/19	RC15 Réseau d'eau potable de Saint Jacques de Nehou
Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	04/03/19	RC15 Réseau d'eau potable de Saint Jacques de Nehou
Saint-Jacques-de-Néhou	Manoeuvre de vannes	05/03/19	RC15 Réseau d'eau potable de Saint Jacques de Nehou
Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	11/03/19	RC15 Réseau d'eau potable de Saint Jacques de Nehou
Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	20/03/19	RC15 Réseau d'eau potable de Saint Jacques de Nehou
Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	26/03/19	RC15 Réseau d'eau potable de Saint Jacques de Nehou
Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	02/04/19	RC15 Réseau d'eau potable de Saint Jacques de Nehou
Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	08/04/19	RC15 Réseau d'eau potable de Saint Jacques de Nehou
Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	15/04/19	RC15 Réseau d'eau potable de Saint Jacques de Nehou
Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	24/04/19	RC15 Réseau d'eau potable de Saint Jacques de Nehou
Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	10/05/19	RC15 Réseau d'eau potable de Saint Jacques de Nehou
Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	15/05/19	RC15 Réseau d'eau potable de Saint Jacques de Nehou
Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	21/05/19	RC15 Réseau d'eau potable de Saint Jacques de Nehou
Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	29/05/19	RC15 Réseau d'eau potable de Saint Jacques de Nehou
Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	04/06/19	RC15 Réseau d'eau potable de Saint Jacques de Nehou
Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	11/06/19	RC15 Réseau d'eau potable de Saint Jacques de Nehou
Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	17/06/19	RC15 Réseau d'eau potable de Saint Jacques de Nehou
Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	25/06/19	RC15 Réseau d'eau potable de Saint Jacques de Nehou
Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	03/07/19	RC15 Réseau d'eau potable de Saint Jacques de Nehou
Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	15/07/19	RC15 Réseau d'eau potable de Saint Jacques de Nehou
Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	29/07/19	RC15 Réseau d'eau potable de Saint Jacques de Nehou
Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	31/07/19	RC15 Réseau d'eau potable de Saint Jacques de Nehou
Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	09/09/19	RC15 Réseau d'eau potable de Saint Jacques de Nehou
Saint-Jacques-de-Néhou	Manoeuvre de vannes	26/09/19	50486RE00002,Réseau communal de Saint-Jacques-de-Néhou - 5006000101
Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	09/10/19	50486RE00002,Réseau communal de Saint-Jacques-de-Néhou - 5006000101
Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	17/10/19	50486RE00002,Réseau communal de

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Affiché le



ID : 050-200067205-20201016-DEL2020_128-DE

			Saint-Jacques-de-Néhou - 5006000101
Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	23/10/19	50486RE00002,Réseau communal de Saint-Jacques-de-Néhou - 5006000101
Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	29/10/19	50486RE00002,Réseau communal de Saint-Jacques-de-Néhou - 5006000101
Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	06/11/19	50486RE00002,Réseau communal de Saint-Jacques-de-Néhou - 5006000101
Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	14/11/19	50486RE00002,Réseau communal de Saint-Jacques-de-Néhou - 5006000101
Saint-Jacques-de-Néhou	Manoeuvre de vannes	15/11/19	50486RE00002,Réseau communal de Saint-Jacques-de-Néhou - 5006000101
Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	26/11/19	50486RE00002,Réseau communal de Saint-Jacques-de-Néhou - 5006000101
Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	02/12/19	50486RE00002,Réseau communal de Saint-Jacques-de-Néhou - 5006000101
Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	09/12/19	50486RE00002,Réseau communal de Saint-Jacques-de-Néhou - 5006000101
Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	18/12/19	50486RE00002,Réseau communal de Saint-Jacques-de-Néhou - 5006000101
Saint-Jacques-de-Néhou	Purge de réseau	24/12/19	50486RE00002,Réseau communal de Saint-Jacques-de-Néhou - 5006000101
Saint-Jean-de-la-Rivière	Manoeuvre de vannes	11/01/19	8030 Réservoir de Saint Jean de la Rivière
Saint-Jean-de-la-Rivière	Manoeuvre de vannes	04/06/19	RC09 Réseau d'eau potable de Saint Jean de la Rivière
Saint-Jean-de-la-Rivière	Purge de réseau	25/07/19	50490RE00003,Réseau communal de Saint-Jean-de-la-Rivière - 5006000101
Saint-Jean-de-la-Rivière	Manoeuvre de vannes	09/09/19	50490RE00003,Réseau communal de Saint-Jean-de-la-Rivière - 5006000101
Saint-Jean-de-la-Rivière	Manoeuvre de vannes	21/11/19	50490RE00003,Réseau communal de Saint-Jean-de-la-Rivière - 5006000101
Saint-Maurice-en-Cotentin	Manoeuvre de vannes	25/06/19	RC07 Réseau d'eau potable de Saint Maurice en Cotentin
Saint-Pierre-d'Arthéglise	Manoeuvre de vannes	08/01/19	0030 Reprise de Saint Pierre d'Arthéglise
Sénoville	Manoeuvre de vannes	28/01/19	RC12 Réseau d'eau potable de Senoville
Sénoville	Manoeuvre de vannes	06/06/19	RC12 Réseau d'eau potable de Senoville
Sortosville-en-Beaumont	Manoeuvre de vannes	07/01/19	0010 Supression de Sortosville
Sortosville-en-Beaumont	Manoeuvre de vannes	09/01/19	8010 Bâches de Sortosville en Beaumont
Sortosville-en-Beaumont	Manoeuvre de vannes	11/01/19	RC05 Réseau d'eau potable de Sortosville en Beaumont
Sortosville-en-Beaumont	Manoeuvre de vannes	02/05/19	RC05 Réseau d'eau potable de Sortosville en Beaumont

LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE

Synthèse des interventions de maintenance 2ème niveau

Commune	Curatif	Préventif	Total
Le Vrétot	4	0	4
Saint-Jean-de-la-Rivière	1	0	1
Saint-Pierre-d'Arthégglise	2	0	2
Sortosville-en-Beaumont	1	0	1
Total	8	0	8

Détail des interventions de maintenance 2ème niveau

Commune	Installation	Equipement	Date	Type
Le Vrétot	Reprise et chloration du Vrétot	Pompe reprise n°2	17/07/19	Curatif
Le Vrétot	Reprise et chloration du Vrétot	Télésurveillance	26/08/19	Curatif
Le Vrétot	Reprise et chloration du Vrétot	Pompe reprise n°1	10/12/19	Curatif
Le Vrétot	Reprise et chloration du Vrétot	POMPAGES STATION	16/12/19	Curatif
Saint-Jean-de-la-Rivière	Réservoir de Saint Jean de la Rivière	Réservoir de Saint Jean de la Rivière	15/01/19	Curatif
Saint-Pierre-d'Arthégglise	Reprise de Saint Pierre d'Arthégglise	Télésurveillance	25/07/19	Curatif
Saint-Pierre-d'Arthégglise	Reprise de Saint Pierre d'Arthégglise	Reprise de Saint Pierre d'Arthégglise	31/07/19	Curatif
Sortosville-en-Beaumont	Bâches de Sortosville en Beaumont	Bâches de Sortosville en Beaumont	21/08/19	Curatif

Les interventions de contrôle réglementaire sur les installations électriques

Commune	Installation	Equipement	Date
Le Vrétot	Reprise et chloration du Vrétot	Reprise et chloration du Vrétot	17/04/19
Saint-Jean-de-la-Rivière	Réservoir de Saint Jean de la Rivière	Réservoir de Saint Jean de la Rivière	16/04/19
Saint-Pierre-d'Arthégglise	Reprise de Saint Pierre d'Arthégglise	Reprise de Saint Pierre d'Arthégglise	17/04/19
Sortosville-en-Beaumont	Suppression de Sortosville	Suppression de Sortosville	17/04/19

Les interventions de contrôle réglementaire sur les appareils de levage

Commune	Installation	Equipement	Date
Saint-Pierre-d'Arthégglise	-	Monorail avec chariot et palan	17/04/19

LES OPÉRATIONS DE RENOUVELLEMENT

Les Opérations de renouvellement dans le Cadre du programme contractuel

Un **Programme Contractuel du Renouvellement** correspond à un engagement du Déléataire à réaliser un programme prédéterminé d'opérations de renouvellement. Une dotation annuelle lissée a été établie à partir d'un planning prévisionnel détaillé des opérations de renouvellement.

Le montant des opérations réalisées correspond à l'affectation de la dépense au Programme Contractuel. Le tableau de suivi comprend l'ensemble des années depuis l'origine du contrat jusqu'à l'exercice actuel, et notamment le solde du Programme à date.

5006000101 - SIAEP LA SCYE EP DSP Contrat du : 01/07/2013 au : 30/06/2023 - Clause de renouvellement : G+P Programme prévisionnel actualisé du Programme au : 31/12/2019		Type de Renouvellement	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	Année de Réalisation
Réservoir de Saint Jean de la Rivière	Anti-intrusion	Renouvellement complet du matériel				920							2016
Réservoir de Saint Jean de la Rivière	Télésurveillance	Renouvellement complet du matériel										660	2013
Reprise de Saint Pierre d'Arthégglise	Ballon anti- bélier	Renouvellement complet du matériel		2 050									2015
Reprise de Saint Pierre d'Arthégglise	Dispositif anti- intrusion	Renouvellement complet du matériel			990								2016
Reprise de Saint Pierre d'Arthégglise	Pompe de reprise sous chemise n°2	Renouvellement complet du matériel					3 530						2019
Bâches de Sortosville en Beaumont	Anti-intrusion	Renouvellement complet du matériel				920							2017
Bâches de Sortosville en Beaumont	Télécommande réservoir Sortosville avec Saint Pierre d'Arthé	Renouvellement complet du matériel				2 750							
Bâches de Sortosville en Beaumont	Télésurveillance	Renouvellement complet du matériel								610			

5006000101 - SIAEP LA SCYE EP DSP Contrat du : 01/07/2013 au : 30/06/2023 Dotations non actualisées en Programme au : 31/12/2019	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total (€)
Dotations(€)	1 855	3 679	3 679	3 679	3 679	3 679	3 679	3 679	3 679	3 679	1 824	36 790

5006000101 - SIAEP LA SCYE EP DSP Contrat du : 01/07/2013 au : 30/06/2023 Coefficients en Programme au : 31/12/2019	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Coefficient de la dotation	1,00000	1,00000	1,01260	1,04609	1,04699	1,05348	1,06698
Coefficient de report de solde	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000

5006000101 - SIAEP LA SCYE EP DSP Contrat du : 01/07/2013 au : 30/06/2023 Bilan financier en Programme au : 31/12/2019	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total (€)	
Dotation actualisée (€)	1 855	3 679	3 725	3 849	3 852	3 876	3 925	24 761	
Report de solde actualisé (€)	0	1 096	4 775	- 2 560	- 2 042	- 3 281	595		
Programmé dans le contrat	TOTAL	758		11 061	3 331	5 090		3 766	24 006
Total renouvellement(€)	758	0	11 061	3 331	5 090	0	3 766	24 006	
Solde(€)	1 097	4 775	- 2 560	- 2 042	- 3 281	595	755		

5006000101 - SIAEP LA SCYE EP DSP Contrat du : 01/07/2013 au : 30/06/2023 Renouvellement Réalisé en Programme année : 2019	Libellé Matériel	Type Renouvellement	Date réalisation	Montant
Reprise de Saint Pierre d'Arthéglise	Pompe de reprise sous chemise n°2	Renouvellement complet du matériel	27/11/2019	3 766
Total				3 766

La garantie pour la continuité de service

Une **garantie** est un renouvellement fonctionnel qui se traduit par un engagement contractuel de garantie de bon fonctionnement des installations. Elle s'applique sans programme contractuel et sans restitution des montants non dépensés en fin de contrat. C'est une « assurance » de bon fonctionnement pour la collectivité.

5006000101 - SIAEP LA SCYE EP DSP Contrat du : 01/07/2013 au : 30/06/2023 Renouvellement Réalisé en Garantie année : 2019	Libellé Matériel	Type Renouvellement	Date réalisation
Reprise du Vrétot	Clapet refoulement pompe n°1	Renouvellement complet du matériel	18/07/2019
	Clapet refoulement pompe n°2	Renouvellement complet du matériel	17/07/2019

ANNEXES COMPLÉMENTAIRES

PROBLÉMATIQUE CHLORURE DE VINYLE MONOMERE

Dans le cadre d'une étude nationale sur les composés émergents dans les eaux distribuées, La Direction Générale de la Santé a engagé en 2011 une investigation sur le CVM (Chlorure de Vinyle Monomère), composant des conduites PVC utilisée pour la distribution de l'eau. Le CVM est un produit chimique synthétique, reconnu cancérigène.

L'étude a mis en évidence que les conduites PVC fabriquées avant 1980 ont un potentiel de relargage très important, dû au process de fabrication du PVC.

L'instruction DGS/EA4/2012/366, émise par la Direction Générale de la Santé, le 18 octobre 2012, a consisté à collecter les données de repérage des canalisations en PVC susceptibles de contenir du CVM et risquant de migrer vers l'eau destinée à la consommation humaine (EDCH).

Dans le respect de la réglementation, Saur a transmis en 2013 à l'ARS, l'ensemble des informations disponibles dans ses bases de données, avec notamment une cartographie du réseau faisant apparaître les tronçons à risque.

Sur cette base, l'ARS renforce le contrôle sanitaire et adapte la stratégie d'échantillonnage au contrôle du CVM en eau distribuée par rapport aux risques identifiés, et selon les facteurs influençant le relargage (Linéaire de conduite PVC, température de l'eau, temps de contact avec le matériau etc...)

En cas de non-conformité, c'est-à-dire en cas de dépassement de la limite de qualité à $0,5 \mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$, Saur propose des mesures correctives immédiates pour garantir la potabilité de l'eau distribuée, en proposant des purges, manuelles et/ou automatiques de tronçons de conduites. L'objectif visé est de limiter le temps de contact de l'eau avec les tronçons contaminants.

Saur peut s'appuyer sur des outils comme la modélisation hydraulique du réseau, sur la réalisation d'analyses des CVM en campagnes, en complément des données patrimoniales, pour accompagner les collectivités dans la gestion de l'exploitation du réseau.

Toutefois, la connaissance acquise à ce jour met en évidence les limites des actions par purges autant en efficacité qu'en contrainte hydraulique. **C'est pourquoi nous attirons votre attention sur le fait que le remplacement des conduites PVC avérées contaminantes est le seul moyen d'action pérenne à ce jour.**

TÉLÉGESTION DES INSTALLATIONS - ARRÊT DU RTC ET DU GSMDATA

1. Introduction

Depuis près de 30 ans la télégestion dans le domaine de l'eau a utilisé principalement le Réseau Téléphonique Commuté (RTC), qui est le réseau historique des téléphones fixes, et le GSM Data (service de transmissions de données qui fonctionne sur le réseau mobile 2G). Ces technologies sont aujourd'hui amenées à disparaître au profit des communications numériques IP.

Cette transformation va être progressive avec des échéanciers imposés par les annonces d'arrêt de service des opérateurs téléphoniques. Dès la fin de l'année 2018 certains services ne seront plus opérationnels chez Orange. Puis l'ensemble des services des opérateurs téléphoniques cesseront d'ici à 2023 ou 2024 sur la totalité des installations.

Concrètement les télégestions ne remonteront plus les informations (alarmes, mesures, comptage) vers les systèmes centraux des exploitants de l'eau.

De plus des communications intersites ne seront plus opérationnelles (Ex : Usine de production vers réservoirs, Station d'épuration vers Poste de relevage), pour garantir la continuité de service.

C'est pourquoi ils nous semblent nécessaire de vous informer de ces changements qui impacte votre service d'eau ou d'assainissement, et d'anticiper l'adaptation des systèmes de télégestion.

2. L'arrêt progressif de l'exploitation du RTC




, l'opérateur historique du réseau téléphonique commuté a communiqué son intention d'arrêter progressivement le RTC, support des services de téléphonie traditionnelle analogique et numérique.

Orange explique que cet arrêt résulte du fait que la pérennité de son réseau téléphonique historique pourrait être remise en cause d'ici quelques années. En effet, les équipements et composants spécifiques à ce réseau deviennent obsolètes et des difficultés croissantes d'entretien apparaissent du fait de l'abandon de cette technologie par les équipementiers. Son exploitation excessive entraînerait donc des risques de dysfonctionnements, voire de coupures de service, importants.

L'arrêt de la commercialisation de nouvelles lignes RTC cessera au 15 Novembre 2018.

L'arrêt de l'exploitation de ce réseau interviendra progressivement à partir de fin 2023.

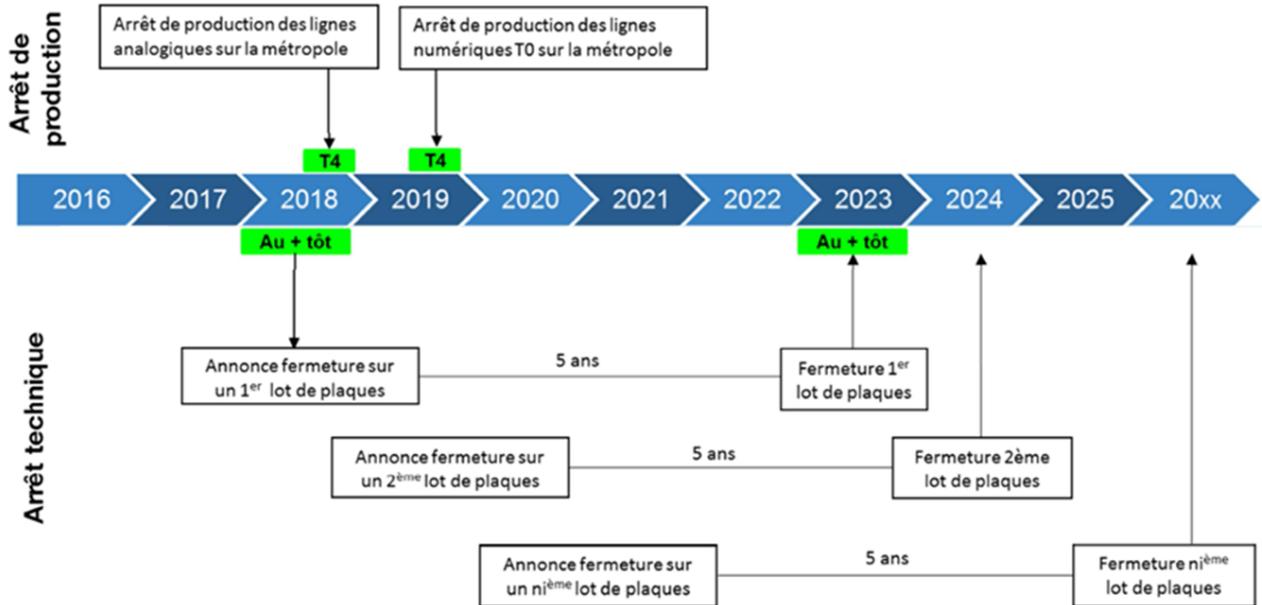

Source du document : Orange


3. L'arrêt progressif de l'exploitation du GSM data.

Normé en 1987, le GSM data est une vieille technologie qui fonctionne sur le réseau 2G, que les opérateurs mobiles et leurs fournisseurs ne peuvent plus maintenir efficacement.



à annoncé qu'à partir du **1er janvier 2019** les services utilisant du GSM Data vers le réseau RTC ou vers des réseaux d'opérateurs mobiles tiers ne fonctionneront plus.

Cependant dès l'année 2018, cet arrêt programmé va entrainer une dégradation de la Qualité des communications : les terminaux devront parfois se connecter plusieurs fois avant de pouvoir communiquer.

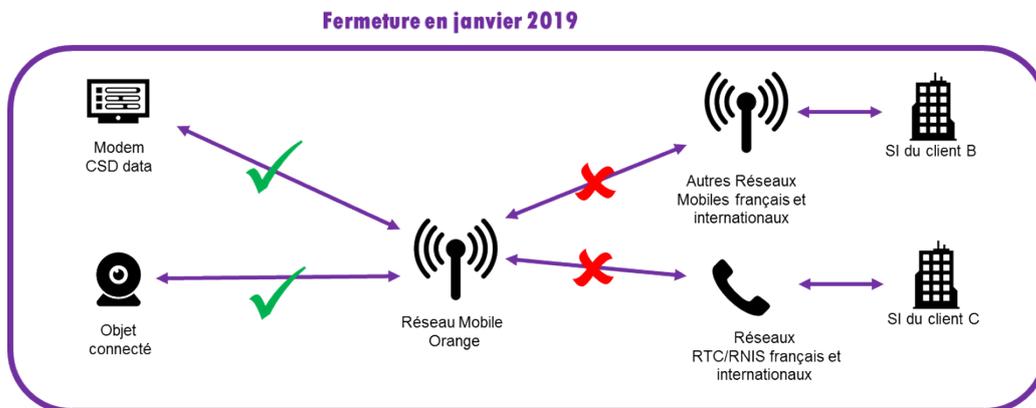

Source du document : Orange



a annoncé ne plus maintenir cette technologie à partir du **1er Janvier 2019, et l'arrêter définitivement le 31/12/2020.**



pour sa part n'a pas encore fait d'annonce d'arrêt du service GSMData et semblerait maintenir cette technologie jusqu'en 2021.

4. Evolution et aménagement à prévoir

a. Nouveaux modes de communications

Ces évolutions nous conduisent à utiliser de nouveaux modes de communications de type numérique IP pour la surveillance et le pilotage de vos installations.

Les communications en numérique IP permettent :

- **des temps de connections rapides**
- **l'échange des informations de quelques secondes**
- **Les interrogations des installations pourront être plus fréquentes : toutes les x minutes ou x heures, et modulées en fonction de la criticité du site.**

Ces technologies s'appuient :

- sur les réseaux mobiles des opérateurs téléphoniques
 - Le GPRS sur le réseau 2G. Largement déployé aujourd'hui dans de multiples applications industrielles, il s'appuie sur un réseau largement couvert sur le territoire français.
 - La 3G/4G qui offrent des vitesses plus importantes et dans les prochaines années la 5G
- Sur les réseaux filaires des opérateurs téléphoniques
 - L'ADSL est un support de communication qui s'appuie sur la paire cuivre historique de nos anciennes lignes téléphone. Elle est performante au plus près des centraux téléphoniques, mais peut ne pas être éligible si trop éloignée.
 - La Fibre Optique qui possède des performances très élevée mais encore peu déployée.

b. Cybersécurité

Toutes ces nouvelles technologies de communication utilisent des réseaux informatiques qui transitent par les réseaux opérateurs téléphoniques jusqu'aux réseaux des entreprises exploitants les installations.

La **cybersécurité** devient une notion fondamentale à prendre en compte.

SAUR applique depuis de nombreuses années sa Politique de Sécurité des Systèmes Informatique (PSSI) et notamment sur les sites d'exploitation qui lui sont confiés.



Pour les réseaux mobiles SAUR utilise un APN (Point d'Accès Réseau) privé, souscrit auprès des différents opérateurs de téléphonie, pour ne pas être visible de l'Internet public, et limiter les risques de cybercriminalité.

Pour les réseaux filaires SAUR utilise un réseau informatique pour les sites industriels, nommé **WAN INDUSTRIEL à partir d'une connexion ADSL Privé souscrit auprès de l'opérateur Orange.**

Ce réseau est crypté et n'est pas visible de l'Internet public, ce qui limite également les risques de cybercriminalité.

Les solutions SAUR s'appuient sur les préconisations de l'ANSSI Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Informations, concernant la cybersécurité des systèmes industriels.

c. Aménagement à prévoir sur vos installations



Ces évolutions nécessitent le changement ou l'adaptation de vos équipements de télégestion selon leur typologie. Vous trouverez en annexe l'ensemble des installations concernées et le détail des opérations à prévoir.

Certaines opérations pourront être prises en charge par nos soins dans le cadre de nos obligations de renouvellement.

Les autres opérations non prévues dans nos obligations de renouvellement, feront l'objet d'une proposition technique et financière de notre part.

LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES APPORTÉES PAR LE NOUVEL ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 20 NOVEMBRE 2017 RELATIF AU SUIVI EN SERVICE DES ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION



Objet : Présentation du nouvel arrêté ministériel relatif au suivi en service des récipients sous pression (arrêté ministériel du 20 novembre 2017 avec mise en application au 01 janvier 2018).

Contexte : Ce nouvel arrêté permet à la réglementation des équipements sous pression de se conformer au code de l'environnement. En effet, depuis la loi du 16 juillet 2013, les produits et équipements à risques sont couverts par le code de l'environnement (Ministère de l'écologie).

Dispositions générales :

Périmètre :

- ❖ Aucune modification des seuils de soumission,
- ❖ Des évolutions sous certaines conditions sur les périodicités des inspections périodiques

Autorités :

Types d'équipements	Autorités compétentes	Equipements Exploitant
ESP transportables	Ministère de l'écologie	Extincteurs et autres
ESP nucléaire	Autorité sûreté nucléaire	
ESP courants	Ministère de l'écologie	Ballons anti-béliers et réservoirs d'air comprimé
ESP spécifiques	Le Préfet	

Les nouvelles obligations à partir du 01 janvier 2018 :

- ❖ Pour tous les équipements mis en service après cette date, le **contrôle de mise en service (CMS)** est obligatoire pour tous les équipements sous pression dont le **produit PS*V > 10 000 bars.litres**. (Ce contrôle à la mise en service doit impérativement être réalisé par un organisme habilité (OH)).
- ❖ Pour tous les équipements mis en service après cette date, la **déclaration sur le site « LUNE »** géré par la DREAL est également obligatoire pour tous les équipements sous pression dont le **produit PS*V > 10 000 bars. Litres**. (L'insertion des documents disponibles est requise et en particulier le contrôle de mise en service (CMS)).
- ❖ Le **personnel d'exploitation et/ou de maintenance** susceptible d'intervenir (manœuvre) sur des équipements sous pression dont le produit PS*V > 10 000 bars.litres **doit disposer d'une habilitation** délivrée par l'entreprise.
- ❖ Dans le régime général, les inspections périodiques peuvent être réalisées selon différents scénarios suivant la date de mise en service.
 - Pour les équipements déjà en exploitation au 01 janvier 2018 :
 - **T0 / 2 ans / 6 ans / 10 ans**
 - **T0 / 4 ans / 6 ans / 10 ans**
 -  Inspection périodique sans mise à l'arrêt
 -  Inspection périodique avec arrêt (complète)
 -  Requalification incluant une inspection avec arrêt
 - Pour les équipements mis en service après le 01 janvier 2018 :
 - ❖ Sans contrôle de mise en service (CMS)
 - **0 / 3 ans / 7 ans / 10 ans** Puis l'un des schémas ci-dessus
 - ❖ Avec contrôle de mise en service (CMS)
 - **0 / 4 ans / 6 ans / 10 ans** Puis l'un des schémas ci-dessus

Attention les cas possibles sont nombreux et des exceptions sont éventuellement applicables au cas par cas après étude au regard du type d'exploitation et de la réglementation.

- ❖ Réalisation d'un dossier machine complet pour chaque équipement sous pression
 - Notice constructeur
 - Document de mise en service
 - Document de suivi en service de l'équipement

ATTESTATIONS D'ASSURANCES

Attestation Dommages aux Biens



ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous soussignés, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est situé - 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex09, certifions par la présente que la Société :

**SAUR SAS –
11 Chemin de Bretagne –
CS 40082 –
92442 ISSY LES MOULINEAUX Cedex.**

agissant tant pour son compte que pour celui de qui il appartiendra et notamment pour le compte de ses filiales, est assurée par le contrat Tous Risques Sauf N°127 100 212.

Les garanties s'exercent notamment pour le compte de la société désignée ci-après, laquelle a la qualité d'assuré :

**SAUR SAS
11 Chemin de Bretagne - CS 40082
92442 ISSY LES MOULINEAUX Cedex**

Ce contrat garantit l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers :

- En propriété ou loués,
- Vendus avec une clause de réserve de propriété,
- Appartenant à autrui, lorsque l'assuré en est, à titre onéreux ou gratuit, utilisateur, occupant, gardien ou détenteur à quelque titre que ce soit,
- Appartenant au personnel de l'Assuré, lorsque que lesdits biens sont situés dans les établissements assurés,
- Tous titres de paiement désignés sous le titre générique de valeurs,

Ainsi que les risques locatifs, les recours des voisins et des tiers contre notamment les événements suivants :

Incendie, Foudre, Explosions, Implosions et électricité, Chute d'appareils de navigation aérienne et franchissement du mur du son, Tempêtes, ouragans, cyclones, tornades, Grêle, chute et/ou poids de la neige et/ou de la glace, Ruissellement d'eau, de boue ou de lave, Glissements et effondrements de terrains, Inondation, Séismes, Eruption volcanique, Raz-de-marée, Chocs de véhicules terrestres à moteur, Fumées, Bris de glaces, Dégâts des eaux, Emeutes, Mouvements populaires, Vandalisme, Malveillance, Sabotage, Terrorisme et Attentats en France (art.L126-2 et L126-3 du Code des Assurances), Vol, Détériorations immobilières consécutives à un vol ou une tentative de vol, Gel (dommages aux installations), Bris de Machines, Catastrophes naturelles (art.L125-1 et suivants du Code des Assurances).

et ce, aux clauses et conditions du contrat cité en référence ci-dessus.

La présente attestation d'assurance, valable du 1^{er} avril 2019 au 31 mars 2020 inclus, sous réserve du paiement de la prime, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager les assureurs au-delà des limites de garanties de la police à laquelle elle se réfère

Fait à Paris, le 19 mars 2019

MMA IARD SA
RCS Le Mans 440 048 882
Siège Social : 14 bd Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9

MMA IARD Assurances Mutuelles, Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes – RCS Le Mans 775 652 126
MMA IARD Société anonyme au capital de 537 052 368 euros – RCS Le Mans 440 048 882
Sièges sociaux : 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9 – Entreprises régies par le code des assurances

Responsabilité civile

Allianz Global Corporate & Specialty SE

Attestation d'Assurance

Nous, soussignés, Allianz Global Corporate & Specialty SE, Succursale en France, situé 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, certifions par la présente que la Société :

SAUR SAS
11, Chemin de Bretagne
CS 40082
94442 ISSY LES MOULINEAUX Cedex

est assurée auprès de notre compagnie par les polices n°FRL00042919 & n°FRL00043019 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités en raison de dommages causés à des tiers.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION / AVANT RECEPTION / EN COURS DE TRAVAUX

Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus pour la période de garantie 30.000.000 euros
dont :
Dommages immatériels non consécutifs pour la période de garantie..... 15.000.000 euros

RESPONSABILITE CIVILE APRES TRAVAUX / APRES RECEPTION / APRES LIVRAISON

Tous dommages corporels, matériels et immatériels pour la période de garantie..... 30.000.000 euros
dont :
Dommages immatériels non consécutifs pour la période de garantie..... 15.000.000 euros

Cette attestation est valable du 01/04/2019 au 31/03/2020 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Paris la Défense, le 1er avril 2019
Pour la Compagnie



Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne Immatriculée en Allemagne sous le N°HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Grauhelldorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

Attestation Responsabilité civile décennale obligatoire (bâtiment)



ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance GENERALI Iard, dont le siège social est situé 2 rue Pillet-Will, 75009 PARIS, atteste que :

STE SAUR SAS
11, CHEMIN DE BRETAGNE
CS40082
92442 ISSY MOULINEAUX CEDEX
SIREN 339.379.984

est titulaire d'un contrat d'assurance de responsabilité de nature décennale n° **AP392620** pour la période de validité **du 01/01/2019 au 31/12/2019** couvrant les activités professionnelles suivantes :

ENTREPRISE GÉNÉRALE

Réalisation de la totalité des travaux d'une opération de construction réalisés en tout ou partie par le personnel d'exécution de l'entreprise.

TERRASSEMENT

Défrichage, remise à niveau des terres, réalisation à ciel ouvert de creusement et de blindage de fouilles provisoire dans des sols, ainsi que des travaux de rabattement de nappes nécessaires à l'exécution des travaux, de remblai, d'enrochement non lié et de comblement (sauf des carrières) ayant pour objet soit de constituer par eux-mêmes un ouvrage soit de permettre la réalisation d'ouvrages. Cette activité comprend les sondages et forages.

VOIRIES RÉSEAUX DIVERS (V.R.D.)

Réalisation de réseaux de canalisations, de tous types de réseaux enterrés ou aériens, de systèmes d'assainissement autonome, de voiries, de poteaux et clôtures.

Réalisation d'espaces verts, y compris les travaux complémentaires de maçonnerie.

Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de terrassement et de fouilles.

CONTRACTANT GENERAL

Réalisation d'une opération de construction portant sur la maîtrise d'oeuvre et l'exécution des travaux tous corps d'état, cette exécution étant donnée intégralement en sous-traitance.

Ces marchés sont pris uniquement dans le cadre de réalisation d'ouvrage de :

Voiries Réseaux Divers:

- réseaux et canalisation d'eau potable ou incendie,
- réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales,
- les ouvrages de voiries y compris fondations et terrassements

Ouvrages d'hygiène publique :

- stations de pompage, réservoirs et château d'eau,
- stations d'épuration des eaux usées et résiduaires,
- Usines de traitement de résidus ou d'effluents urbains,
- Collecteurs d'eaux usées ou pluviales,
- Usines de traitement d'eau potable,
- ouvrages liés à des opérations de traitement et de valorisation des déchets dont la construction d'unité de tri, compostage, incinération, plateforme de traitement de boues.

1. PERIMETRE DE LA GARANTIE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE ET DE LA GARANTIE DE RESPONSABILITE DU SOUS-TRAITANT EN CAS DE DOMMAGES DE NATURE DECENNALE

Les garanties objet de la présente attestation s'appliquent :

Generali Iard, SA au capital de 94 630 300 euros – Entreprise régie par le code des assurances 552 062 663 RCS Paris – Siège Social : 2, rue Pillet-Will – 75009 Paris
Generali Vie, SA au capital de 332 321 184 euros – Entreprise régie par le code des assurances 602 062 481 RCS Paris – Siège Social : 2, rue Pillet-Will – 75009 Paris
Sociétés appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026





- aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus. L'ouverture de chantier est définie à l'annexe I de l'article A. 243-1 du code des assurances.
- aux travaux réalisés en France Métropolitaine ou dans les Départements d'Outre-Mer.
- aux chantiers dont le coût total de construction TTC tous corps d'état, y compris honoraires, déclaré par le maître d'ouvrage n'est pas supérieur à la somme de 15.000.000 €.
- aux travaux, produits et procédés de construction suivants :
 - travaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), à des règles professionnelles acceptées par la C2P¹ ou à des recommandations professionnelles du programme RAGE 2012 non mises en observation par la C2P²,
 - pour des procédés ou produits faisant l'objet au jour de la passation du marché :
 - d'un Agrément Technique Européen (ATE) en cours de validité ou d'une Évaluation Technique Européenne (ETE) bénéficiant d'un Document Technique d'Application (DTA), ou d'un Avis Technique (ATec), valides et non mis en observation par la C2P³,
 - d'une Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEX) avec avis favorable,
 - d'un Pass'innovation « vert » en cours de validité.

(¹) Les Règles professionnelles acceptées par la C2P (Commission Prévention Produits mis en œuvre de l'Agence Qualité Construction) sont listées à l'annexe 2 de la publication semestrielle de la C2P et sont consultables sur le site de l'Agence Qualité Construction (www.qualiteconstruction.com).

(²) Les recommandations professionnelles RAGE 2012 (« Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012 ») sont consultables sur le site internet du programme RAGE (www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr) et les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l'AQC (www.qualiteconstruction.com).

(³) Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l'AQC (www.qualiteconstruction.com).

Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l'assuré en informe l'assureur.



2. ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE OBLIGATOIRE

Nature de la garantie	Montant de la garantie
<p>Le contrat garantit la responsabilité décennale de l'assuré instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prévus par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances relatives à l'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du même code.</p> <p>La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou de démontage éventuellement nécessaires.</p> <p>Elle est gérée en capitalisation.</p>	<p>o En Habitation : Le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage.</p>
	<p>o Hors habitation : Le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du code des assurances.</p>
	<p>o En présence d'un CCRD : Lorsqu'un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD) est souscrit au bénéfice de l'assuré, le montant de la garantie est égal au montant de la franchise absolue stipulée par ledit contrat collectif.</p>
Durée et maintien de la garantie	
<p>La garantie couvre, pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée.</p>	

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.


3. GARANTIE DE RESPONSABILITÉ DU SOUS-TRAITANT EN CAS DE DOMMAGES DE NATURE DÉCENNALE

Nature de la garantie	Montant de la garantie
<p>Cette garantie couvre le paiement des travaux de réparation des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil et apparus après réception, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée du fait des travaux de construction d'ouvrages soumis à l'obligation d'assurance, qu'il a réalisés en qualité de sous-traitant.</p>	<p>6.000.000 € par sinistre</p>
Durée et maintien de la garantie	
<p>Cette garantie est accordée, conformément à l'article 1792-4-2 du code civil, pour une durée de dix ans à compter de la réception.</p>	

Fait à PARIS le 28/12/2018

Karim BOUCHEMA
Directeur des Opérations
Generali Iard



Attestation Tous risques chantiers**Generali IARD**

Police Tous Risques Chantier / Tous Risques Montage Essais

Police AH 116929 _ Attestation



Assuré :

SAUR SAS
11 Chemin de Bretagne – CS40082
92442 ISSY LES MOULINEAUX Cedex

Police n° AH 116929

Période de validité :	du 1 ^{er} avril 2019 au 31 mars 2020
Fonctionnement de la garantie :	L'assurance s'applique aux marchés qui, au 1 ^{er} avril 2019, sont en cours d'exécution ou de maintenance et/ou aux marchés dont l'exécution commencera après cette date, dès lors que, pour chaque chantier : <ul style="list-style-type: none"> - le coût estimé est inférieur à 30 000 000 euros. - la durée des travaux est inférieure à 36 mois Après réception (période de maintenance), les garanties se poursuivent sur une période de 12 mois.
Biens Assurés :	Tous travaux de construction, extension, réhabilitation, etc. de stations d'épuration, installations de traitement des eaux, usines de traitement de déchets, installations de traitement des résidus d'épuration, y compris par incinération.
Etendue de la garantie :	La prise en charge des frais de remplacement et/ou de remise en état des biens assurés et/ou de tout ou partie de ceux-ci qui seraient physiquement endommagés, détruits ou perdus de quelque manière et pour quelque cause que ce soit, sous réserve des exclusions spécifiques dans le contrat.
Territorialité :	Site du chantier ou abords immédiats pour les aires d'entreposage, pour des chantiers situés dans le monde entier, hors Etats-Unis d'Amérique, Canada et Australie.

La présente attestation est valable pour la période du 1^{er} avril 2019 au 31 mars 2020.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager **GENERALI IARD** au-delà des clauses, conditions et limites du contrat d'assurance auquel elle se réfère.

Fait à Paris, le 28 mars 2019

Generali IARD

GENERALI IARD
SA au capital de 94 630 300 Euros
Entreprise Régie par le Code des Assurances
Siège Social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris
RCS PARIS B 552 062 663

Generali IARD

Société anonyme au capital de 94 630 300 euros

Entreprise régie par le Code des assurances – 552 062 663 RCS Paris

Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75456 Paris cedex 09

Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurance sous le numéro 026


Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Affiché le

SLOW

ID : 050-200067205-20201016-DEL2020_128-DE

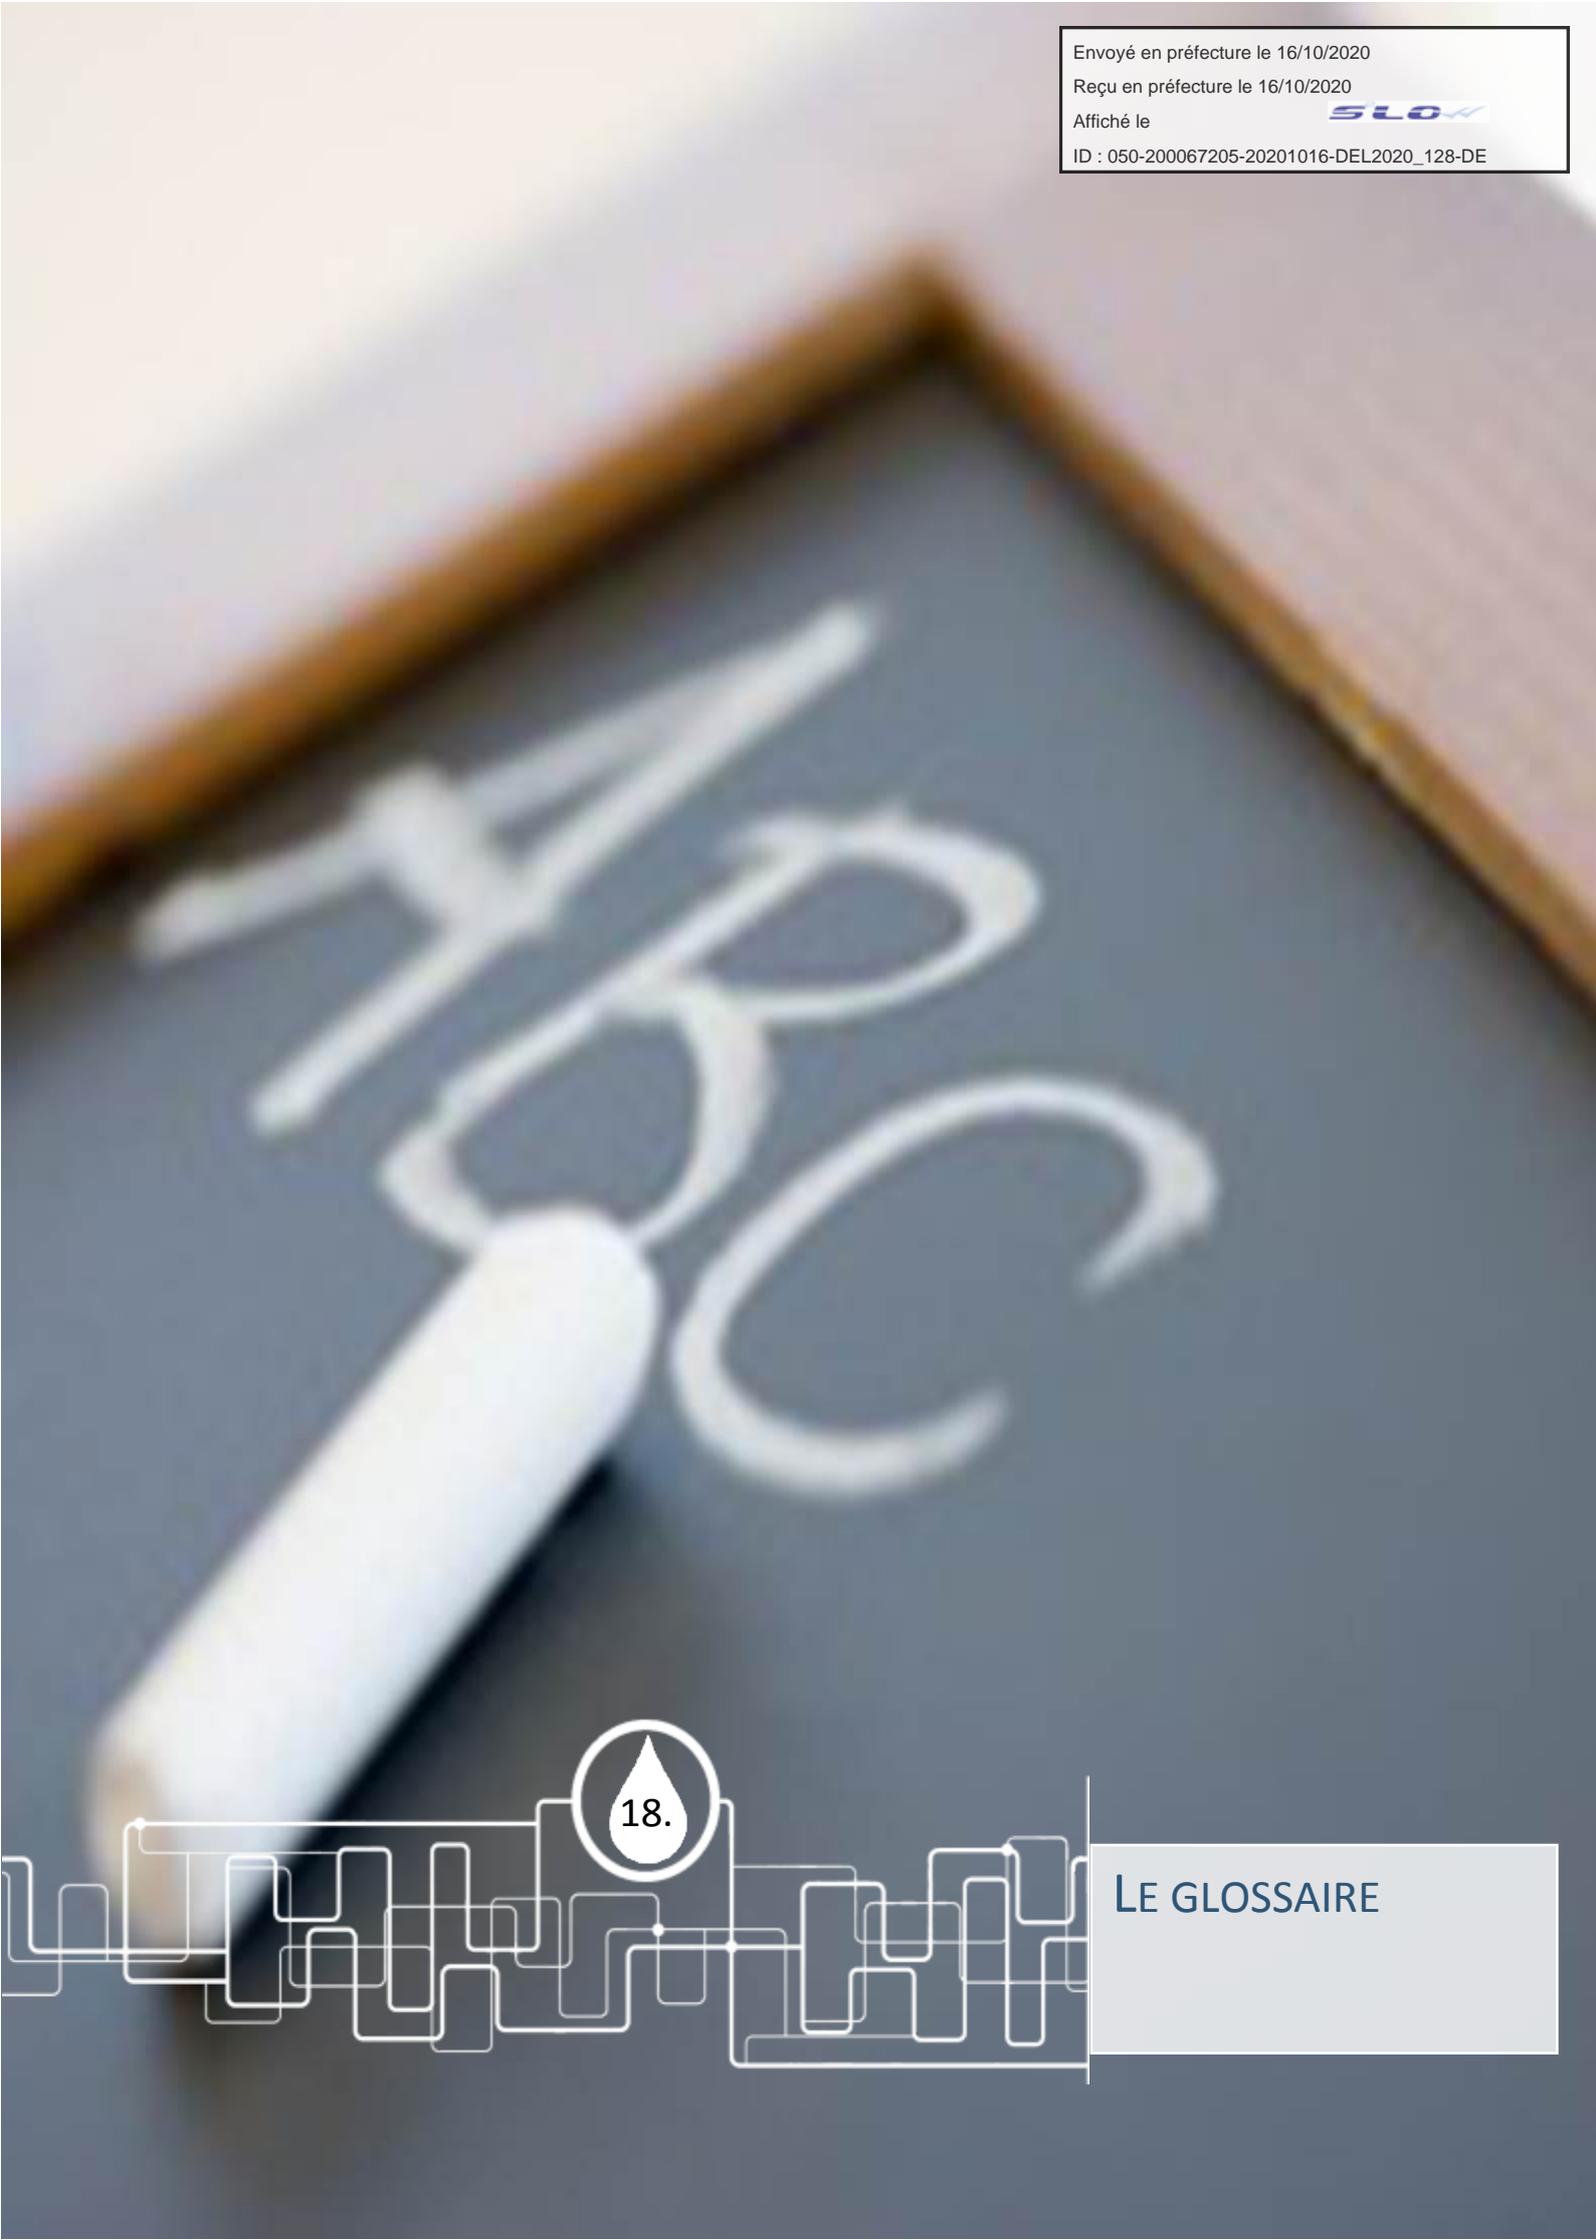

18.

LE GLOSSAIRE

Ce glossaire récapitule pour les principaux termes utilisés dans les métiers de l'eau, et plus particulièrement dans ce rapport annuel du délégataire, la définition et éventuellement le mode de calcul des informations transmises :

Analyse de pilotage : Analyses réalisées par l'exploitant ayant pour objectif d'affiner et d'optimiser le réglage des installations. Ces données peuvent provenir de plusieurs sources :

- Instruments portables ou installés à poste fixe de mesure de la qualité de l'eau,
- Analyses de qualité de l'eau pratiquées selon des méthodes rapides adaptées au terrain ou effectuées dans des laboratoires d'analyses.

Biens financés par la collectivité = biens appartenant à la collectivité, mis à la disposition du délégataire et qui reviennent automatiquement et gratuitement à la collectivité en fin de contrat ;

Biens de retour = biens financés par le délégataire, affectés au service et indispensables à son fonctionnement, qui reviennent automatiquement et gratuitement à la collectivité en fin de contrat ;

Biens de reprise = biens financés par le délégataire, affectés au service et qui, à la fin du contrat, peuvent être rachetés par la collectivité dans des conditions financières fixées dans le contrat, sans que le délégataire ne puisse s'y opposer

Branchement : Ensemble de canalisations et d'équipements reliant la partie publique du réseau de distribution d'eau à un réseau de distribution intérieur d'un client. Les équipements installés comprennent au minimum un robinet d'arrêt d'eau avant compteur et un compteur général.

CARE : Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation. Pour un contrat déterminé, les chiffres de l'année en cours sont indiqués, et ceux de l'année précédente sont rappelés. Le cadre de ce CARE a été établi par la FP2E, dans le respect strict du décret 2005-236 du 18 mars 2005.

Client : Personne physique ou morale consommant de l'eau et ayant au moins un contrat-abonné le liant avec le service de distribution de l'eau.

Compte (ou fonds contractuel) de renouvellement : Il s'agit des opérations de renouvellement réalisées sans programmation contractuelle, imputées sur un compte de tiers qui correspond à la mise en place de fonds prélevés sur les produits du délégataire, pour couvrir les aléas de fonctionnement des équipements.

Compteur : Equipement faisant partie intégrante du branchement et qui permet de comptabiliser le volume consommé par le branchement.

Contrat-abonnés : Contrat associé à un branchement liant un client au service de distribution de l'eau.

Contrôle sanitaire : Ensemble des analyses réalisées par les ARS afin de contrôler la qualité des eaux. Ces analyses sont effectuées dans des laboratoires agréés à partir d'échantillons prélevés sur différents points de contrôle (captage, installations de production/traitement, réseaux de distribution, points de consommation).

Echantillon : Volume d'eau prélevé dans le but d'analyser les caractéristiques de l'eau à l'endroit et au moment précis du prélèvement. Les caractéristiques de l'eau sont décomposées et quantifiées/évaluées par paramètre lors de leur analyse.

Garantie pour continuité de service (dite de renouvellement) : Il s'agit d'un renouvellement, où le Délégué prend à sa charge, et à ses risques et périls l'ensemble des dépenses d'entretien, de réparation ou de renouvellement des équipements, nécessaires à la continuité du service.

Indice linéaire de pertes en réseau : L'indice linéaire de pertes en réseau correspond au volume perdu dans les réseaux par jour et par kilomètre de réseau (hors branchements) et est exprimé en m³/km/jour. Le volume perdu est calculé par différence entre le volume mis en distribution et le volume consommé autorisé. Cet indicateur qui rapporte le volume des pertes en eau à une grandeur caractéristique du réseau traduit directement l'état physique de ce réseau.

Indice linéaire des volumes non comptés : L'indice linéaire des volumes non comptés correspond au volume non compté dans les réseaux par jour et par kilomètre de réseau (hors branchements) et est exprimé en m³/km/jour. Le volume non compté est égal à la différence entre le volume mis en distribution et le volume comptabilisé.

Paramètre d'une analyse : Un paramètre correspond à une caractéristique précise ou à un composé spécifique dont la teneur dans l'échantillon d'eau est quantifiée/évaluée. Certains paramètres font l'objet d'une réglementation. Un paramètre réglementé peut donc pour un échantillon donné être conforme ou non-conforme.

Patrimoine immobilier : Il s'agit du patrimoine immobilier nécessaire à la réalisation du service. Le Délégué fournit un état de variation de ce patrimoine en intégrant 3 types de mouvements :

- les investissements concessifs (achat de terrain, mise en service d'un ouvrage financé par le Délégué, destruction d'un ouvrage...),
- opération de renouvellement d'une telle importance qu'elle s'assimile à la construction d'un bâtiment neuf,
- Investissement immobilier du Délégué (bureaux) entièrement dédié au service.

Période de relève des compteurs : Les compteurs permettant de connaître la consommation de chaque branchement d'un client sont relevés régulièrement. La relève pour une année donnée de tous les compteurs de tous les clients s'étale sur plusieurs jours ou plusieurs semaines en fonction du nombre de compteurs concernés. Pour une relève donnée, la date moyenne de la campagne de relève peut ainsi être calculée. C'est cette date moyenne qui est utilisée année après année pour calculer la consommation moyenne d'une commune ou d'un contrat sur une période de temps correspondant sensiblement à une année.

Point de mise en distribution : Point de prélèvement d'échantillon pour lequel la qualité de l'eau en ce point est considérée comme représentative de la qualité de l'eau sur le réseau de distribution d'une zone géographique déterminée (en sortie d'installations de traitement dans la plupart des cas). A ce point, les eaux peuvent provenir d'une ou plusieurs sources mais leur qualité peut être considérée comme uniforme en distribution.

Programme contractuel de renouvellement : Il s'agit de l'ensemble des opérations de renouvellement, effectuées par le Délégué dans le cadre d'un programme technique contractuel, évalué financièrement sur la durée du contrat.

Programme d'investissement : Il s'agit des engagements pris par le Délégué de réaliser certains investissements sur le patrimoine, afin d'améliorer la qualité du service, ou le fonctionnement des installations. Ce programme est défini dans un inventaire contractuel.

Qualité eau au point de mise en distribution : Evaluation qualitative de la qualité de l'eau au point de mise en distribution. Cette évaluation s'effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les paramètres analysés, éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou bactériologiques.

Qualité eau brute : Evaluation qualitative de la qualité de l'eau brute prélevée dans le milieu naturel avant tout traitement visant à la rendre potable. Cette évaluation s'effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les paramètres analysés, éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou bactériologiques.

Qualité eau distribuée : Evaluation qualitative de la qualité de l'eau au point de consommation (robinet) par le client. Cette évaluation s'effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les paramètres analysés, éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou bactériologiques.

Qualité eau traitée : Evaluation qualitative de la qualité de l'eau en sortie des installations de production/traitement avant admission sur le réseau de distribution. Cette évaluation s'effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les paramètres analysés, éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou bactériologiques.

Rapport bactériologique : Ensemble des paramètres de type bactériologique qui caractérisent un échantillon d'eau analysé. Un rapport bactériologique est déclaré conforme si tous les paramètres unitaires qui le composent sont en conformité avec la réglementation.

Rapport physico-chimique : Ensemble des paramètres de type physico-chimique qui caractérisent un échantillon d'eau analysé. Un rapport physico-chimique est déclaré conforme si tous les paramètres unitaires qui le composent sont en conformité avec la réglementation.

Rendement hydraulique d'une installation : Il correspond au rapport Volume d'eau produite sur volume d'eau brute admis sur l'installation. Il traduit le rendement de conversion de l'eau potable à partir de l'eau brute.

Rendement du réseau de distribution : Il correspond au rapport entre d'une part le volume consommé autorisé augmenté du volume exporté ou vendu en gros et d'autre part le volume produit augmenté du volume importé ou acheté en gros. Le rendement est un bon indicateur environnemental mais ne traduit qu'indirectement l'état du réseau car il dépend de la consommation et du volume exporté ou vendu en gros. .

Réseau de distribution public : ensemble de canalisations transportant l'eau produite par les installations de production jusqu'au compteur général des clients, partie publique des branchements inclus.

Réseau de distribution intérieur : ensemble de canalisations et d'équipements placés sous la responsabilité d'un client. Le réseau intérieur d'un client commence après le compteur général permettant d'évaluer la consommation du branchement associé à ce client.

Surveillance de l'exploitant : Elle comprend un examen régulier des installations, un programme de tests ou d'analyses et la tenue par l'exploitant d'un fichier sanitaire. Ces analyses viennent en complément de celles réalisées par les ARS et contribue à la surveillance de la qualité des eaux.

Taux de mobilisation d'une installation : rapport exprimé en % entre le volume de pointe journalier constaté et la capacité nominale d'une installation. Un rapport proche de 100% est le signe d'une installation dont les réserves de capacité sont minimes, voire insuffisantes.

Terre de décantation : Ensemble des résidus de traitement collectés sur certains ouvrages (décanteurs, filtres, ...) des installations de production. Ces résidus, bien souvent connus sous le terme de boues d'eau potable, sont régulièrement évacués des installations.

Volume comptabilisé : Volume d'eau potable consommé par des clients du périmètre du contrat et résultant des relevés des appareils de comptage . Ce volume n'inclut pas le Volume exporté ou vendu en gros (VEG).

Volume consommateurs sans comptage : Il correspond au volume utilisé sans comptage par des usagers connus, avec autorisation ; ce volume estimé inclut notamment :

- l'eau nécessaire à la défense incendie (Essais des PI/BI et manœuvres incendie),
- l'eau utilisée pour les espaces verts et le lavage de la voirie,
- l'eau utilisée par les fontaines (non équipées de compteurs)

Volume de service du réseau : Il correspond au volume utilisé pour l'exploitation du réseau de distribution ; ce volume estimé inclut notamment :

- l'eau utilisée pour le nettoyage des réservoirs,
- l'eau utilisée lors d'opérations de purge ou de nettoyage des conduites
- l'eau utilisée pour la désinfection et le rinçage des conduites après travaux

Volume consommé autorisé : Il correspond au volume comptabilisé augmenté du volume besoin réseau consommateurs

Volume consommé hors VEG : Volume d'eau potable consommé par des clients du périmètre du contrat. Ce volume n'inclut pas les Ventes d'Eau en Gros (VEG) ou Volume d'eau exportée.

Volume de pointe : Volume maximum journalier mesuré pendant l'année sur l'installation concernée.

Volume eau brute : Volume d'eau prélevé dans le milieu naturel (rivière, lac, barrage, nappe phréatique, ...). L'eau est qualifiée de brute pour signifier qu'elle n'a subi aucun traitement visant à la rendre potable. Outre les volumes d'eau prélevés dans le milieu naturel sur le périmètre du contrat, les volumes d'eau brute intègrent les éventuels achats d'eau brute hors périmètre du contrat auquel on retranche les éventuels volumes d'eau brute vendus hors périmètre du contrat.

Volume exporté (ou vendu en gros) : Volume d'eau produit (généralement potable) délivré à un client extérieur au périmètre du contrat (autre collectivité, syndicat ou commune).

Volume importé (ou acheté en gros) : Volume d'eau (généralement potable) acheté à un client extérieur au périmètre du contrat (autre collectivité, syndicat ou commune).

Volume produit : Le volume d'eau produit sur les installations de production correspond au volume d'eau traitée duquel il faut éventuellement retrancher le volume besoin usine (si ce dernier est pris après le compteur de production).

Volume besoin usine : Volume d'eau traitée sur les installations de production qui est utilisé à l'intérieur de ces mêmes usines pour différents usages (préparation de réactifs chimiques, nettoyage, ...)

Volume mis en distribution : Volume d'eau potable introduit dans le réseau de distribution d'eau en vu d'être consommé par les clients inclus dans le périmètre du contrat . Le volume mis en distribution correspond au volume produit auquel on ajoute le volume importé ou acheté en gros et duquel on retranche le volume exporté ou vendu en gros.

Volume eau traitée : C'est le volume d'eau que les installations fournissent à l'aide de traitements plus ou moins complexes en fonction de la nature de l'eau brute que l'on souhaite rendre potable.

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Affiché le

SLOW

ID : 050-200067205-20201016-DEL2020_128-DE



19.

LES NOUVEAUX
TEXTES
REGLEMENTAIRES

LES NOUVEAUX TEXTES REGLEMENTAIRES EAU POTABLE

Cette veille réglementaire vous est présentée sous la forme d'une liste des textes parus en 2018 accompagnée d'un bref commentaire de leur objet.

Cette liste n'a pas pour ambition d'être exhaustive, il s'agit avant tout d'attirer votre attention sur les évolutions réglementaires de l'année qui, notamment, pourraient avoir des incidences sur le service.

PROTECTION ET GESTION DE LA RESSOURCE

- **Décret n° 2019-827 du 3 août 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la notion d'obstacle à la continuité écologique et au débit à laisser à l'aval des ouvrages en rivière**
Le décret précise la définition des ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique et dont la construction ne peut être autorisée sur les cours d'eau classés au titre du 1° du I de l'article L. 214-17 du Code de l'environnement (C. env., art. R. 214-109). Il crée par ailleurs un nouveau cas de cours d'eau au fonctionnement atypique, prévus à l'article L. 214-18, pour lesquels le respect des planchers au 10è ou au 20è du module n'est pas pertinent, visant les cours d'eau méditerranéens à forte amplitude naturelle de débit, aux étiages très marqués.

- **Arrêté du 20 février 2019 modifiant l'arrêté du 7 mai 2012 relatif aux actions renforcées à mettre en œuvre dans certaines zones ou parties de zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole (NOR : TREL1900339A)**
L'arrêté précise les conditions de mise en œuvre du dispositif de surveillance annuelle des quantités d'azote de toutes origines épandues. Il modifie certaines modalités de déclaration des quantités d'azote par les personnes physiques ou morales détenant, cédant ou commercialisant à titre professionnel des fertilisants azotés dans les zones de surveillance. Il décrit également la méthodologie de calcul de la valeur de référence et de la marge d'incertitude mentionnées au III de l'article R. 211-81-1.

- **Note technique du 6 juin 2019 relative à la révision des zones sensibles en application de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (et à la mise en œuvre des dispositions de l'article 5.4 de cette directive) (NOR : TREL1911110N)**
Cette note technique concerne la révision des zones sensibles en application de l'article 5.4 de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

ENVIRONNEMENT

- **Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement (JOUE 12 juin, n° L 155)**
La Directive a pour objet de prévenir et de réduire l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, par diverses mesures :
 - Interdiction de la mise sur le marché de plusieurs produits en plastique à usage unique à compter du 3 juillet 2021 ;
 - Objectif de collecte de 90 % des bouteilles en plastique d'ici 2029. Les bouteilles commercialisées dans l'UE devront contenir au moins 25 % de plastique recyclé en 2025 et au moins 30 % en 2030 ;

- Mise en place d'exigences en matière de marquage sur chaque produit en plastique à usage unique mis sur le marché, nettement lisible et indélébile, apposé sur son emballage ou sur le produit, livrant aux consommateurs certaines informations (présence de plastique dans le produit et de ses effets nocifs sur l'environnement) ;
 - Instauration de mesures de sensibilisation pour informer les consommateurs et encourager des habitudes de consommation responsables, afin de réduire les déchets sauvages issus des produits plastiques.
- **Loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement**
- **Décret n° 2019-1580 du 31 décembre 2019 relatif à l'Office français de la biodiversité**
- La loi du 24 juillet 2019 a créé l'Office français de la biodiversité (« OFB ») en vue de rapprocher les expertises complémentaires de l'Agence française pour la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage au service de la reconquête pour la biodiversité et de renforcer l'exercice de la police de l'environnement. Ce nouvel établissement résulte de la fusion de l'Agence française pour la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Le décret en fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement.
- **Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat**
- Cette loi s'organise autour de plusieurs axes :
- Inscription dans le droit la nécessité de « répondre à l'urgence écologique et climatique » avec un objectif de la neutralité carbone de la France à l'horizon 2050 ;
 - Sortie progressive des énergies fossiles et développer les énergies renouvelables, avec l'objectif de réduction de la consommation d'énergies fossiles de 30 % à 40 % d'ici à 2030 (article 1^{er}) et la fermeture des centrales à charbon d'ici à 2022 (article 12). L'objectif de réduction à 50 % de la part du nucléaire dans la production électrique est par ailleurs reporté de 2025 à 2030 ;
 - Obligation d'installer des panneaux solaires photovoltaïques sur les nouveaux entrepôts et bâtiments commerciaux (article 47), et facilitation de l'implantation des projets d'énergie renouvelable ;
 - Création du Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant placé auprès du Premier ministre, chargé de l'évaluation de l'action climatique du gouvernement (article 10) ;
 - Lutte contre les logements énergivores ou « passoires thermiques » en promouvant la rénovation énergétique et en prévoyant des audits énergétiques obligatoires à partir de 2022 (article 2).
- **Ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019 modifiant les dispositions du code minier relatives à l'octroi et à la prolongation des titres d'exploration et d'exploitation des gîtes géothermiques**
- **Décret n° 2019-1518 du 30 décembre 2019 relatif aux titres d'exploration et d'exploitation des gîtes géothermiques**
- L'ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019 modifie les dispositions du code minier relatives à l'octroi et à la prolongation des titres d'exploration et d'exploitation des gîtes géothermiques, et le décret modifie le décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie.
- **Décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d'eau et submersion marine »**
- Le décret a pour objet de définir les modalités de qualification des aléas « débordement de cours d'eau et submersion marine », les règles générales d'interdiction et d'encadrement des constructions, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, en application du VII de l'article L. 562-1 du Code de l'environnement.
- **Décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations**
- Le décret apporte, à l'issue du retour d'expérience d'une première année d'exercice de la compétence GEMAPI, des adaptations aux règles qui garantissent l'efficacité de ces ouvrages, pour faciliter la mise en œuvre de la réglementation par les autorités compétentes. Ces modifications concernent les endiguements ainsi que les

aménagement hydrauliques de stockage préventif des venues d'eau (tels certains barrages spécialement conçus pour écrêter les effets des crues). Par ailleurs, le présent décret introduit une possibilité de proroger les délais de dépôt des dossiers de demandes d'autorisation des systèmes d'endiguement et des aménagements hydrauliques.

➤ **Décret n° 2019-896 du 28 août 2019 modifiant l'article D. 181-15-1 du code de l'environnement**

Le décret complète le décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations. Ensemble, ces décrets apportent, à l'issue du retour d'expérience d'une première année d'exercice de la compétence GEMAPI, des adaptations aux règles qui garantissent l'efficacité de ces ouvrages, pour faciliter la mise en œuvre de la réglementation par les autorités compétentes. Le décret simplifie le dossier qu'une collectivité exerçant la compétence GEMAPI transmet au préfet quand elle sollicite une autorisation environnementale pour des ouvrages d'endiguement ou des aménagements hydrauliques de stockage préventif des venues d'eau ouvrages précités.

➤ **Décret n° 2019-1352 du 12 décembre 2019 portant diverses dispositions de simplification de la procédure d'autorisation environnementale**

L'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 et le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale ont inscrit un dispositif d'autorisation environnementale unique dans le Code de l'environnement. Dans une logique de simplification, ce décret modifie la procédure d'autorisation environnementale sur les aspects suivants :

- la dématérialisation de la procédure : le dossier de demande d'autorisation environnementale peut désormais être adressé à l'Administration via le site de téléprocédure dédié ; l'accusé de réception du dépôt de dossier d'autorisation est immédiatement délivré par voie électronique,
- la possibilité laissée au Préfet de mieux proportionner les consultations au regard des enjeux du dossier : certaines consultations obligatoires deviennent facultative,
- le lancement plus rapide de l'enquête publique : le Préfet de saisir le président du tribunal administratif pour la désignation du commissaire-enquêteur sans attendre la constitution d'un dossier d'enquête complet et notamment la réponse du pétitionnaire à l'avis de l'autorité environnementale en cas d'évaluation environnementale.
- la fluidification de la fin de la procédure.

➤ **Arrêté du 15 juillet 2019 modifiant plusieurs arrêtés ministériels relatifs aux installations de combustion (NOR : TREP1910624A)**

Le présent arrêté modifie les prescriptions générales contenues dans plusieurs arrêtés relatifs aux appareils de combustion relevant de la rubrique 2910 des ICPE soumis à déclaration, enregistrement et autorisation et de la rubrique 3110 soumis à autorisation.

EXPLOITATION DES OUVRAGES

➤ **Arrêté du 14 janvier 2019 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine (NOR : SSAP1826692A)**

Le présent arrêté définit les exigences applicables aux produits introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique d'EDCH afin de limiter l'impact sur la santé des personnes, en cas d'absorption d'eau destinée à la consommation humaine contaminée accidentellement par ces produits.

➤ **Arrêté du 3 juin 2019 modifiant l'arrêté du 15 avril 2019 relatif au programme d'analyses de la qualité de l'eau et aux limites et références de qualité des baignades artificielles (NOR : SSAP1915147A)**

Cet arrêté modifie l'arrêté du 15 avril 2019 relatif au programme d'analyses de la qualité de l'eau et aux limites et références de qualité des baignades artificielles afin de préciser les limites et références de qualité de l'eau de baignade et de l'eau de remplissage d'une baignade artificielle. L'arrêté intègre ainsi les modalités de réalisation des analyses du contrôle sanitaire de l'eau et la liste minimale des paramètres suivis au titre de la surveillance mise en œuvre par la personne responsable d'une baignade artificielle.

- **Avis relatif aux limites de quantification des couples « paramètre-matrice » de l'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques (JORF n°0244, 5 du 19 octobre 2019, texte n° 11)**
- **Décision du 2 décembre 2019 relative à l'approbation des mises à jour du fascicule 1 « dispositions générales » et du fascicule 3 « formulaires et autres documents pratiques » du guide d'application de la réglementation anti-endommagement**
Actualisation des fascicules 1 et 3 du Guide d'application de la réglementation anti-endommagement. A appliquer lors des travaux et des prestations de géoréférencement des ouvrages enterrés.

DROIT DE LA COMMANDE PUBLIQUE

- **Entrée en vigueur du Code de la commande publique au 1^{er} avril 2019**
Issu de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique et du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique, le Code de la commande publique (« CCP ») est entré en vigueur pour les marchés publics et autres marchés relevant de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ainsi que les contrats de concession relevant de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession pour lesquels **une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1^{er} avril 2019.**

➤ **Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique (NOR : ECOM1934008V)**

La Commission européenne a modifié à la baisse les seuils de procédure formalisée applicables aux marchés publics et contrats de concession, applicable à partir du 1^{er} janvier 2020 :

MARCHÉS PUBLICS	
POUVOIRS ADJUDICATEURS	
FOURNITURES ET SERVICES :	
a) AUTORITÉS PUBLIQUES CENTRALES	139 000 € HT
b) AUTRES POUVOIRS ADJUDICATEURS (COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET GROUPEMENTS)	214 000 € HT
TRAVAUX	5 350 000 € HT
ENTITES ADJUDICATRICES	
FOURNITURES ET SERVICES	428 000 € HT
TRAVAUX	5 350 000 € HT

CONTRATS DE CONCESSION	
SERVICES OU TRAVAUX	5 350 000 € HT

Pour mémoire, en dessous de ces seuils, il est possible pour les acheteurs publics de mettre en œuvre des procédures adaptées dont les modalités sont définies par eux. Ces seuils seront en vigueur pendant une durée de deux ans.

➤ **Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la commande publique**

Le texte codifié dans le Code de la commande publique le décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif à la facturation électronique. Il achève également la transposition de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics. A ce titre, il contient les mesures d'application des dispositions du code de la commande publique issues de l'article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises en définissant notamment la norme européenne de facturation électronique et les mentions essentielles des factures électroniques. Enfin, le décret corrige des erreurs identifiées depuis l'entrée en vigueur du code de la commande publique.

➤ **Décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du code de la commande publique relatives aux seuils et aux avances**

Le décret relève le **seuil de dispense de procédure pour la passation des marchés publics à 40 000 euros hors taxes** ainsi que le **montant des avances versées aux PME pour les marchés passés par les acheteurs dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 millions d'euros par an** (établissements publics administratifs de l'Etat autres que les établissements publics de santé, collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics).

➤ **Décret n° 2019-1375 du 17 décembre 2019 relatif à la définition du seuil de présentation des marchés publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au contrôle de légalité**

Les articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du Code général des collectivités territoriales soumettent les marchés publics passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics à l'obligation de présentation au contrôle de légalité et renvoient à un seuil défini par décret. **Le seuil de transmission est de 214 000 € HT.**

DROIT PUBLIC ET DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

➤ **Loi n° 2019-809 du 1^{er} août 2019 visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires**

La loi a pour objet de faciliter la création des communes nouvelles et leur fonctionnement au cours de leurs premières années d'existence. Elle prévoit qu'une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d'un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre sera désormais dispensée de se rattacher à un autre EPCI à fiscalité propre. Celle-ci constituera une « commune-communauté » qui exercera aussi bien les compétences communales qu'intercommunales.

➤ **Circulaire du 12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de la réforme de l'organisation territoriale de l'Etat**

Cette nouvelle circulaire répond à 4 objectifs :

Désenchevêtrer les compétences de l'Etat avec les collectivités, les opérateurs ou les acteurs hors de la sphère publique

Réorganiser le réseau déconcentré de l'Etat pour mieux répondre aux priorités affichées par le Gouvernement

Gagner en efficience par la mutualisation des moyens et la coopération interdépartementale

Conférer aux responsables déconcentrés et notamment départementaux des pouvoirs de gestion accrus et garantir la cohérence de l'action de l'Etat au profit des territoires

➤ **Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique**

La loi apporte de nouveaux assouplissements au principe du transfert obligatoire de compétence, sans le remettre en cause (articles 13 et 14) :

- Les communes membres de communautés de communes ont la possibilité de reporter le transfert de compétences « eau » ou « assainissement » sur une partie seulement de leur territoire. Les délibérations adoptées jusqu'au 1^{er} janvier 2020 sont validées.

- Les communautés de communes et communautés d'agglomération ont la possibilité de déléguer les compétences « eau potable », « assainissement » et « gestion des eaux pluviales », sans s'en dessaisir, dans le cadre d'une convention de délégation de compétence (CGCT, art. L. 1111-8 et R. 1111-1), à une ou plusieurs communes ou à un syndicat de communes existant au 1^{er} janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes ou la communauté d'agglomération. Jusqu'au 30 juin 2020, ces syndicats exercent automatiquement la ou les compétences pour le compte de la communauté de communes ou la communauté d'agglomération. La communauté de communes ou la communauté d'agglomération doit statuer dans les 3 mois suivant la demande qui lui est faite. Un éventuel refus doit être motivé.

L'article 15 de la loi ouvre la possibilité aux collectivités d'adopter et mettre en place à leur niveau des tarifs sociaux de l'eau dans les règlements de leurs services de l'eau, si elles le souhaitent et dans le but de rendre effectif le droit d'accéder à l'eau potable et à l'assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous.

➤ **Décret n° 2019-119 du 21 février 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives aux ouvrages hydrauliques**

Ce décret permet aux départements et régions, à titre dérogatoire, de continuer à gérer des ouvrages de prévention des inondations dans le cadre d'une convention avec l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. Il précise également la période transitoire, dans l'attente de la régularisation des anciennes digues existantes au regard des nouvelles règles prévues pour ces ouvrages de prévention des inondations, pendant laquelle la responsabilité du gestionnaire ne peut pas être engagée en cas de dommages causés par des inondations qu'ils ne pouvaient prévenir.

➤ **Décret n° 2019-184 du 11 mars 2019 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation**

Tout maître d'ouvrage est autorisé, en application de l'ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation, à déroger à certaines règles de construction et à mettre en œuvre une solution d'effet équivalent, sous réserve qu'il apporte la preuve que cette solution parvient à des résultats équivalents à ceux découlant de l'application des règles de droit commun et que les moyens mis en œuvre présentent un caractère innovant. Le caractère équivalent de la solution proposée doit être attesté par un organisme tiers, indépendant de l'opération.

➤ **Décret n° 2019-589 du 14 juin 2019 relatif à l'assistance technique fournie par les départements à certaines communes et à leurs groupements et modifiant des dispositions du code général des collectivités territoriales**

Le décret ajuste les conditions d'exercice par les départements de l'assistance technique qu'ils fournissent à certaines communes et à leurs groupements ainsi que les conditions d'éligibilités de ces derniers. Il ajuste les champs d'intervention en matière d'assainissement, de protection de la ressource en eau et de restauration et d'entretien des milieux aquatiques, et précise les champs d'intervention en matière de voirie, d'aménagement et d'habitat. Enfin, il précise les champs d'intervention en matière de prévention des inondations, en application de l'article 8 de la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations.